Типовые конструкции и детали зданий и сооружений.

Серия
3.407-115

Унифицированные фундаментные конструкции ВЛ 35-500 кВ

Выпуск 1 Пояснительная записка, обзорные листы.
Выпуск 2 Фундаменты под унифицированные металлические опоры ВЛ35-330кВ
Выпуск 3 Фундаменты под унифицированные металлические опоры ВЛ500кВ
Выпуск 4 Вибрированные и центрифугированные сваи для фундаментов ВЛ35-500кВ
Выпуск 5 Плиты, ригели и металлические детали для закрепления опор ВЛ35-500кВ
Выпуск 6 Свайные фундаменты и металлические ростверки.

Гл. инж. ата	Носов	
Гл специал	Штин	
Гл. инж. пр	Соколов	

Выпуск 5

Разработан
Северо-Западным отделением
ин-та „Энергосетьпроект"
Минэнерго СССР

Утверждены и
Введены в действие Минэнерго СССР
протокол № 5 от 18.01.77г

Перечень листов

NN п/п	Наименование листа	Номер листа	Стр.
1	Титульный лист		1
2	Перечень листов	1	2
3	Пояснительная записка	2-3	3÷4
4	Обзорный лист анкерных плит.	4	5
5	Обзорный лист опорных плит, подпятников.	5	6
6	Обзорный лист ригелей	6	7
7	Обзорный лист металлических деталей	7	8
8	Анкерная плита ПА1-1	КЖ-1	9
9	Анкерная плита ПА1-2	КЖ-2	10
10	Анкерная плита ПА2-1	КЖ-3	11
11	Анкерная плита ПА2-2	КЖ-4	12
12	Анкерная плита ПА3-1	КЖ-5	13
13	Анкерная плита ПА3-2	КЖ-6	14
14	Подкладная плита ПП1-А	КЖ-7	15
15	Опорная плита ОП-1	КЖ-8	16
16	Опорная плита ОП-2	КЖ-9	17
17	Опорная плита ОП-3	КЖ-10	18
18	Опорная плита ОП-4	КЖ-11	19
19	Ригель Р1	КЖ-12	20
20	Ригель Р1-А	КЖ-13	21
21	Ригель АР5	КЖ-14	22
22	Ригель АР6	КЖ-15	23
23	Ригель АР6-1	КЖ-16	24
24	Ригель АР7	КЖ-17	25

NN п/п	Наименование листа	Номер листа	Стр.
25	Ригель АР7-1	КЖ-18	26
26	Ригель АР8	КЖ-19	27
27	Подпятник П1-2	КЖ-20	28
28	Подпятник П1-3	КЖ-21	29
29	Подпятники П1, П2, П3	КЖ-22	30
30	Подпятник ПК-1	КЖ-23	31
31	Сетки С-95÷С-99, С-129, С-130	КЖ-24	32
32	Сетки С-100÷С-102 Отдельные стержни 142, 143	КЖ-25	33
33	Сетки С-133÷С-141	КЖ-26	34
34	Сетки С-142÷С-146	КЖ-27	35
35	Сетки С-147÷С-150	КЖ-28	36
36	Сетки С-17÷С-19; С-163, С-164, С-169 Отдельный стержень 149	КЖ-29	37
37	Сетки С-32÷С-38, С-43÷С-45 Отдельные стержни 150÷152	КЖ-30	38
38	Сетки С-39÷С-42	КЖ-31	39
39	Сетки С-165÷С-168, С-131, С-132 Отдельные стержни 145-148	КЖ-32	40
40	Закладные детали Д-107, Д-108	КЖ-33	41
41	Анкера А1-1, А1-2, А2-1, А2-2, А3-1, А3-2	КЖ-34	42
42	Детали крепления ригелей КР-1, КР-5, КР-6, КР-8	КЖ-35	43
43	Детали крепления ригелей КР-7, КР-9, Д-12, Д-13, Д-20÷Д-23; Д-110	КЖ-36	44
44	Металлическая деталь Р37.	КЖ-37	45
45	Металлические детали Р38, Р39, Р40, Р41	КЖ-38	46

Типовые конструкции разработаны в соответствии с действующими нормами и правилами и предусматривают мероприятия, обеспечивающие взрывобезопасность и пожаробезопасность при эксплуатации здания или сооружения.

Главный инженер проекта /Соколов/

ГПИ Промстальконструкция отделение г. Ленинград

ГИП	Штин	
Нач. отд.	Соколов	
Гл. инж. пр.	Иванова	
Рук. гр.	Ким	
Гл. спец.		

ТК 1975г	Перечень листов	Серия 3.407-115 Выпуск | Лист

№ 7271 тм-ТС2

Пояснительная записка

1. В настоящем выпуске приведены рабочие чертежи сборных железобетонных анкерных плит, опорных плит и подпятников, подкладной плиты, ригелей, а также металлических деталей, применяемых для закрепления металлических и железобетонных опор ЛЭП.

2. Анкерные плиты, применяемые для закрепления в грунте металлических и железобетонных опор на оттяжках, разработаны шести типоразмеров и изготовляются в трех типоформах:

плита типа ПА-1 — полной длины имеет марку ПА1-2, укороченная – ПА1-1;

плита типа ПА-2 — полной длины имеет марку ПА2-2, укороченная – ПА2-1;

плита типа ПА-3 — полной длины имеет марку ПА3-2, укороченная – ПА3-1.

Анкерные плиты представляют собой прямоугольную в плане конструкцию с одним центральным ребром.

3. Подкладная плита ППА-А – плоская прямоугольная в плане, имеет размеры 1,8×3,6 м. Применяется под тяжело нагруженные прижатые фундаменты анкерно-угловых опор (фундаменты типа Ф5-А, Ф6-А, Ф5-А5) в слабых грунтах для увеличения площади опирания. Две плиты образуют площадь опирания 3,6×3,6 м.

4. Опорные плиты применяются для закрепления в грунте стоек железобетонных опор в тех случаях, когда из-за больших сжимающих нагрузок или слабых грунтов необходимо увеличить площадь опирания стойки. Всего разработано четыре типа (марки) плит: ОП1, ОП2, ОП3, отличающиеся площадью основания, применяются под центрифугированные стойки опор ЛЭП; ОПУ применяется под вибрированные стойки опор. Плиты – квадратные в плане, на верхней грани имеют стакан для установки стойки.

5. Подпятники, устанавливаемые под стойки железобетонных опор и увеличивающие площадь опирания стоек, приняты трех типов:

а. плоские подпятники диаметром 560, 650 и 800 мм крепятся к стойкам соответствующего диаметра (марки П1, П2 и П3);

б. подпятники с выемкой по верхней грани применяются для анкерно-угловых опор на оттяжках, в которых стойки устанавливаются комлевой частью вверх и появляется необходимость увеличить площадь опирания стойки. Подпятник П1-2 применяется для вибрированных стоек, ПК-1 – для центрифугированных конических стоек;

в. подпятник П1-3 с цилиндрическим выступом по верхней грани применяется под стойки анкерно-угловых опор на оттяжках.

6. Ригели, применяемые для увеличения несущей способности фундаментов и железобетонных стоек при действии горизонтальных нагрузок, приняты пяти типоразмеров:

а. ригель Р1 применяется для закрепления подножников;

б. ригели Р1-А и АР-5, изготовливаемые в одной опалуб-

Энергосетьпроект Северо-Западное отделение г. Ленинград	Зав. НИПЭС	Гурков	
	Гл. спец.	Штин	
	Гл. инж. пр.	Соколов	
	Рук. гр.	Иванова	
Исполнит. Григорьев			

ТК 1975г	Пояснительная записка	Серия 3.407-115 Выпуск 5 Лист 2

ке, применяются для закрепления соответственно подножников и железобетонных конических (ф 560/334 и ф 650/410) и цилиндрических (ф 560 мм) стоек

в. ригели АР6 и АР6-1, изготавливаемые в одной опалубке, применяются для закрепления железобетонных стоек диаметром соответственно 650/410 и 800 мм,

г ригели АР7 и АР7-1, изготавливаемые в одной опалубке, применяются для закрепления вибрированных стоек длиной соответственно 16,4 м и 19,0 м,

д ригель АР8 применяется для закрепления стоек диаметром 800 мм.

7 Металлические детали, приведенные в настоящем выпуске применяются:

марки Д-12, Д-13, Д-110, КР1, КР5, КР9, Д20, Д21 — для крепления ригелей к подножникам и стойкам железобетонных опор,

марки А1-1, А1-2, А2-1, А2-2, А3-1, А3-2 — для крепления оттяжки к анкерным плитам

марки Р39 - Р42 — для крепления оттяжек к металлическим ростверкам и сваям

марки Р37 - Р38 — для крепления оттяжек к сваям.

Область применения металлических деталей приведена на обзорном листе (см лист 7)

8 Геометрические размеры анкерных и опорных плит приняты с учётом возможности их изготовления в металлических неразъемных опалубках Для этого в конструкциях предусмотрены технологические скосы, а также петли для извлечения изделий из опалубки

9 Все сведения о материалах, изготовлении, складировании и транспортировке, конструктивные требования и тд даны в выпуске 1 настоящей работы.

Шифровка конструкций

4

а. Шифр (марка) плит определяется буквами ПА (плита анкерная) и цифрой (от 1 до 3), которая определяет размер опалубки После этих цифр через тире проставляется цифра 1 или 2, определяющая длину плиты 1-укороченная, 2- полной длины.

Например: ПА3-2 — плита анкерная третьего типоразмера, полной длины.

б. Шифровка опорных плит и подпятников сохранена той же, какой она была в ранее выпущенных проектах №№1623тм-т5, 3082тм-т2, 7068тм-т3, 7275тм-т1 и ясна из приведённых ниже примеров.

Например: ОП2 — опорная плита второго типоразмера;

ПП1-А — подкладная плита первого типоразмера;

КР-5 — деталь для крепления ригеля.

Гл. инж. пр.	Рухав	
Гл. инж.	Ершов	
Рук. гр.	Комар	
Нач. отд.	Шагин	
	Соколов	
	Пинчук	

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

отделение г. Ленинград

ТК 1975	Пояснительная записка.	Серия 3.407-115	Выпуск 5	Лист 3

12/ПТМ-У-4

7271тм-У-5

Анкерные плиты

Тип плиты	ПА1		ПА2		ПА3	
Эскиз	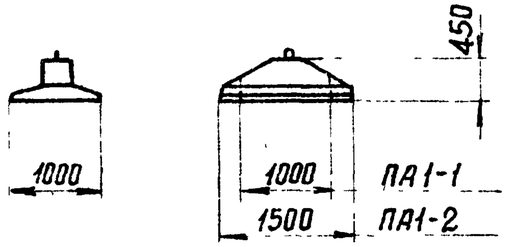		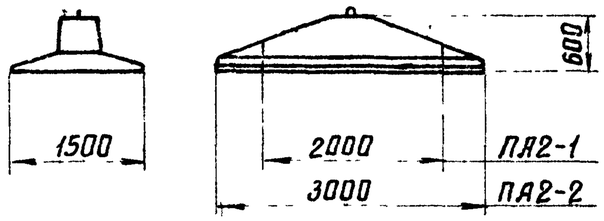		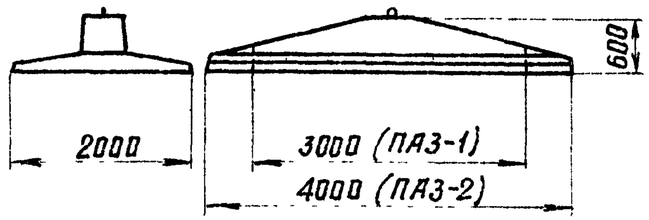	
Марка плиты	ПА1-1	ПА1-2	ПА2-1	ПА2-2	ПА3-1	ПА3-2
Высота в м	0.45		0.60		0.60	
Размеры плиты в плане в м	1.00×1.00	1.00×1.50	1.50×2.00	1.50×3.00	2.00×3.00	2.00×4.00
Глубина заложения в м	2.50 (3.00)		2.50 (3.00)		2 50 (3.00)	
Объем железобетона в м³	0.20	0.28	0.65	0.89	1.15	1.43
Вес стали в кг	25	30	68	92	114	198
№ листа	КЖ-1	КЖ-2	КЖ-3	КЖ-4	КЖ-5	КЖ-6

Исполнил Григорьев, Проверил Колдевская

Зав пилкэс Курносов, Гл специал Штин, Гл инж пр Соколов, Руковод гр Иванова

Энергосетьпроект Северо-Западное отделение г. Ленинград

ТК 1975г	Обзорный лист анкерных плит	Серия 3.407-115 Выпуск 5 Лист 4

7271тм-V-6

Опорные плиты и подпятники

6

Тип плиты, подпятника	ОП1, ОП-2, ОП-3			ОП-4	Плоские подпятники			Подпятники с выемкой по верхней грани		Подпятники с выступом по верхней грани
Эскиз	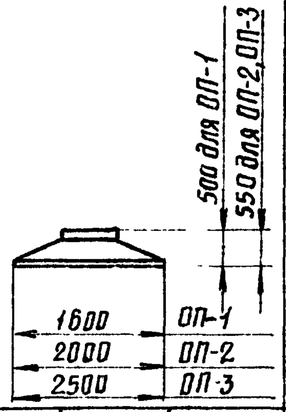				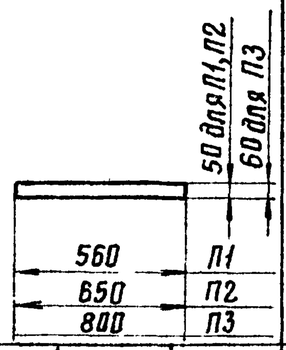			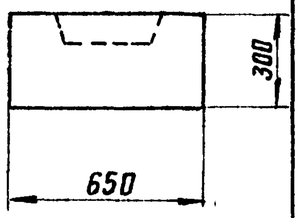		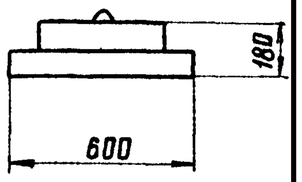
Марка плиты	ОП-1	ОП-2	ОП-3	ОП-4	П1	П2	П3	П1-2	ПК-1	П1-3
Высота в м	0 55			0.30	0. 05		0 06	0.3	0.2	0 18
Размеры плиты в плане в м	1.6×1.6	2.0×2.0	2.5×2.5	ф1.5	ф0.56	ф0. 65	ф0 80	ф 0.65	ф 0.65	ф 0.60
Глубина заложения в м	—				—			—	—	—
Объем железобетона в м³	0,62	0,97	1,37	0, 35	0,012	0, 017	0,03	0.09	0,06	0,038
Вес стали в кг	43	75	101	48	3	4	6	14	7	5
Дополнительные данные	Для центрифугированных стоек ф 560 и ф 650 мм			Для вибрированных стоек	Для центрифугированных стоек ф 560, ф 650 и ф 800 мм			Для анкерно-угловых опор на оттяжках с вибрированными стойками	Для анкерно-угловых опор на оттяжках с коническими центрифугированными стойками	Для анкерно-угловых опор на оттяжках с цилиндрическими центрифугированными стойками
№ листа	КЖ-8	КЖ-9	КЖ-10	КЖ-11	КЖ-22			КЖ-20	КЖ-23	КЖ-21

Зав. ниэкс Куликов
Гл. специал. Штин
Гл. инж. пр. Соколов
Руковод. гр. Гуськова

Энергосетьпроект
Северо-Западное отделение
г. Ленинград

ТК	Обзорный лист опорных плит и подпятников	Серия 3.407-115
1975г		Выпуск 5 / Лист 5

7271тм-У-7

Ригеля, подкладная плита

7

Тип ригеля, плиты	Подкладная плита	Р1	Р1-А		АР6		АР7		АР8
Эскиз	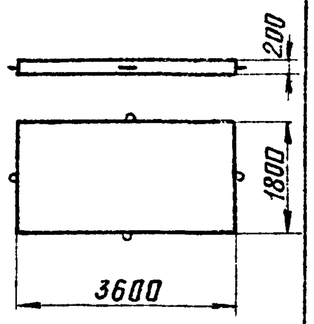								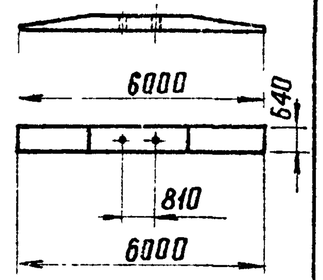
Марка ригеля, плиты	ПП1-А	Р1	Р1-А	АР5	АР6	АР6-1	АР7	АР7-1	АР8
Высота ригеля, плиты в м	0.2	0.5	0.4		0.5		0.3		0.64
Размер ригеля, плиты в плане в м	1.8×3.6	1.5×0.5	3.0×0.4		3.5×0.5		2.0×0.3		6.0×0.64
Глубина заложения в м	—	—	—		—		—		—
Объем железобетона в $м^3$	1.3	0.08	0.2		0.28		0.09		1.04
Вес стали в кг	153	14	38	62	96		18		198
Дополнительные данные	Плита и ригеля для фундаментов под металлические опоры			Ригеля для закрепления железобетонных опор					
№ листа	КЖ-7	КЖ-12	КЖ-13	КЖ-14	КЖ-15	КЖ-16	КЖ-17	КЖ-18	КЖ-19

Гл. инженер Курносов
Зав. ПИКЭС Штин
Гл. специалист Соколов
Гл. инж. пр. Иванова
Руковод. гр. Шаг

Ленпромстройпроект
Северо-Западное отделение
г. Ленинград

ТК 1975г

Обзорный лист ригелей

Серия 3.407-115
Выпуск 5
Лист 6

Металлические детали

Тип детали	Болты и балки					Круглые полухомуты				Квадратные полухомуты		Хомуты для крепления оттяжек		U-образные болты							
Эскиз	Д-12, Д-20, Д-110 			Д-13, Д-21 										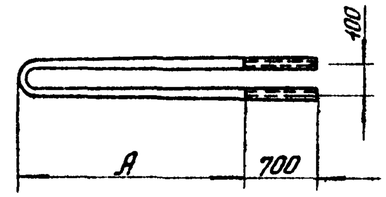							
Марка детали	Д-12	Д-13	Д-110	Д-20	Д-21	КР-1	КР-5	КР-6	КР-8	КР-7	КР-9	Р37	Р38	А1-1	А1-2	Р39	Р41	А2-1	А2-2	Р40	Р42	А3-1	А3-2
Основной размер А в мм	1000	620	640	700	430	620		700	808	400	430	—	—	2760	3260	390	190	2760	3260	390	190	2760	3260
Глубина заложения плит в м	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	3 0	—	—	2,5	3 0	—	—	2.5	3,0
Вес стали в кг	5	11	3	5	9	13	14	14	33	9	9	72	28	40	45	13	11	58	66	20	16	78	89
Дополнительные данные	Детали для крепления ригелей											Крепление к сваям сечением 35×35	Крепление к сваям диаметром 560мм	Анкера для крепления оттяжек опор									
														ф 30				ф 36				ф 42	
	Р1-8 к стойке подножников	Р1-9 и Р1к стойке подножников	Р1 к стойке подножников	АР7-1 к вибрированной стойке длиной до 19,0м		АР5 к цилиндрическим и коническим стойкам Ф560/334мм	АР5 к коническим стойкам Ф630/408мм	АР6(АР5)к цилиндрическим и коническим стойкам	АР6-1и АР8к стойке Ф 800мм	АР7к вибрированной стойке длиной 16 4м	АР7-1к вибрированной стойке длиной 19 0м			Крепление к анкерным плитам	Крепление к сваям и свайным ростверкам			Крепление к анкерным плитам	Крепление к сваям и свайным ростверкам			Крепление к анкерным плитам	
№ листа	КЖ-36					КЖ-35				КЖ-36		КЖ-37	КЖ-38	КЖ-34	КЖ-38			КЖ-34	КЖ-38			КЖ-34	

ГИП	Михайлова	
Нач. отд.	Калиевская	
Исполнил		
проверил		
Гл. спец.	Куриков	Шпин
Гл. инж. пр.	Соколов	
Рук. группы	Пинчук	
Зав. НИОПЗ		

ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ
Северо-Западное отделение
г. Ленинград

ТК 1975г. Обзорный лист металлических деталей.

Серия 3.407-115
Выпуск 5
Лист 7

7271 тм-V-9

ПА1-1

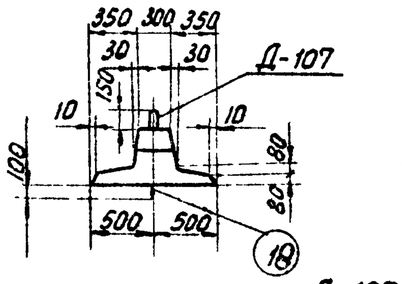

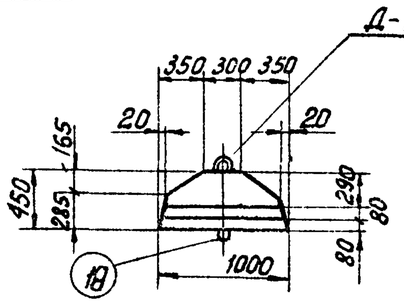

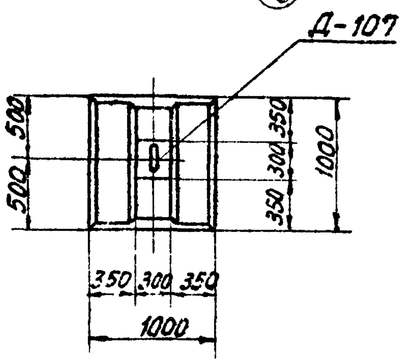

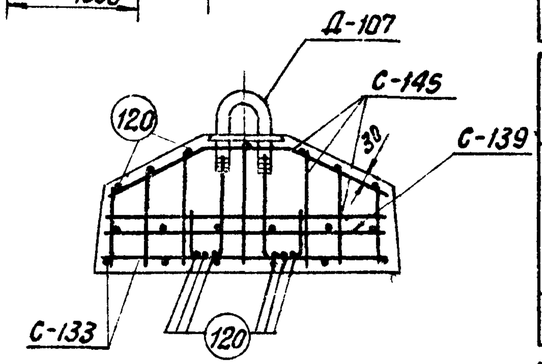

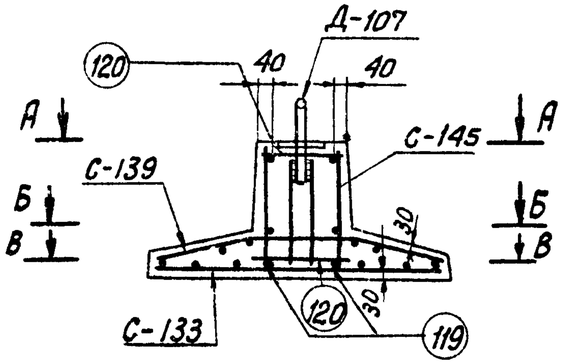

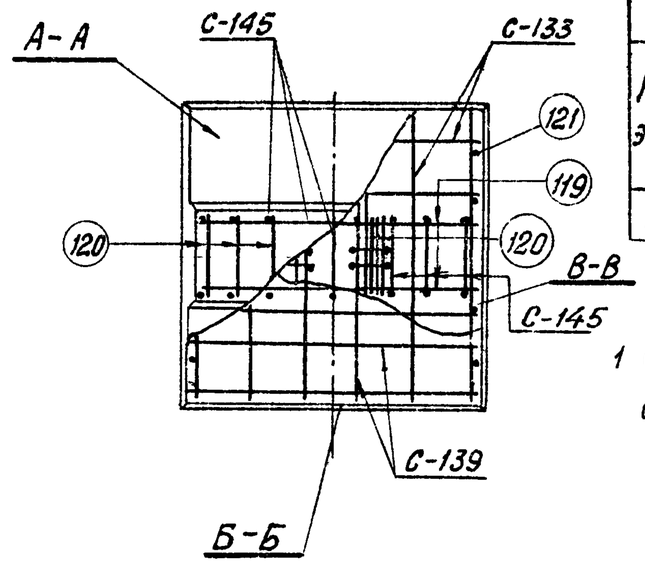

Ведомость марок и NN листов

9

Наименование марок		Кол-во шт.	Вес в кг: 1 шт	Вес в кг: Всего	N листа	Примечание
С-145		1	4	4	КЖ-27	
С-139		1	4	4	КЖ-26	
С-133		1	3	3	КЖ-26	
Д-107		1	11	11	КЖ-33	
Отдельные стержни	119	2	0,4	1	КЖ-78	Выпуск 2
	120	13	0,04	1	КЖ-78	—"—
	121	8	0,02	–	КЖ-78	—"—
	18	1	1	1	КЖ-77	—"—

Выборка стали на арматуру, закладные детали и анкерные болты на 1 плиту

Наименов элемента	Арматура: Класс А-I Вст3 ф6	ф8	Класс А-III ф8		Класс А-II Вст3сп ф12	Закладн. детали: Класс А-III ф16	Класс А-I Вст3сп ф36	Марка Вст3 -0=6	Общий вес кг
ПА1-1	3	3	7		1	4	6	1	25

Расход материалов на 1 плиту

Наименов элемента	Бетон: Марка	Кол-во м³	Сталь: Арматура Класс А-I	Класс А-III	Класс Вст3сп А-II	Закладные детали Класс А-III	Марка Вст3	Содержание арматуры кг/м³	Вес элемента т
ПА1-1	300	0,2	6	7	1	6	4	1	70	0,5

Примечания.

1 Общие примечания смотри листы 2-3

ТК 1975г	Анкерная плита ПА1-1	Серия 3.407-115 Выпуск 5 Лист КЖ-1

Энергосетьпроект
Северо-Западное отделение
г. Ленинград

Зав НИЛ КЭ Курносов
Гл специал. Штин
Гл инж пр Соколов
Руков. гр. Иванова
Проектир. Григорьев
Проверил Каплевская

ПА 1-2

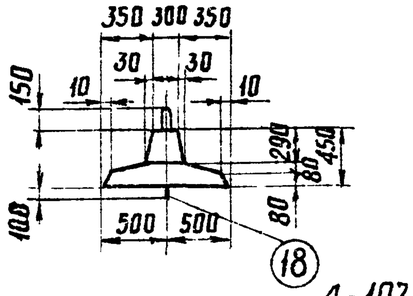

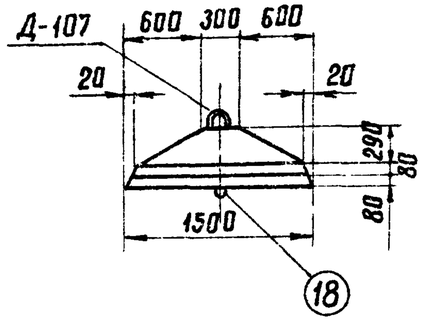

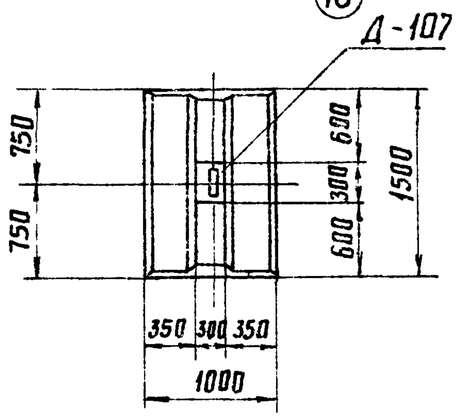

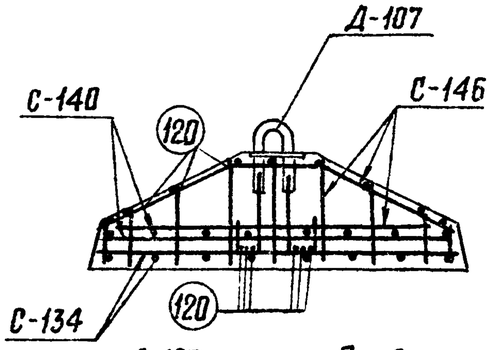

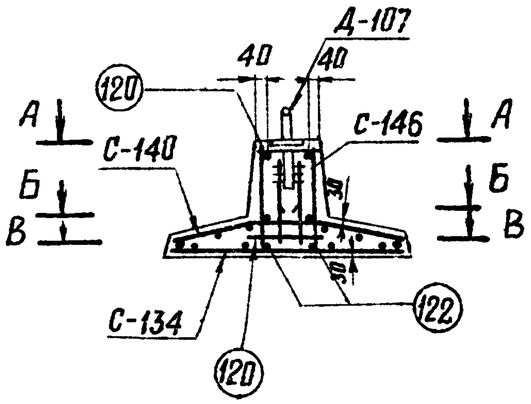

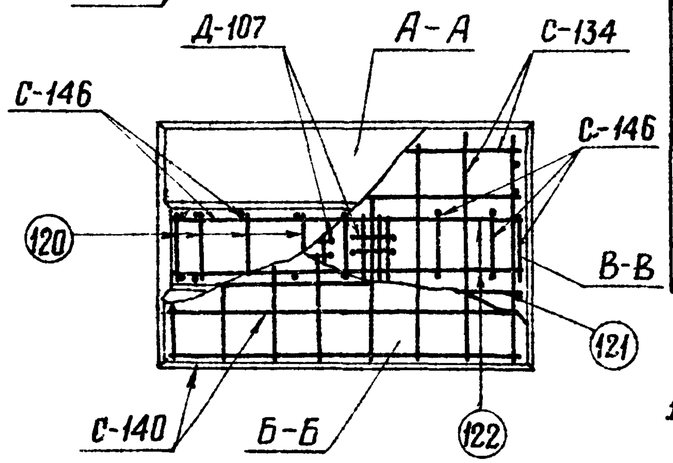

Ведомость марок и NN листов

10

Наименов. марок		Кол-во шт.	Вес кг 1 шт.	Вес кг Всего	N листа	Примечание
С-134		1	4	4	КЖС-26	
С-140		1	5	5	КЖС-26	
С-146		1	7	7	КЖС-27	
Д-107		1	11	11	КЖС-33	
Отдельные стержни	120	15	0.07	1	КЖС-78	Выпуск 2
	121	8	0.02	—	КЖС-78	—"—
	122	2	0.6	1	КЖС-78	—"—
	18	1	1.1	1	КЖС-77	—"—

Выборка стали на арматуру, закладные детали и анкерные болты на 1 плиту

Наименов. элемента	Арматура Класс А-I Вст 3 ф6	Арматура Класс А-I Вст 3 ф8	Арматура Класс А-III ф8	Арматура Класс А-III ф12	Класс А-I Вст 3сп ф12	Закладные детали Класс А-III ф16	Закладные детали Класс А-I Вст 3сп ф36	Закладные детали Марка Вст 3 -δ=6	Общий Вес кг
ПА 1-2	4	3	6	5	1	4	6	1	30

Расход материалов на 1 плиту

Наименов. элемента	Бетон Марка	Бетон Кол-во м³	Сталь Арматура Класс А-I	Сталь Арматура Класс А-III	Сталь Арматура Класс А-I Вст 3сп	Сталь Закладные детали Класс А-III	Сталь Закладные детали Марка Вст 3	Содержание арматуры кг/м³	Вес элемента т
ПА 1-2	300	0.28	7	11	1	6	4	1	68	0.7

Примечания

1. Общие примечания смотри листы 2-3.

ТК 1975г	Анкерная плита ПА 1-2	Серия 3.407-115 Выпуск Лист

ГИП	Григорьев		7271тм-Х-10
Проектир.	Каплевская		
Проверил	Курносов		
Гл. специал.	Штин		
Гл. инж. пр.	Соколов		
Руков. гр.	Иванова		
Зав. ниплэс			

ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ
Северо-Западное отделение
г. Ленинград

ПА 2-1

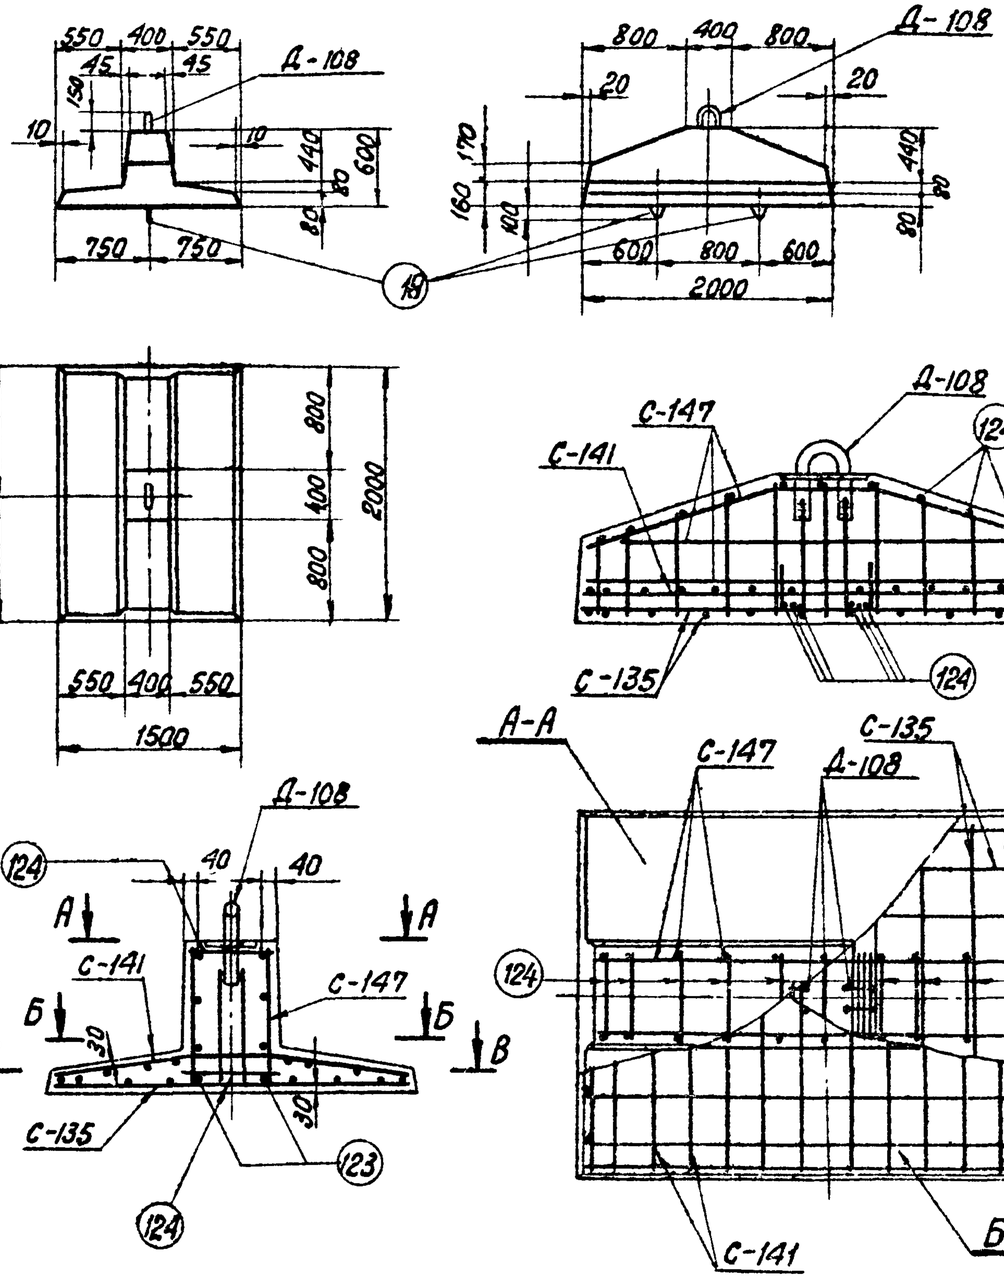

Ведомость марок и NN листов

11

Наименован. марок		Кол-во шт.	Вес в кг 1 шт.	Вес в кг Всего	N листа	Примечание
С-135		1	9	9	КЖ-26	
С-141		1	11	11	КЖ-26	
С-147		1	20	20	КЖ-28	
Д-108		1	22	22	КЖ-33	
Отдельные стержни	121	12	0,02	—	КЖ-78	Выпуск 2
	123	2	1,8	4	КЖ-78	——"——
	124	17	0,07	—	КЖ-78	——"——
	18	2	1	2	КЖ-77	——"——

Выборка стали на арматуру, закладные детали и анкерные болты на 1 плиту

Наименов элемента	Арматура					Закладн. детали			Общий вес кг
	Класс А-I Вст3		Класс А-III		Класс А-I ВСт3сп	Класс А-III	Класс А-I ВСт3сп	Марка ВСт3	
	Ф6	Ф12	Ф8	Ф12	Ф12	Ф22	Ф48	-δ=6	
ПА 2-1	6	14	14	10	2	10	10	2	68

Расход материалов на 1 плиту

Наименов. элемента	Бетон		Сталь кг						Содержание арматуры кг/м³	Вес элемента т
	Марка	Кол-во м³	Арматура		Закладн. детали					
			Класс AI	Класс А-III	Класс А-I ВСт3сп		Класс А-III	Марка ВСт3		
ПА 2-1	300	0,65	20	24	2	10	10	2	71	1,6

Примечания.

1. Общие примечания смотри листы 2-3.

ТК 1975г.	Анкерная плита ПА 2-1	Серия 3.407-115 Выпуск 5 Лист КЖ-3

Северо-западное отделение г. Ленинград

Гл. спец.	Штин	
Гл. инж. пр.	Соголов	
Руков. гр.	Иванова	
Проверил	Камнева	12/11 тм-У-11

ПА2-2

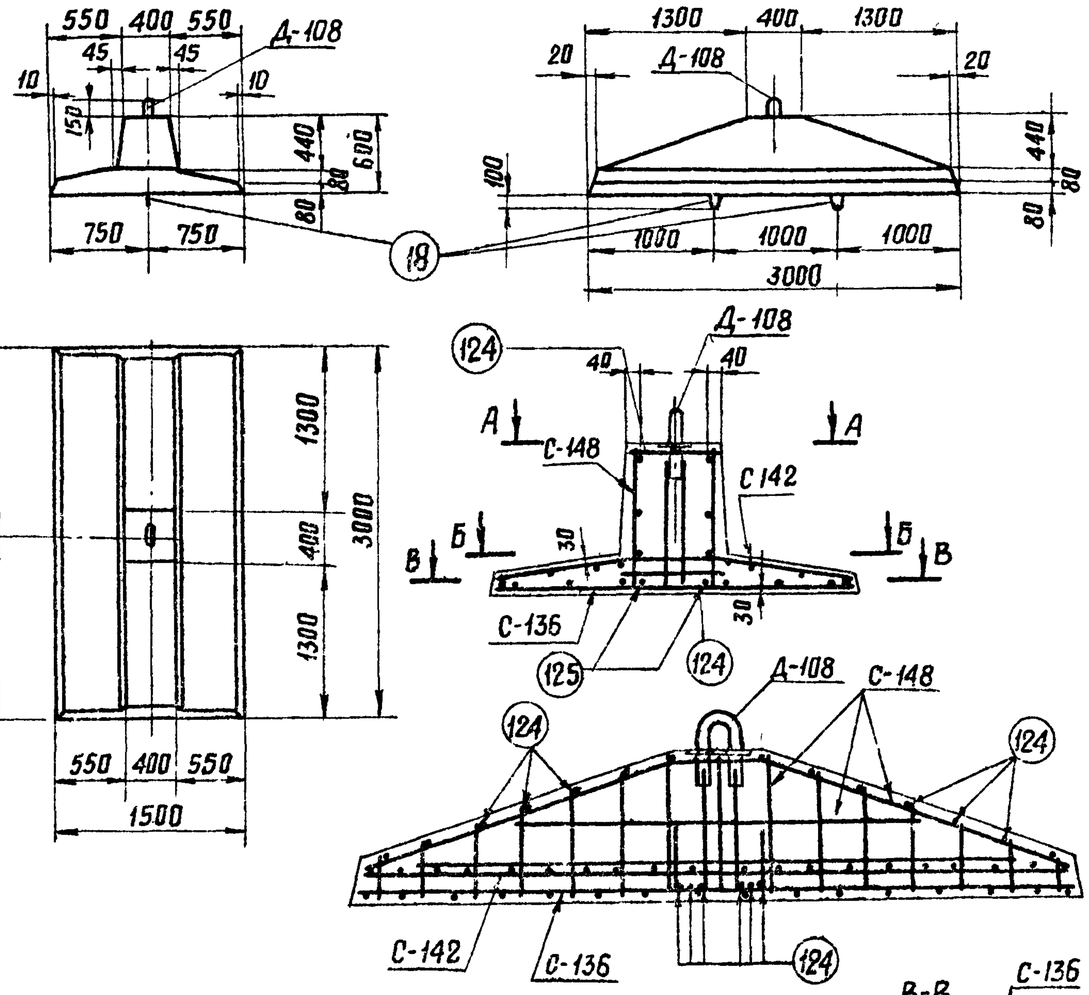

Ведомость марок и NN листов

12

Наименован. марок		Кол-во шт	Вес в кг 1 шт	Вес в кг Всего	N листов	Примечания
С-136		1	13	13	КЖС-26	
С-142		1	15	15	КЖС-27	
С-148		1	34	34	КЖС-28	
Д-108		1	22	22	КЖС-33	
Отдельные стержни	124	21	0.2	4	КЖС-78	Выпуск 2
	121	12	0.02	—	КЖС-78	Выпуск 2
	125	2	1.2	2	КЖС-78	Выпуск 2
	18	2	1	2	КЖС-77	Выпуск 2

Выборка стали на арматуру, закладные детали и анкерные болты на 1 плиту

Наименов. элемента	Арматура Класс А-I Вст3 ⌀6	⌀8	Класс А-III ⌀8	⌀18	Класс А-I Вст3сп ⌀12	Закладные детали Класс А-III ⌀22	Класс А-I Вст3сп ⌀48	Марка Вст3 -δ=6	Общий вес кг
ПА2-2	7	6	27	28	2	10	10	2	92

Расход материалов на 1 плиту

Наименов. элемента	Бетон Марка	К-во м³	Сталь Арматура Класс А-I	Класс А-III	Класс А-I Вст3сп	Закладные детали Класс А-III	Марка Вст3	Содержание арматуры кг/м³	Вес элемента т
ПА2-2	300	0,89	13	55	2	10	2	101	2.2

Примечания

1. Общие примечания см. листы 2-3.

ТК 1975г	Анкерная плита ПА2-2	Серия 3.407-115 выпуск 5, Лист КЖС-4

Энергосетьпроект
Северо-Западное отделение
г. Ленинград

Зав НИЛКЭС	Курносов	
Гл спец.	Штин	
Гл инж пр-та	Соколов	
Рук группы	Иванова	
Исполнитель	Цифирия	
Гл спец.	Григорьев	
Нач отд	Коптевская	

7271 тм-У-12

ПАЗ-1

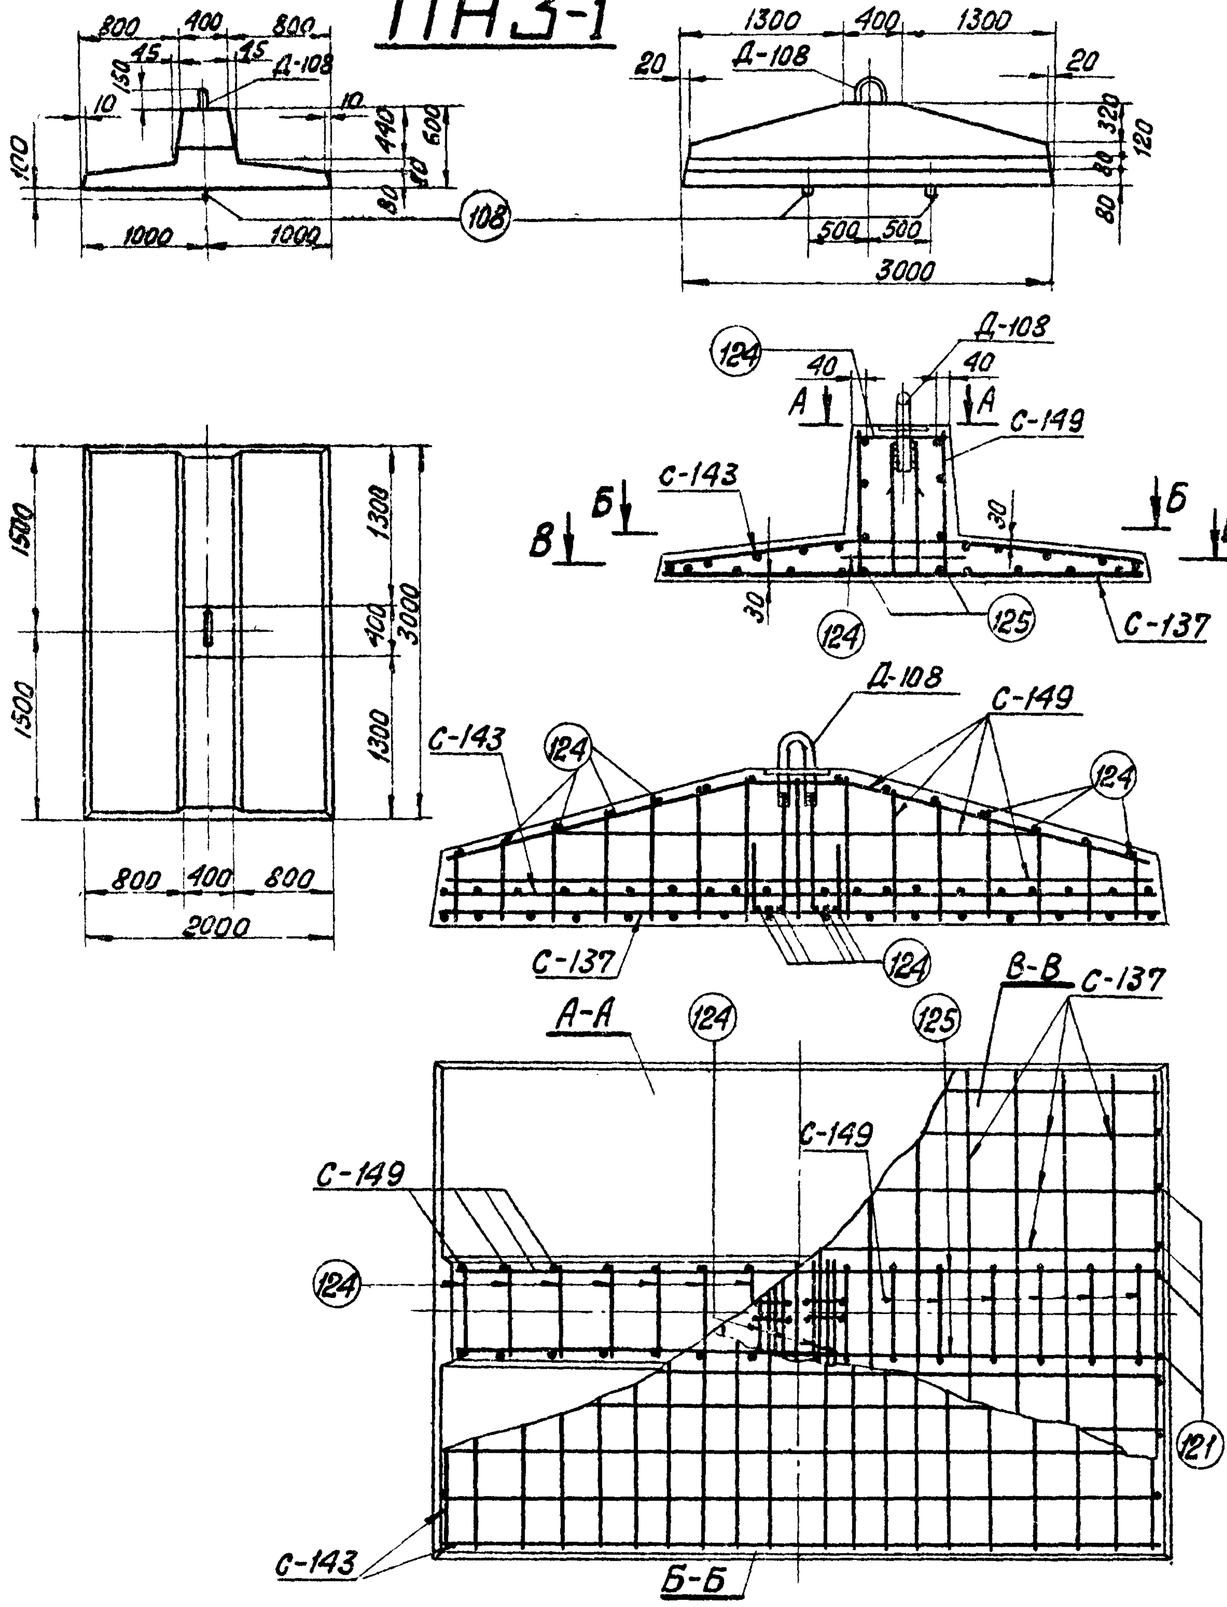

Ведомость марок и N N листов.

13

Наименование марок		кол-во шт.	Вес в кг 1 шт.	Вес в кг Всего	N листа	Примечание
С-137		1	22	22	КЖ-26	
С-143		1	23	23	КЖ-27	
С-149		1	33	33	КЖ-28	
Д-108		1	22	22	КЖ-33	
Отдельные стержни	121	16	0,02	–	КЖ-78	Выпуск 2
	124	21	0,2	4	—"—	—"—
	125	2	1,2	2	—"—	—"—
	108	2	4	8	—"—	—"—

Выборка стали на арматуру, закладные детали и анкерные болты на 1 плиту

Наименов. элемента	Арматура Класс А-I В Ст 3 ф6	ф8	Класс А-III ф8	ф18	Класс А-I ВСт 3сп ф20	Закладные детали Класс А-III ф22	Класс А-I ВСт 3сп ф42	Марка В Ст 3 -δ=6	Общий вес кг
ПАЗ-1	7	15	36	26	8	10	10	2	114

Расход материалов на 1 плиту

Наименов. элемента	Бетон Марка	Кол-во м³	Сталь кг Арматура класс А-I	класс А-III	Класс А-I В Ст 3 Сп	Закладные детали Класс А-III	Марка В Ст 3	Содержан. арматуры кг/м³	Вес элемента т
ПАЗ-1	300	1,15	22	62	8	10	10	2	80	2,8

Примечания.

1. Общие примечания смотри листы 2-3.

ТК 1975г	Анкерная плита ПАЗ-1	Серия 3.407-115 Выпуск 5 Лист КЖ-5

Энергосетьпроект
Северо-Западное отделение
г. Ленинград

Зав. НИЛ КЗС Курносов
Гл. спец. Штын
Гл. инж. пр. Соколов
Рук. гр. Иванова

Исполнил Григорьев
Проверил Калевская

7271тм-ИИ-13

ПА 3-2

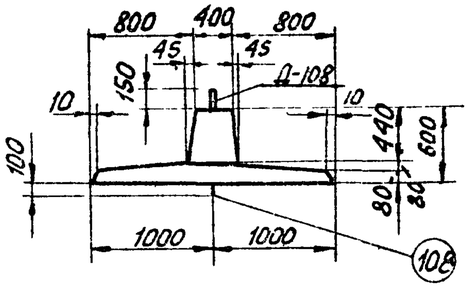

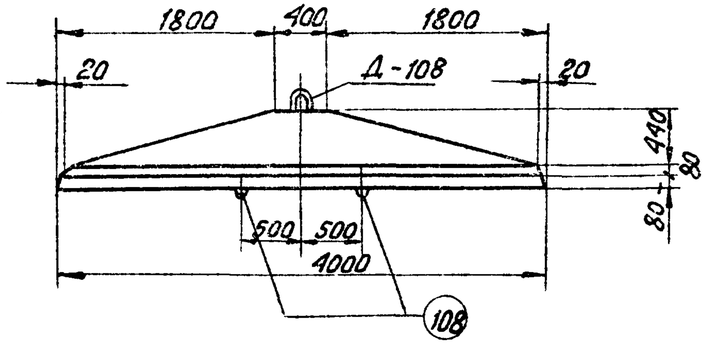

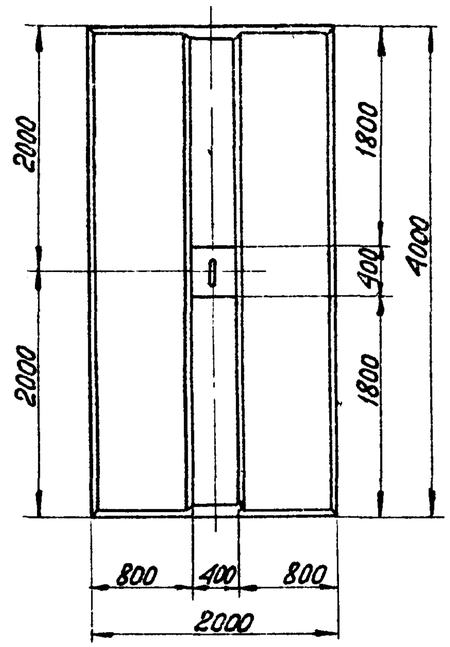

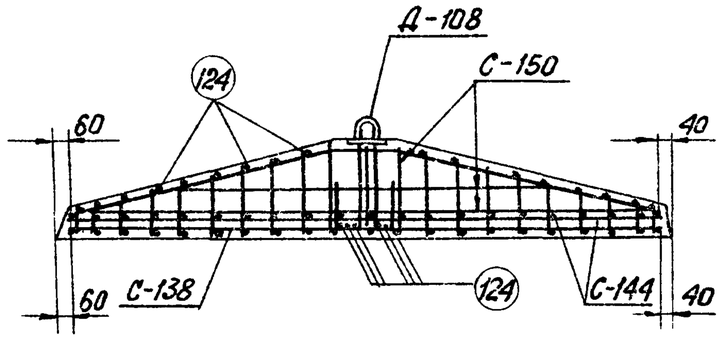

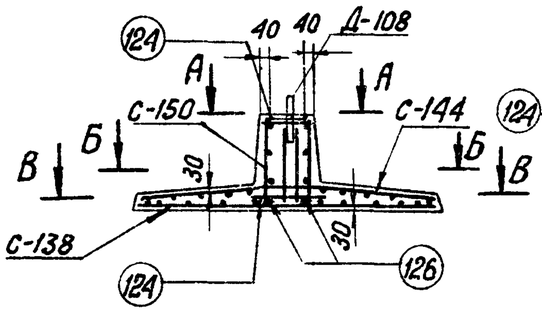

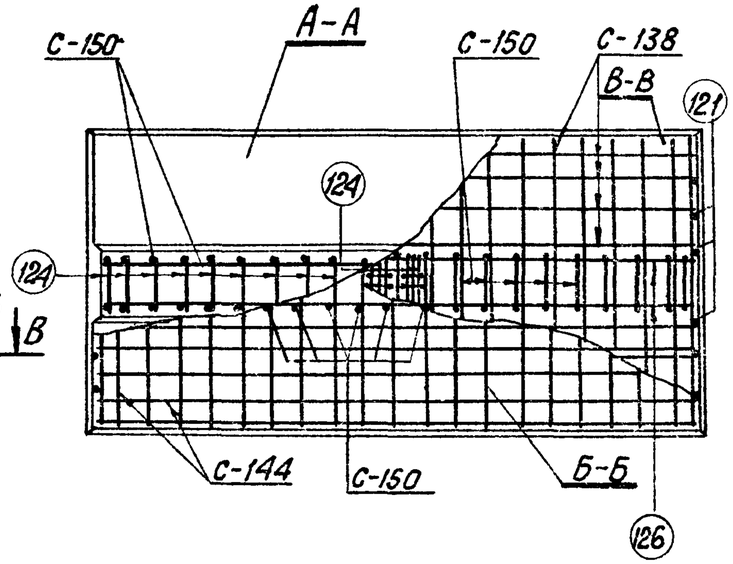

Ведомость марок и №№ листов

14

Наименов. марок		К-во шт.	Вес в кг 1 шт.	Вес в кг Всего	№ листа	Примечание
С-138		1	29	29	КЖ-26	
С-150		1	85	85	КЖ-28	
С-144		1	46	46	КЖ-27	
Д-108		1	22	22	КЖ-33	
Отдельные стержни	121	12	0,02	—	КЖ-78	Выпуск 2
	124	27	0,2	5	— " —	— " —
	126	2	1,6	3	— " —	— " —
	108	2	4	8	— " —	— " —

Выборка стали на арматуру, закладные детали и анкерные болты на 1 плиту

Наимен. эл-та	Арматура Класс А-I марка В Ст 3 Ф6	Ф8	Класс А-III Ф8	Ф12	Ф22	Класс А-I марка В ст 3сп Ф20	Закладн. детали Класс А-III Ф22	Класс А-I В ст 3сп Ф48	Марка В Ст 3 -б=6	Общий Вес кг
ПА 3-2	9	30	16	37	85	8	10	10	2	198

Расход материалов на 1 плиту

Наимен эл-та	Бетон Марка	К-во м³	Сталь кг Арматура Класс А-I	Класс А-III	Закладные детали Класс В Ст 3сп А-I	Класс А-III	Марка В Ст 3	Содержание арматуры кг/м³	Вес эл-та т
ПА 3-2	300	1,43	39	129	8	10	10	2	123	3,7

Примечания

1. Общие примечания см. листы 2-3.

ТК 1975г	Анкерная плита ПА 3-2	Серия 3.407-115 Выпуск 5	Лист КЖ-6

Энергосетьпроект	Северо-Западное отделение г. Ленинград	7271тм-У-14
Гл. инж. проекта	Григорьев	
Гл. специал.	Гинцулов, Каплевская	
Проектир.	Гинцулов, Каплевская	
Проверил		
Зав. НШ КЭС	Курносов	
Гл. специал.	Штин	
Гл. инж. пр.	Соколов	
Руков. гр.	Иванова	
	Вилет	

N7211тм-V-15

ПП1-А

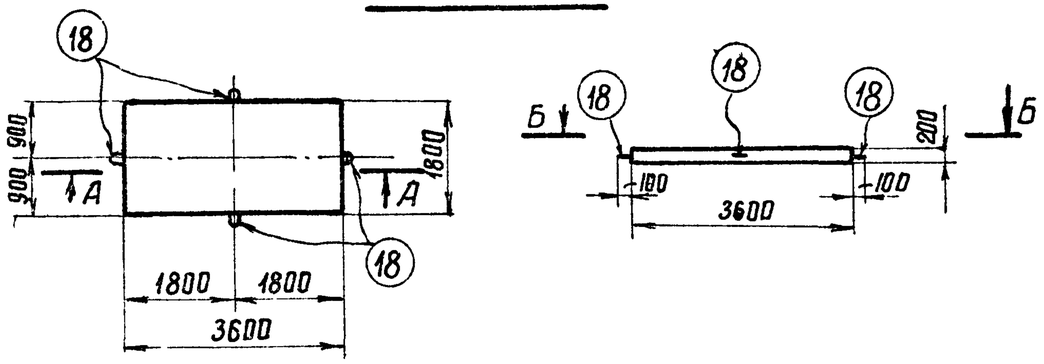

А-А

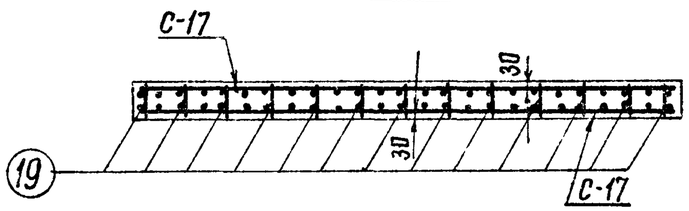

Б-Б

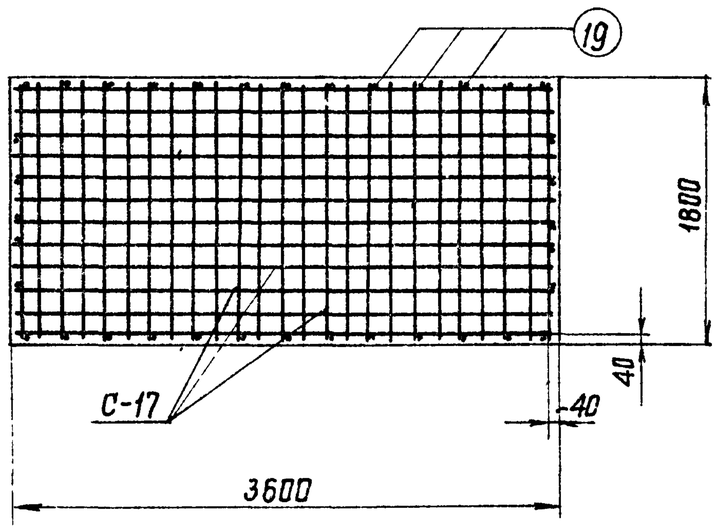

Ведомость марок и NN листов

15

Наименование марок		Кол-во шт	Вес кг 1 шт	Вес кг всего	N листа	Примечания
С-17		2	74	148	КЖ-29	
Отдельные стержни	18	4	1	4	КЖ-77	Выпуск 2
	19	36	0.04	1	КЖ-77	Выпуск 2

Выборка стали на арматуру, закладные детали и анкерные болты на 1 плиту

Наименование эл-та	Арматура кг				Закладные детали	Общий вес кг
	Класс А-I ВСт3	Класс А-I ВСт3сп	Класс А-III		марка ВСт3	
	ф 6	ф 12	ф 12			
ПП1-А	1	4	148			153

Расход материалов на 1 плиту

Наименование эл-та	Бетон		Сталь кг			Содержание арматуры кг/м³	Вес элемента т
	Марка	Кол-во м³	Арматура				
			Класс А-I	Класс А-III	Класс А-I ВСт3сп		
ПП1-А	300	1.3	1	148	4	118	3.3

Примечания

Общие примечания смотри листы 2-3.

Т.К. 1975г.	Подкладная плита ПП1-А	Серия 3.407-115 Выпуск 5 Лист КЖ-7

ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ
Северо-Западное отделение
г. Ленинград

Зав. Ниижэс	Демидов	Курносов
Гл. спец.	Шин	Штин
Гл. инж. пр.	Сокол	Соколов
Рук. гр-пы	Жил	Иванова

Инженерская Каплевская

Исполнил Проверил

7271тм-У-16

ОП-1

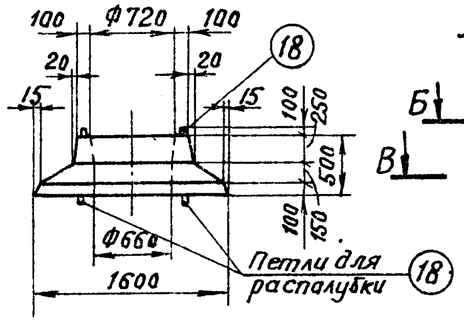

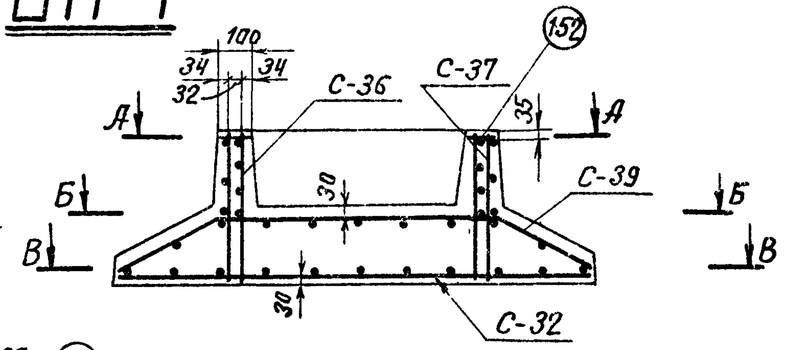

А-А, Б-Б, В-В

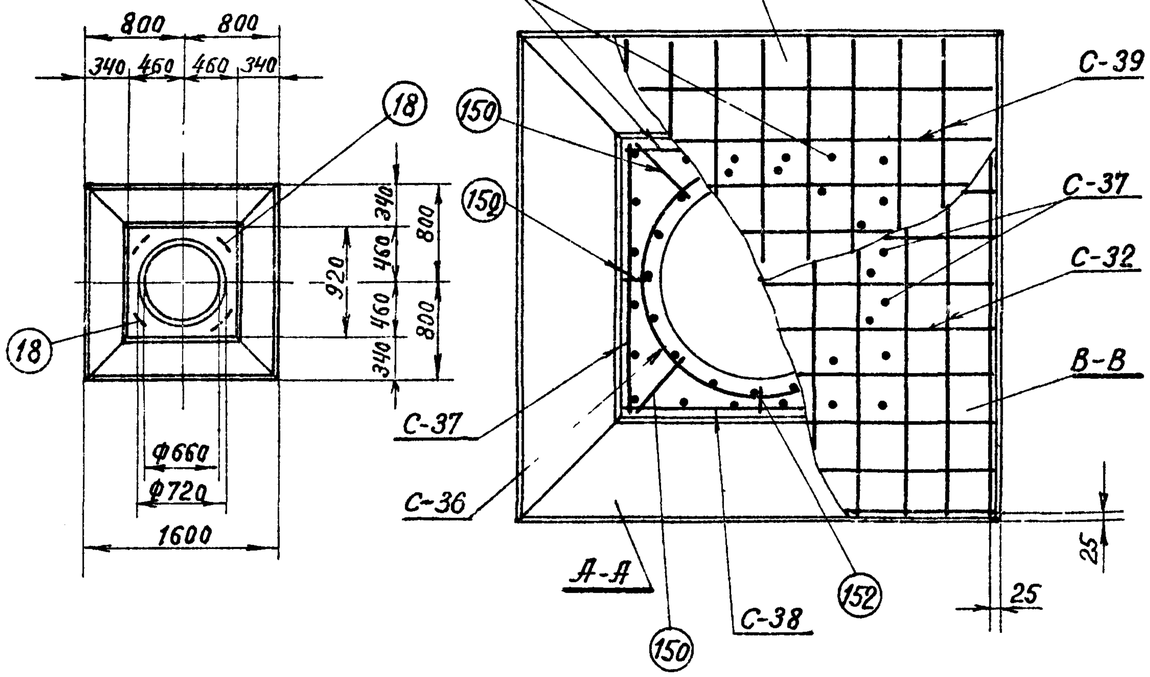

Ведомость марок и №№ листов

16

Наименован. марок		Кол-во	Вес в кг		№№ листа	Примечание
			1 шт	Всего		
С-32		1	13	13	КЖ-30	
С-36		1	7	7	КЖ-30	
С-37		2	2	4	КЖ-30	
С-38		2	2	4	КЖ-30	
С-39		1	11	11	КЖ-30	
Отдельн. стержни	18	4	1	4	КЖ-77	Выпуск 2
	150	4	0,1	—	КЖ-30	
	152	4	0,04	—	КЖ-30	

Выборка стали на арматуру, закладные детали и анкерные болты на 1 опорную плиту

Наименов эл-та	Арматура								Закладные детали			Общий вес кг
	Класс А-I			Класс А-III			Класс А-I Марка ВСт3сп			Марка ВСт3		
				Ф8 А-II			Ф12 А-I					
ОП-1				39			4					43

Расход материалов на 1 опорную плиту

Наименов эл-та	Бетон		Сталь, кг					Содержание арматуры кг/м³	Вес эл-та т
			Арматура			Закладные детали			
	Марка	К-во м³	Класс А-I	Класс А-III	Класс А-I марка ВСт3сп	Марка ВСт3			
ОП-1	300	0,62		39	4			69	1.55

Примечания:

1. Общие примечания смотри листы 2-3.

ТК 1975г.	Опорная плита ОП-1	Серия 3.407-115 Выпуск 5 Лист КЖ-8

Энергосетьпроект Северо-Западное отделение г. Ленинград

Зав. НИЛКЖ Курносов
Гл. специал. Штин
Гл. инж. пр. Соколов
Рук. в. гр. Иванова

Исполнит. Григорьев
Проверил Сотникова
Группа Гавы №

7271тм-V-17

ОП-2

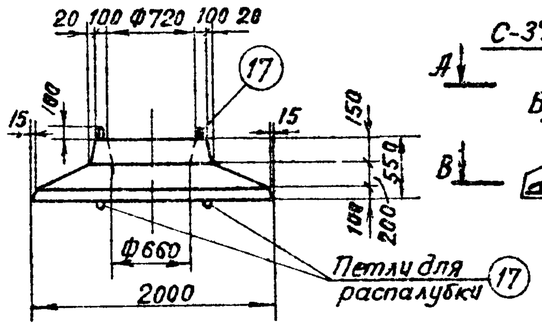

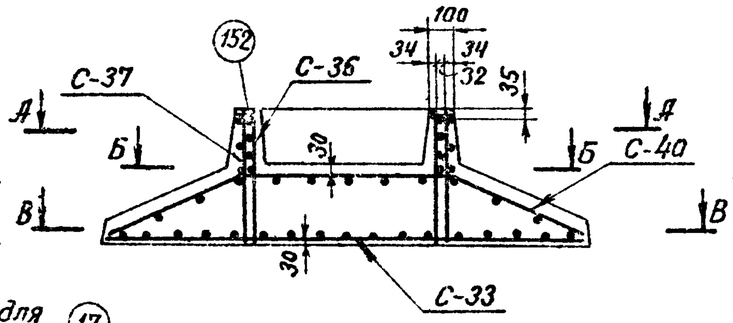

А-А, Б-Б, В-В

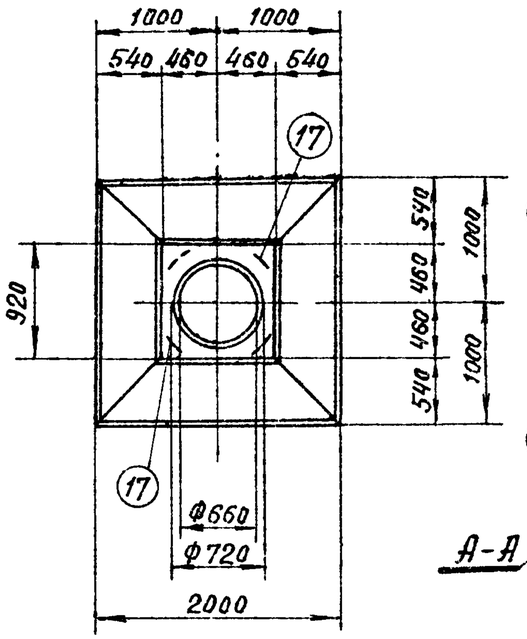

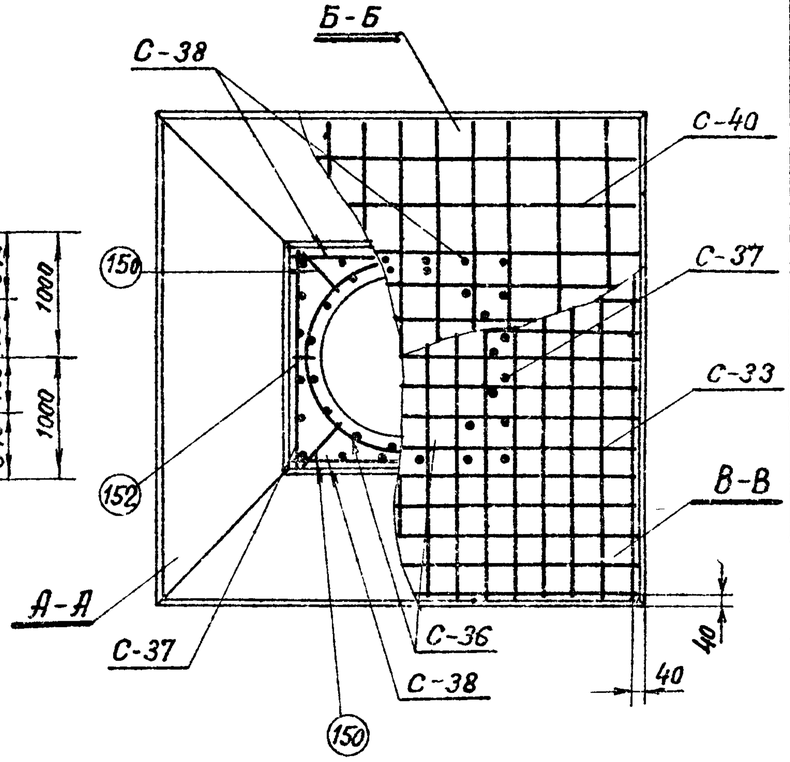

Ведомость марок и №№ листов

17

Наименование марок		Кол-во	Вес в кг 1 шт	Вес в кг всего	№№ листа	Примечание
С-33		1	26	26	КЖ-30	
С-36		1	7	7	КЖ-30	
С-37		2	2	4	КЖ-30	
С-38		2	2	4	КЖ-30	
С-40		1	18	18	КЖ-31	
Отдельные стержни	17	4	4	16	КЖ-77	Выпуск 2
	150	4	0,1	—	КЖ-30	
	152	4	0,04	—	КЖ-30	

Выборка стали на арматуру, закладные детали и анкерные болты на 1 опорную плиту

Наименование эл-та	Арматура Класс А-I			Класс А-III			Класс А-I марка ВСт3сп			Закладные детали Марка ВСт3			Общий вес кг
				Ф8 А-III			Ф20 А-I						
ОП-2				59			16						75

Расход материалов на 1 опорную плиту

Наименование эл-та	Бетон Марка	Бетон Кол-во м³	Сталь, кг Арматура Класс А-I	Арматура Класс А-III	Арматура Класс А-I Марка ВСт3сп	Закладные детали	Закладные детали Марка ВСт3	Содержание арматуры кг/м³	Вес эл-та т
ОП-2	300	0,97		59	16			78	2,4

Примечания:

1 Общие примечания смотри листы 2-3.

ТК 1975г.	Опорная плита ОП-2	Серия 3.407-115 Выпуск 5 Лист КЖ-9

Энергосетьпроект Северо-Западное отделение г. Ленинград

Гл. инженер проекта	Сотникова	
Проверил	Вашлив	
Нач. отд.	Курносов	
Зав. НИКЭС	Штин	
Гл. спец.	Соколов	
Гл. инж. пр.	Иванова	
Рук. гр.		

ОП-3

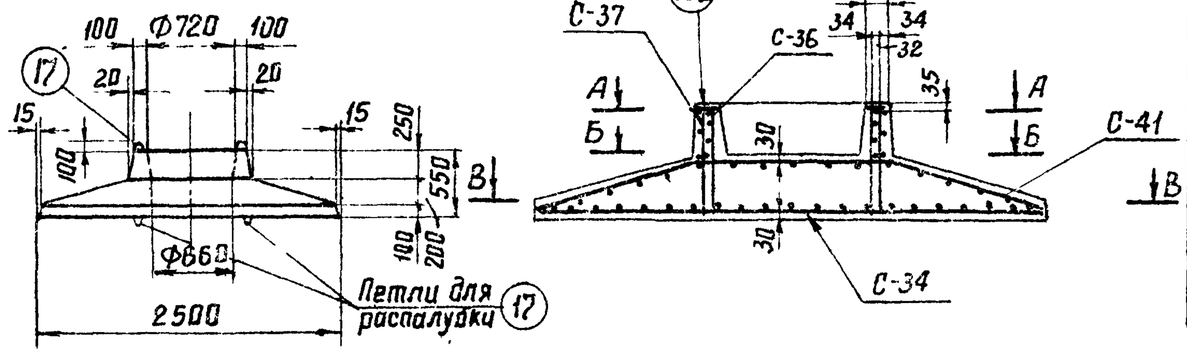

А-А, Б-Б, В-В

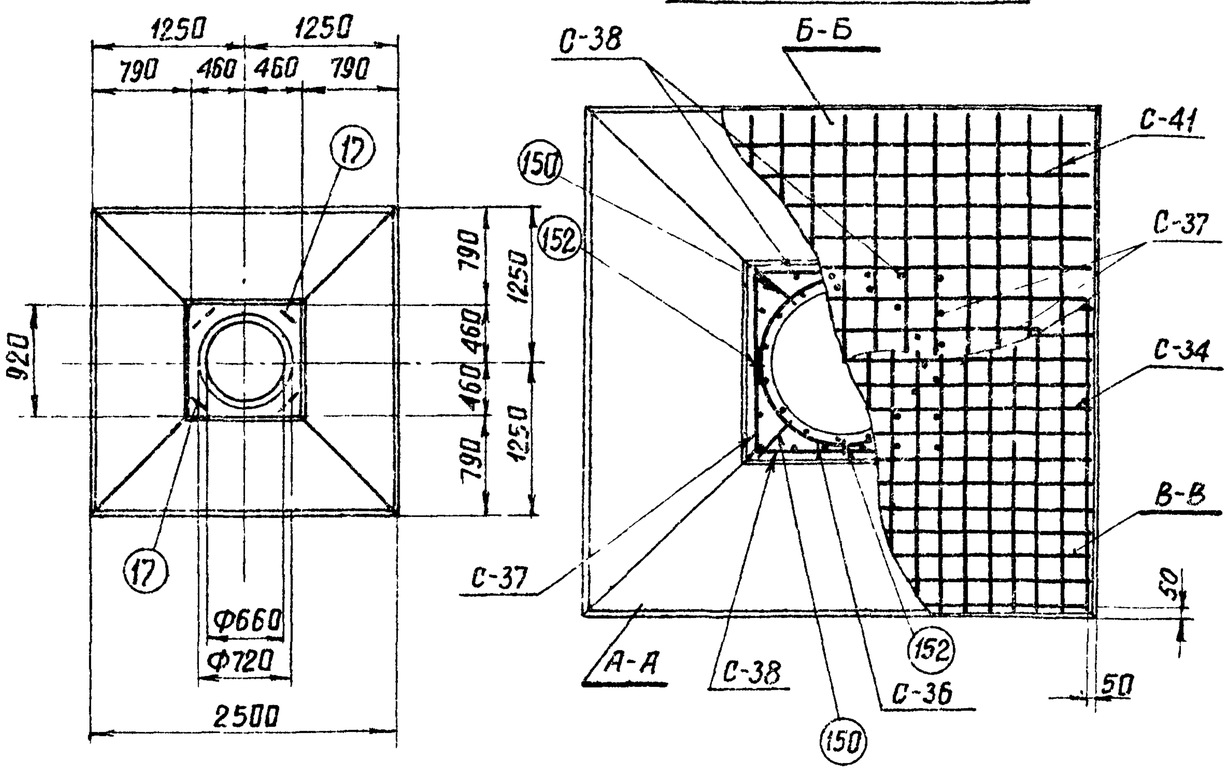

Ведомость марок и NN листов

18

Наименование марок		Кол-во	Вес в кг		NN лист	Примечание
			1 шт	Всего		
С-34		1	41	41	КЖС-30	
С-36		1	7	7	КЖС-30	
С-37		2	2	4	КЖС-30	
С-38		2	2	4	КЖС-30	
С-41		1	29	29	КЖС-31	
Отдельные стержни	17	4	4	16	КЖС-77	Выпуск 2
	150	4	0,1	—	КЖС-30	
	152	4	0,04	—	КЖС-30	

Выборка стали на арматуру, закладные детали и анкерные болты на 1 опорную плиту

Наименов. эл-та	Арматура								Закладные детали				Общий вес кг
	Класс А-I			Класс А-III			Класс А-I Марка ВСт3сп		Марка ВСт3				
	—	—	—	Ф8АIII	—	—	Ф20АI	—	—	—	—	—	
ОП-3	—	—	—	85	—	—	16	—	—	—	—	—	101

Расход материалов на 1 опорную плиту

Наименов эл-та	Бетон		Сталь кг					Содержание арматуры кг/м³	Вес эл-та т
	Марка	К-во м³	Арматура			Закладные детали			
			Класс А-I	Класс А-III	Класс А-I Марка ВСт3сп	—	Марка ВСт3		
ОП-3	300	1.37	—	85	16	—	—	74	3.4

Примечания.

1. Общие примечания смотри листы 2-3

ТК 1975г	Опорная плита ОП-3	Серия 3.407-115 Выпуск 5	Лист КЖС-10

Энергосетьпроект
Северо-Западное отделение
г Ленинград

Исполнил Григорьев
Проверил Сотникова
Гл спец Курносов
Гл инж пр Штин
Руковод гр Соколов
Зав пилкэс Иванова

ОП-4

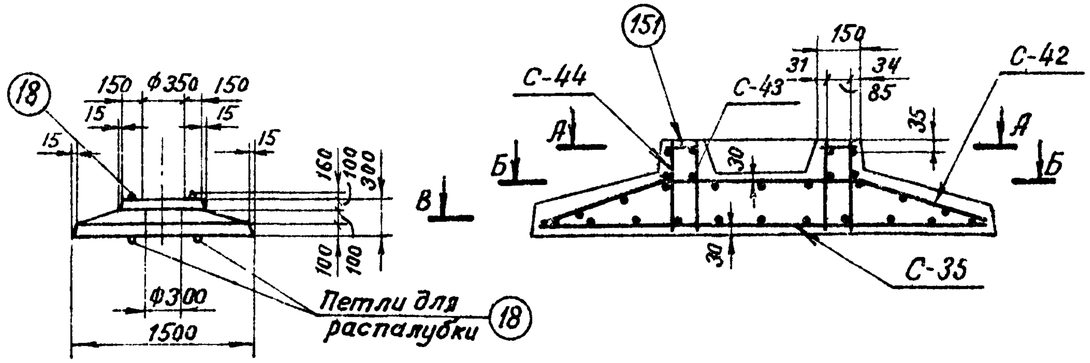

А-А, Б-Б, В-В

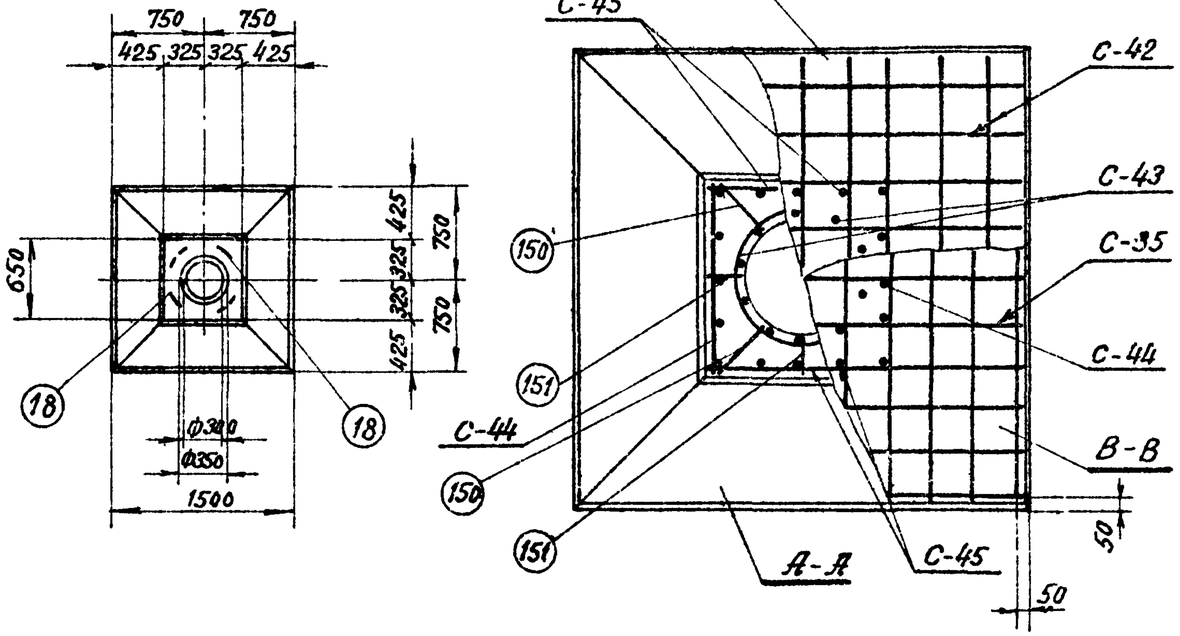

Ведомость марок и №№ листов

Наименование марок		Кол-во	Вес в кг: 1 шт	Вес в кг: всего	№№ листа	Примечание
С-35		1	28	28	КЖ-30	
С-42		1	10	10	КЖ-31	
С-43		1	2	2	КЖ-30	
С-44		2	1	2	КЖ-30	
С-45		2	1	2	КЖ-30	
Отдельные стержни	18	4	1	4	КЖ-77	Выпуск 2
	150	4	0,1	—	КЖ-30	
	151	4	0,04	—	КЖ-30	

Выборка стали на арматуру, закладные детали и анкерные болты на 1 опорную

Наимен. эл-та	Арматура: Класс А-I	Арматура: Класс А-III Ф12 А-III	Арматура: Класс А-III Ф8 А-III	Арматура: Класс А-I Марка ВСт3сп Ф12 А-I	Закладные детали: Марка ВСт3	Общий вес, кг
ОП-4		28	16	4		48

Расход материалов на 1 опорную плиту

Наименов. эл-та	Бетон: Марка	Бетон: К-во м³	Сталь, кг: Арматура: Класс А-I	Арматура: Класс А-III	Арматура: Класс А-I Марка ВСт3сп	Закладные детали: Марка ВСт3	Содержание арматуры кг/м³	Вес эл-та т
ОП-4	300	0,35		44	4		137	0,88

Примечания:

1 Общие примечания смотри листы 2-3.

ТК 1975г.	Опорная плита ОП-4	Серия 3.407-115 Выпуск 5 Лист КЖ-11

Исполнит.	Григорьев	Курносов
Проверил	Сотникова	Штин
		Соколов
		Иванова
Зав. НМКЭС		
Гл специал		
Гл инж. пр		
Руков. групп.		

Энергосетьпроект Северо-Западное отделение г Ленинград

7271тм-V-20

Р1

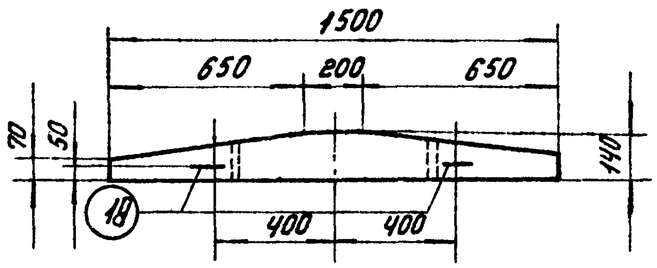

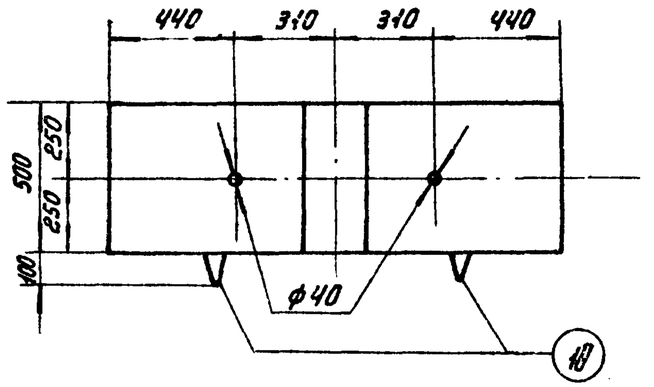

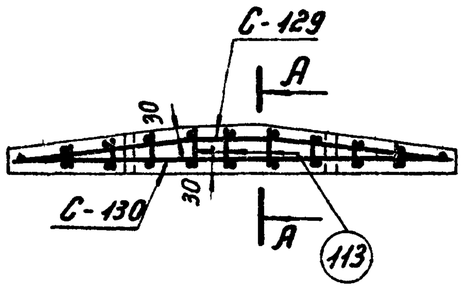

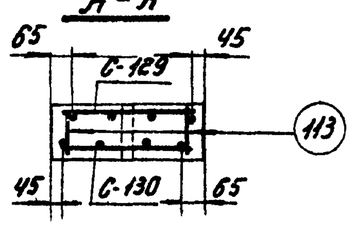

Примечание:

1. Общие примечания смотри листы 2-3.

Ведомость марок и №№ листов

Наименование марок		Кол-во	Вес кг 1 шт	Вес кг всего	№№ листа	Примечание
С-129		1	6	6	КЖ-24	
С-130		1	6	6	КЖ-24	
Отдельные стержни	113	18	0.02	—	КЖ-78	Выпуск 2
	18	2	1	2	КЖ-77	Выпуск 2

Выборка стали на арматуру, закладные детали и анкерные болты на 1 фундамент

Наименов. элемента	Арматура					Закладные детали		Анкерные болты			Общий вес кг
	Класс А-I марка ВСт3		Класс А-III		Класс А-I марка ВСт3сп	Класс А-III	Марка ВСт3	Марка ВСт3			
	ф6		ф12		ф12						
Р1	2		10		2						14

Расход материалов на 1 ригель

Наименов. элемента	Бетон		Сталь кг						Содержание арматуры кг/м³	Вес элемента т
			Арматура			Закладные детали		Анкерн. болты		
	Марка	Колич-во м³	Класс А-I	Класс А-III	Класс А-I ВСт3сп	Класс А-III	Марка ВСт3	Марка ВСт3		
Р1	300	0.08	2	10	2	—	—	—	175	0.2

ТК 1975г.	Ригель Р1	Серия 3.407-115	Выпуск 5 / Лист КЖС-12

ГИП	Григорьев	Григорьев	
Проектир.	Григорьев	Капланская	
Гл. специал.	Шпин	Соколов	
Гл. инж. пр.	Рунов	Фишер	
Зав. НИЛ КЗС	Курносов	Шпин	Соколов
Гл. специал.	Шпин	Соколов	Шаповалов
Гл. инж. пр.	Соколов	Шаповалов	
Рунов гр.	Фишер		

ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ
Северо-Западное отделение
г. Ленинград

Р1-А

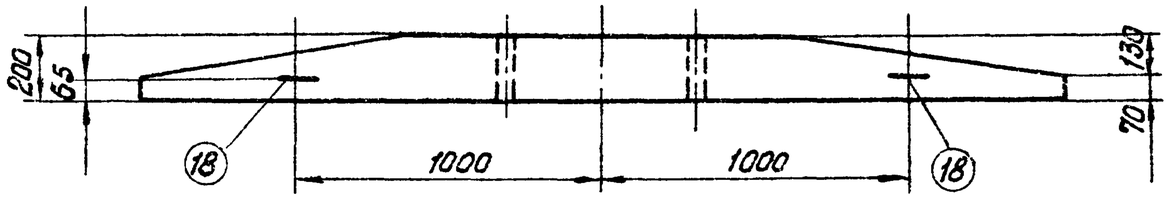

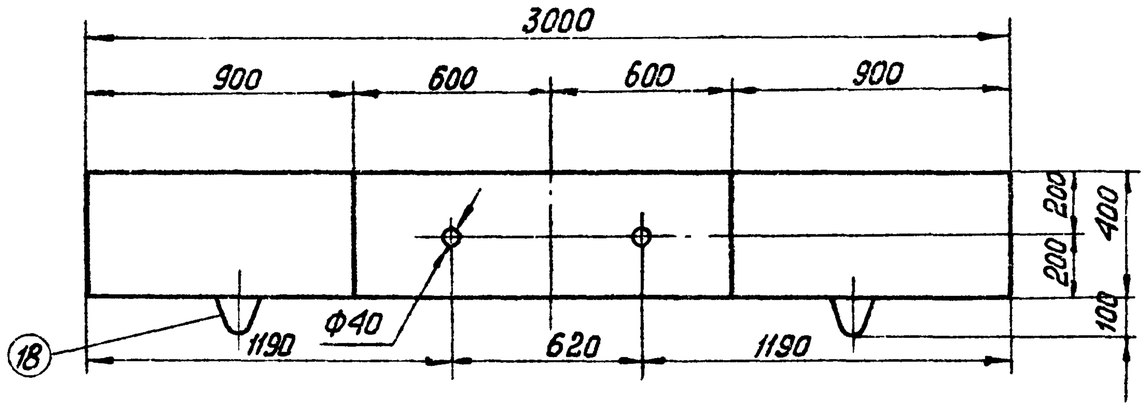

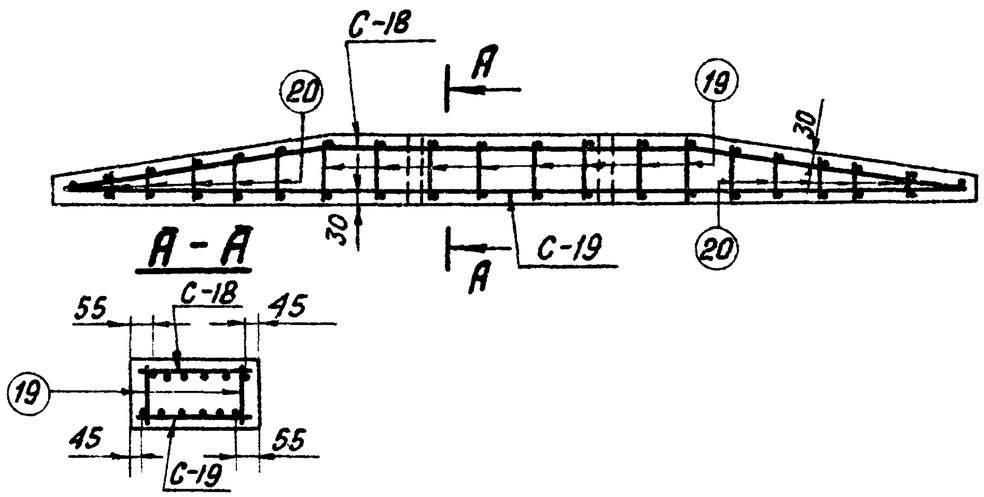

Ведомость марок и №№ листов

21

Наименование марок		кол-во шт.	Вес в кг 1 шт	Вес в кг Всего	№ листа	Примечание
С-18		1	18	18	КЖ-29	
С-19		1	17	17	КЖ-29	
Отдельные стержни	18	2	1	2	КЖ-77	Выпуск 2
	19	16	0,04	1	КЖ-77	—"—
	20	10	0,02	—	КЖ-77	—"—

Выборка стали на арматуру, закладные детали и анкерные болты на 1 ригель

Наименование эл-та	Арматура Класс А-I марка В Ст 3		Класс А-III		Класс А-I марка В Ст 3 Сп	Закладные детали Марка В Ст 3	Общий вес кг
	Ф6		Ф12		Ф12		
Р1-А	4		32		2	—	38

Расход материалов на 1 ригель

Наименование эл-та	Бетон Марка	Бетон кол-во м³	Сталь кг Арматура Класс А-I	Арматура Класс А-III	Арматура Класс А-I марка В Ст 3 Сп	Закладные детали Марка В Ст 3	Содержание арматуры кг/м³	Вес эл-та т
Р1-А	300	0,2	4	32	2	—	190	0.5

Примечания

1. Общие примечания смотри листы 2÷3

ТК 1975	Ригель Р1-А	Серия 3.407-115 Выпуск 5	Лист КЖ-13

Гип	Курников	
Гл.инж.пр.	Штин	
Гл.спец.	Соколов	
Рук.гр.	Бобянова	
Разработал	Ильина	

Северо-Западное отделение г. Ленинград

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

7271тм-Т-21

7271тм-V-22

Исполнил Григорьев
Проверил Сотникова
Гриценко Хайкина
Курносов Штих
Соколов Иванова
Зав. НИЛКЭС Семенов
Гл спец Шмид
Ст инж гр. Шмид
Руков гр Шмид

Энергосетьпроект
Северо-Западное
отделение
г. Ленинград

АР 5

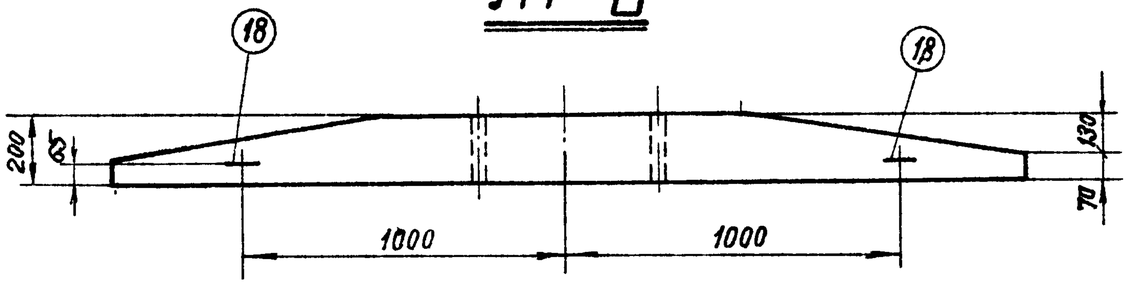

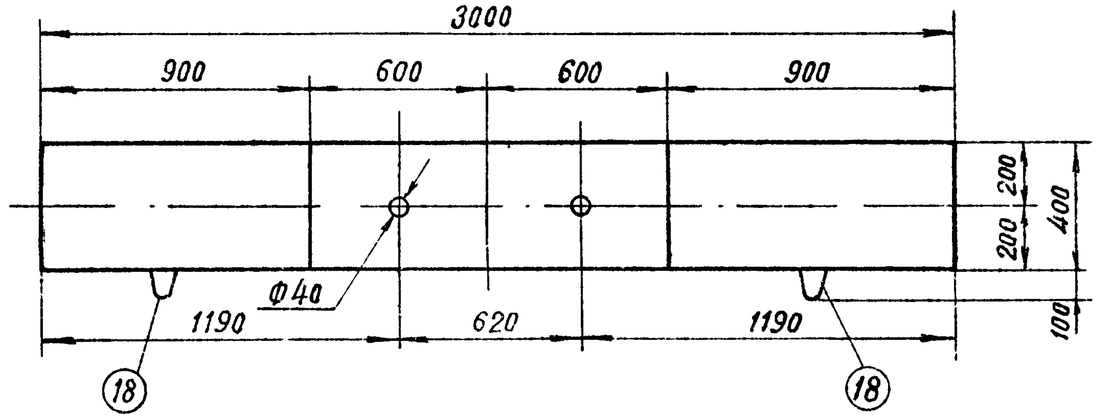

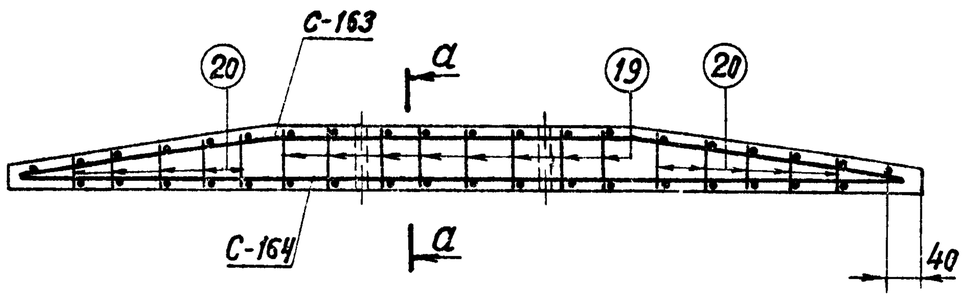

а-а

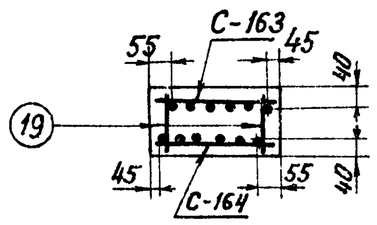

Ведомость марок и NN листов

22

Наименов. марок		К-во	Вес, кг		NN листа	Примечание
			1 поз	всего		
С-163		1	30	30	КЖ-29	
С-164		1	29	29	КЖ-29	
Отдельные стержни	18	2	1	2	КЖ-77	Выпуск 2
	19	16	0,04	1	КЖ-77	—"—
	20	20	0,02	—	КЖ-77	—"—

Выборка стали на арматуру, закладные детали и анкерные болты на 1 ригель

Наимен. эл-та	Арматура								Закладные детали			Анкерные болты		Общий вес кг
	Класс А-I Марка ВСт3			Класс А-III			Класс А-I марка ВСт 3сп		Марка ВСт 3			Марка ВСт 3		
	Ф6 А-I	—	—	Ф16 А-III	—	—	Ф12 А-I	—	—	—	—	—	—	
АР5	4	—	—	56	—	—	2	—	—	—	—	—	—	62

Расход материалов на 1 ригель

Наимен. эл-та	Бетон		Сталь, кг.						Содержание арматуры кг/м³	Вес эл-та т
			Арматура			Закладные детали		Анкерн болты		
	Марка	К-во м³	Класс А-I	Класс А-III	Класс А-I марка ВСт3сп	Марка ВСт 3		Марка ВСт 3		
АР5	300	0.2	4	56	2	—	—	—	300	0.5

Примечания:

1. Общие примечания смотри листы 2-3.

ТК	Ригель АР5	Серия 3.407-115	
1975г.		Выпуск 5	Лист КЖ-14

АР 6

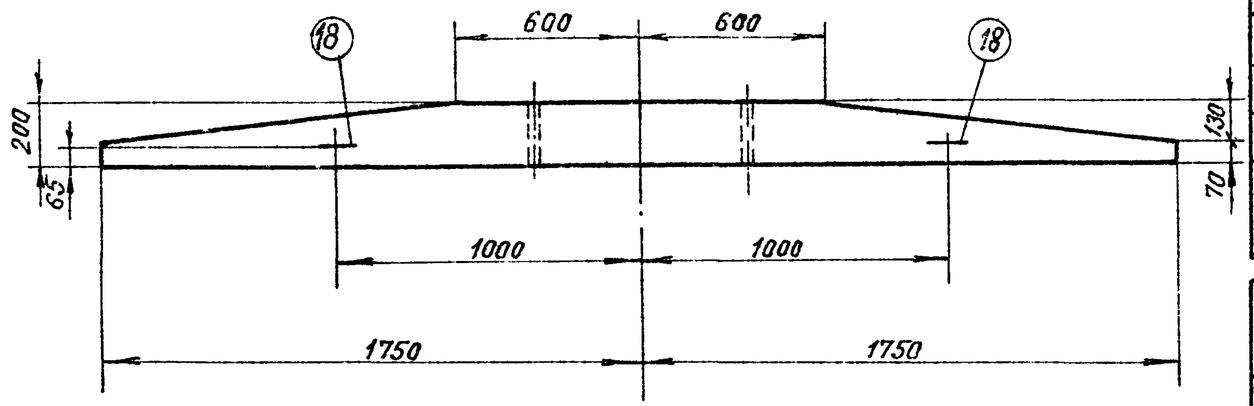

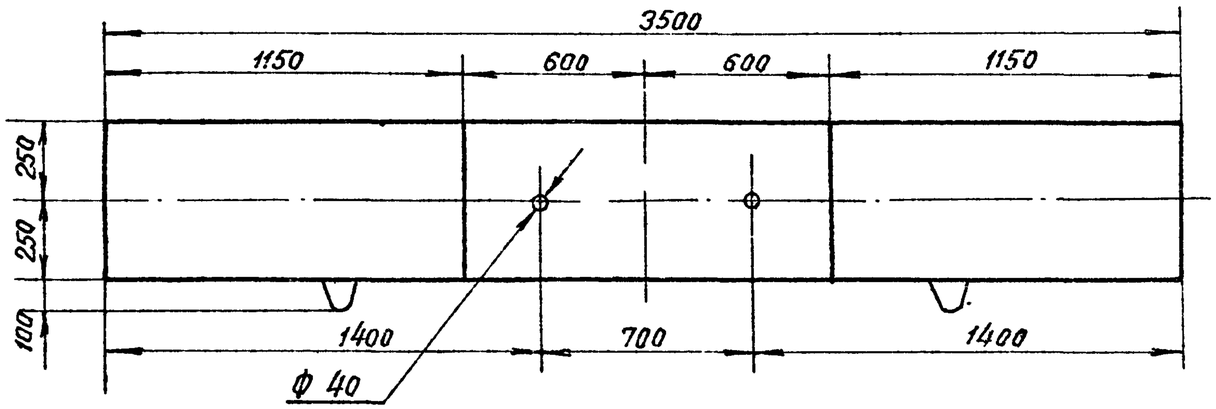

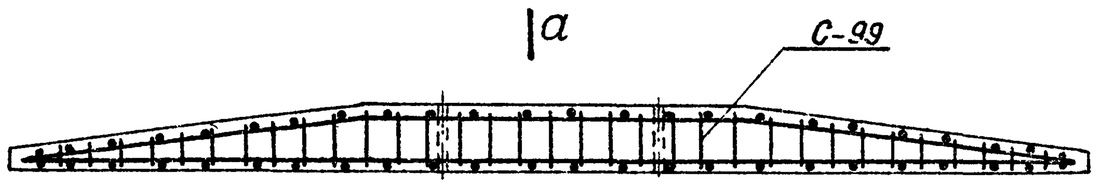

Сечение а-а

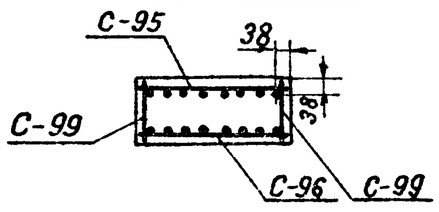

Ведомость марок и №№ листов

Наименование марок		К-во	Вес в кг 1 шт	Вес в кг всего	№ листа	Примечание
С-95		1	35	35	КЖ-24	
С-96		1	35	35	КЖ-24	
С-99		2	12	24	КЖ-24	
Отдельн. стержни	18	2	1	2	КЖ-77	Выпуск 2

Выборка стали на арматуру, закладные детали и анкерные болты на 1 ригель

Наимен. элемента	Арматура: Класс А-I марка ВСт3				Класс А-III			Класс А-I марка ВСт3сп		Закладные детали: Марка ВСт3			Анкерные болты: Марка ВСт3	Общий вес кг
	ф6 АI	—	—	—	ф16 АIII	—	—	ф12 АI	—	—	—	—	—	—
АР6	6	—	—	—	88	—	—	2	—	—	—	—	—	96

Расход материалов на 1 ригель

Наименование элемента	Бетон: Марка	Бетон: Кол-во	Сталь, кг: Арматура: Класс А-I	Арматура: Класс А-III	Арматура: Класс А-I марка ВСт3сп	Закладные детали: Марка ВСт3		Анкерн болты: Марка ВСт3	Содержание арматуры кг/м³	Вес эл-та т
АР6	300	0.275	6	88	2	—	—	—	357	0 76

Примечания:

Общие примечания смотри листы 2÷3.

ТК 1975	Ригель АР6	Серия 3.407-115	Выпуск 5	Лист КЖ-15

Зав. НИЛКЭС Шапиро
Гл. специал. Штин
Гл. инж. пр. Соколов
Руков. груп. Иванова

Электропроект Северо-Западное отделение г. Ленинград

7271-ТК-V-23

7271тм-У-24

АРБ-1

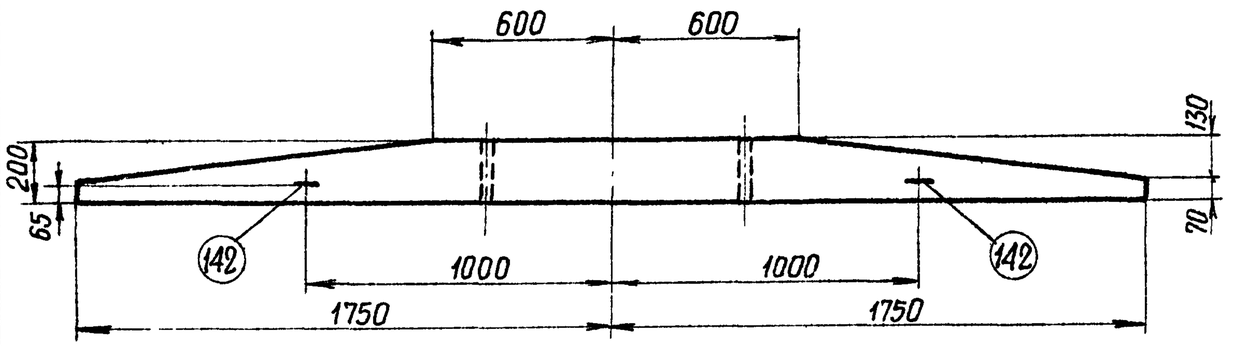

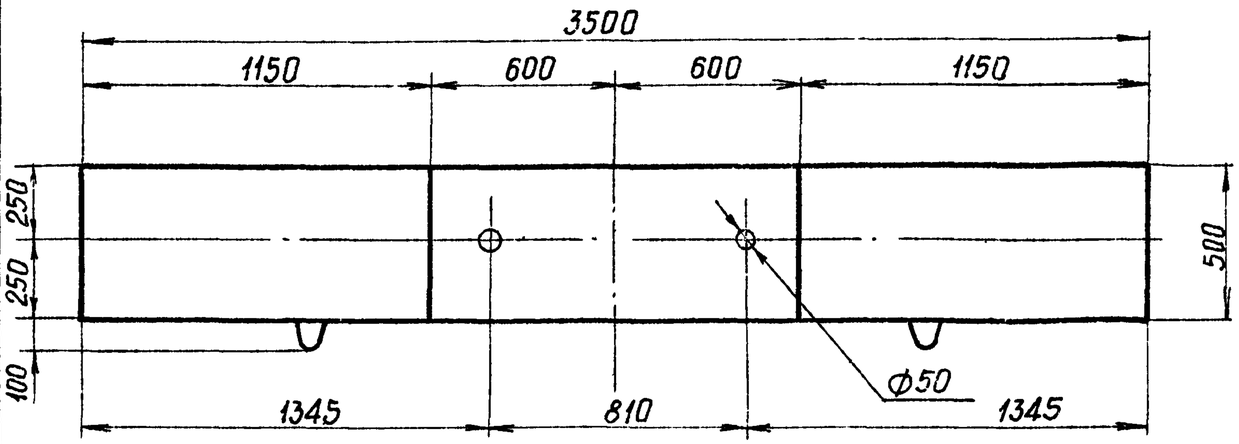

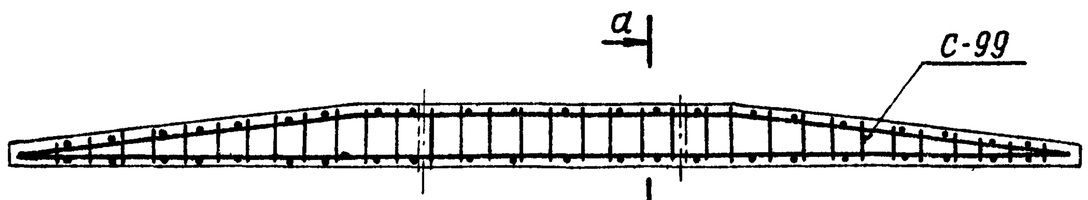

а-а

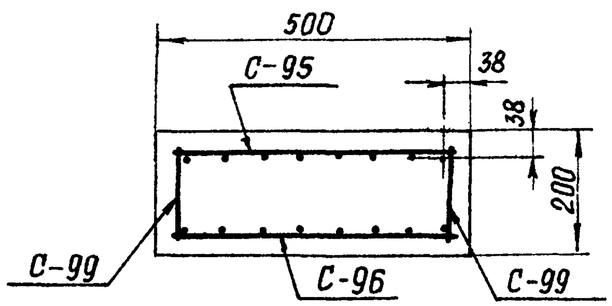

Ведомость марок и № листов

24

Наименование марок	Кол-во	Вес в кг		№ листа	Примечание
		1 шт	Всего		
С-95	1	35	35	КЖ-24	
С-96	1	35	35	КЖ-24	
С-99	2	12	24	КЖ-24	
отдельные стержни 142	2	1	2	КЖ-25	

Выборка стали на арматуру, закладные детали и анкерные болты на 1 ригель

Наименование элемента	Арматура					Закладные детали		Анкерные болты			Общий вес кг
	Класс А-I Вст3		Класс А-III		Класс А-I Вст3сп	Класс А-III	Марка Вст3	Марка Вст3			
	ф6АI		ф16АIII		ф12АI						
АРБ-1	6		88		2						96

Расход материалов на 1 ригель

Наименование элемента	Бетон		Сталь кг						Содержание арматуры кг/м³	Вес элемента т
	Марка	Кол-во м³	Арматура			Закладные детали		Анкерн болты		
			Класс А-I	Класс А-III	Класс А-I марка Вст3сп	Класс А-III	Группа марок Ст3	Марка Вст3		
АРБ-1	300	0275	6	88	2	–	—	—	357	076

Примечания

1. Общие примечания смотри листы 2-3

ТК 1975г	Ригель АРБ-1	Серия 3.407-115 Выпуск 5 Лист КЖ-16

Исполнил Григорьев Капцевская
Проверил Курносов Штин Соколов Иванова
Зав. НИЛКЭС Фомин Дмитриев Вилкот
Гл. спец. Гл. инж. пр. Руков гр.

ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ
Северо-Западное отделение
г. Ленинград

7271тм-У-25

АР 7

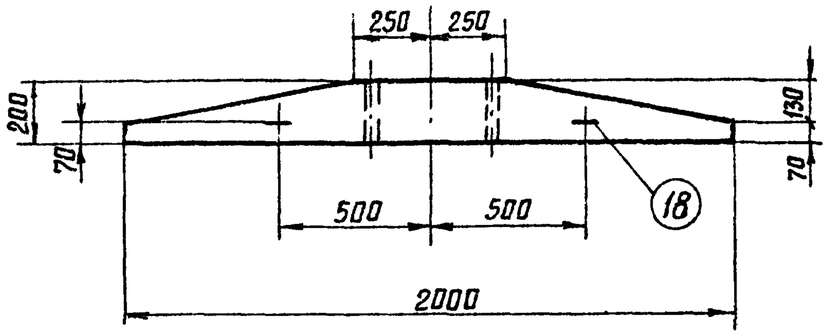

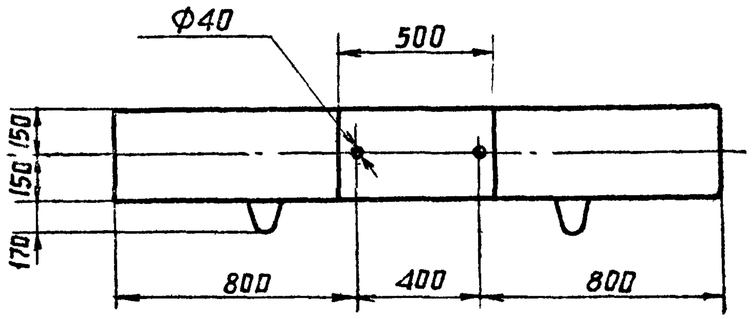

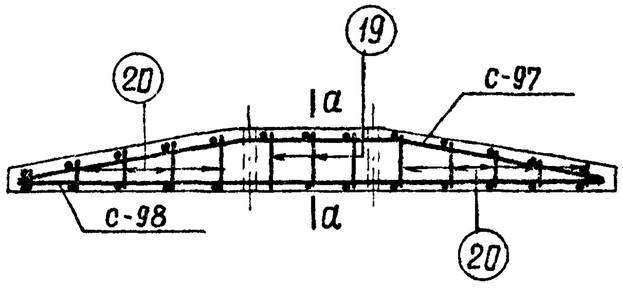

Сечение а-а



Ведомость марок и NN листов

25

Наименов марок		к-во	Вес в кг 1 шт	Вес в кг всего	N листа	Примечание
С-97		1	8	8	КЖ-24	
С-98		1	8	8	КЖ-24	
Отдельн стержни.	18	2	1	2	КЖ-77	Выпуск 2
	19	6	0.03	—	КЖ-77	—"—
	20	20	0.02	—	КЖ-77	—"—

Выборка стали на арматуру, закладные детали и анкерные болты на 1 ригель.

Наименов. элемента	Арматура: Класс А-I				Класс А-III			Класс А-I Марка ВСт3сп		Закладные детали Марка ВСт3			Анкерные болты Марка ВСт3	Общий вес кг
	ф6АI	—	—	—	ф12АIII	—	—	ф12АI	—	—	—	—	—	
АР7	2	—	—	—	14	—	—	2	—	—	—	—	—	18

Расход материалов на 1 ригель

Наименов. элемента	Бетон: Марка	Бетон: Кол-во м³	Сталь кг: Арматура Класс А-I	Арматура Класс А-III	Арматура Класс А-I Марка ВСт3сп	Закладные детали Класс А-III	Закладные детали Марка ВСт3	Анкерн. болты Марка ВСт3	Содержание арматуры кг/м³	Вес эл-та т
АР7	200	0 091	2	14	2	—	—	—	198	0 23

Примечание:

1. Общие примечания смотри листы 2-3.

ТК 1975г	Ригель АР7	Серия 3.407-115 Выпуск 5 Лист КЖ-17

Энергосетьпроект Северо-Западное отделение г. Ленинград

Исполнил Григорьев; Проверил Григорьев, Котлевская; Зав. КЖПЭС Куносов; Гл. спец. Штин; Гл. инж. пр. Соколов; Руковод гр Иванова

АР 7-1

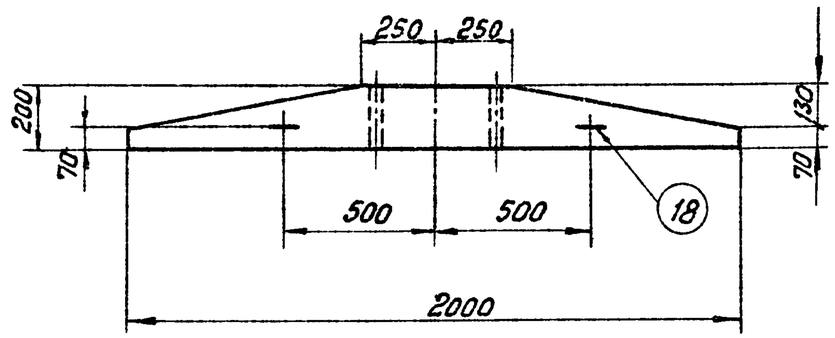

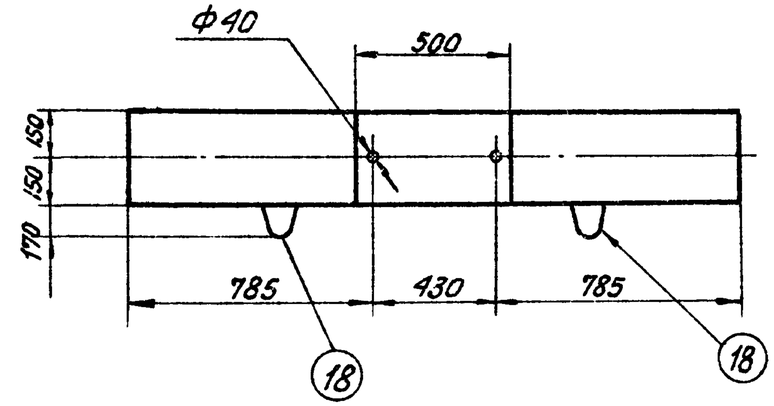

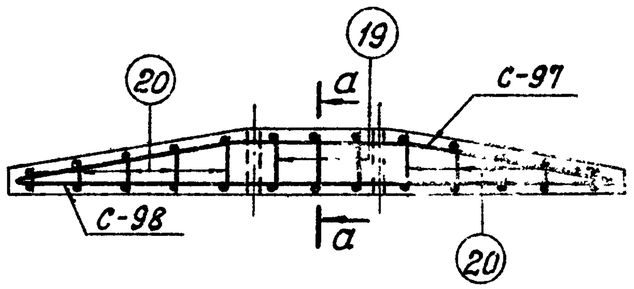

а-а



Ведомость марок и NN листов

Наименов. марок		К-во	Вес, кг 1поз.	Вес, кг Всего	NN листа	Примечание
С-97		1	8	8	КЖ-24	
С-98		1	8	8	КЖ-24	
Отделн. стержни	18	2	1	2	КЖ-77	Выпуск 2
	19	6	0,03	—	КЖ-77	—"—
	20	20	0,02	—	КЖ-77	—"—

Выборка стали на арматуру, закладные детали и анкерные болты на 1 ригель

Наимен. эл-та	Арматура: Класс А-I Марка В Ст 3			Класс А-III			Класс А-I Марка В Ст 3 сп		Закладные детали: Марка В Ст 3			Анкерные болты: Марка В Ст 3		Общий Вес кг
	ф6 AI	—	—	ф12 AIII	—	—	ф12 AI	—	—	—	—	—	—	
АР7-1	2	—	—	14	—	—	2	—	—	—	—	—	—	18

Расход материалов на 1 ригель

Наимен эл-та	Бетон: Марка	К-во м³	Сталь, кг: Арматура Класс А-I	Арматура Класс А-III	Класс А-I Марка В Ст 3 сп	Закладные детали: Марка В Ст 3		Анкерн болты: Марка В Ст 3	Содержание арматуры кг/м³	Вес эл-та т
АР 7-1	200	0,091	2	14	2	—	—	—	198	0,23

Примечания:

1. Общие примечания смотри листы 2-3.

ТК 1975г	Ригель АР 7-1	Серия 3.407-115 Выпуск 5 Лист КЖ-10

ГАПроект	Северо-Западное отделение	г. Ленинград
Зав. НИЛКЭС	Курносов	
Гл. спец.	Штин	
Гл. инж. пр.	Соколов	
Руков. гр.	Иванова	
Проверил	Сотникова	
Конс. у		

7271тм-У-26

АР-8

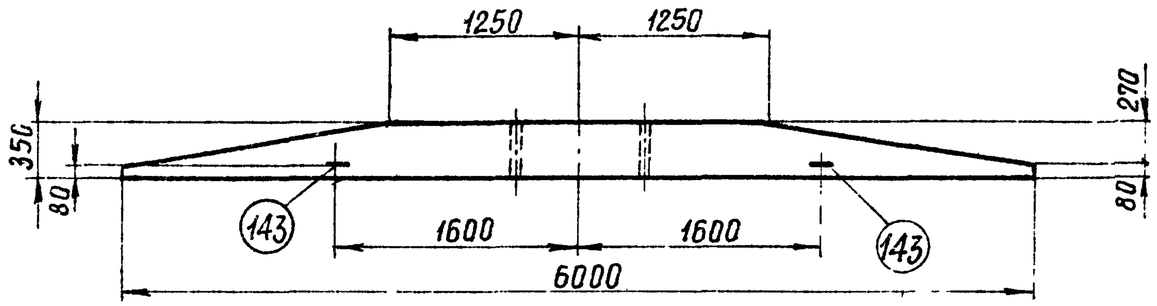

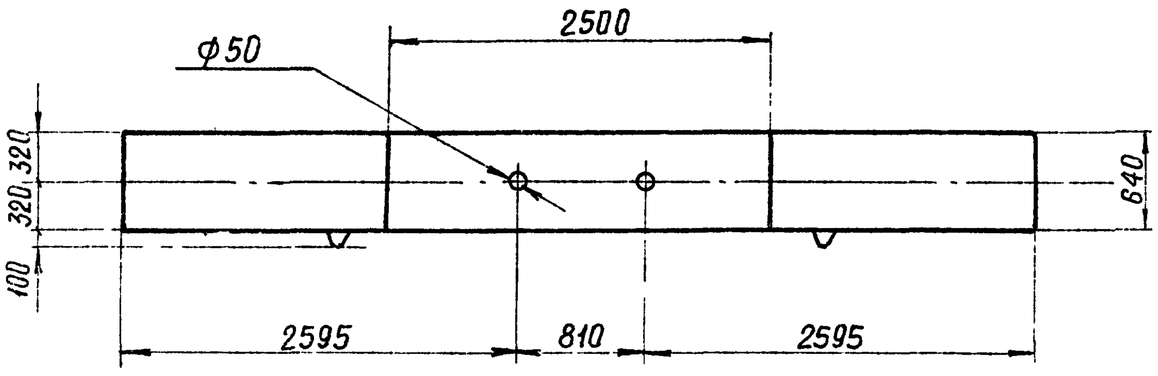

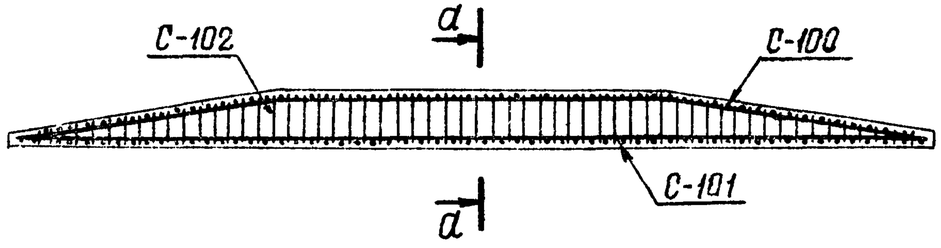

а-а

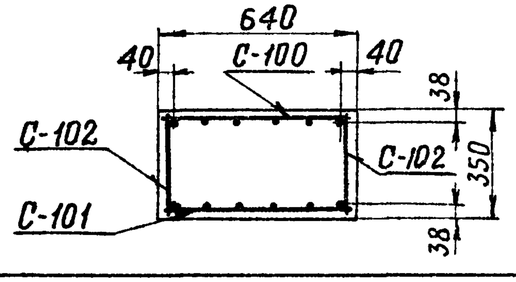

Ведомость марок и NN листов

Наименование марок	Кол-во	Вес в кг		N листа	Примечание
		1 шт	Всего		
С-100	1	64	64	КЖ-25	
С-101	1	64	64	КЖ-25	
С-102	2	33	66	КЖ-25	
Отдельные стержни 143	2	2	4	КЖ-25	

Выборка стали на арматуру, закладные детали и анкерные болты на 1 ригель

Наименование элемента	Арматура					Закладные детали		Анкерные болты			Общий вес кг
	Класс А-I Вст 3		Класс А-III		Класс А-I Вст 3сп	Класс А-III	Марка Вст 3	Марка Вст 3			
	ф6 АI	—	ф16 АIII	—	ф18 АI	—	—	—	—	—	
АР-8	16	--	178	—	4	—	—	—	—	—	198

Расход материалов на 1 ригель

Наименование элемента	Бетон		Сталь кг						Содержание арматуры кг/м³	Вес элемента т
	Марки	Кол-во (м³)	Арматура			Закладные детали		Анкерн болты		
			Класс А-I	Класс А-III	Класс А-I Вст 3сп	Класс А-III	Группа марок Ст 3	Марка Вст 3		
АР-8	300	104	16	178	4	—	—	—	189	2.6

Примечания

1. Общие примечания смотри листы 2-3.

ТК 1975г	Ригель АР-8	Серия 3.407-115 Выпуск 5 Лист КЖ-19

ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ Северо-Западное отделение г Ленинград

Зав. НИПКЭС Курносов; Гл спец. Штин; Гл. инж пр Соколов; Рук гр Иванова

Исполнил Григорьев; Проверил Каплевская

7271тм-У-28

Исполнит Григорьев Сотникова
Проверил Гринкевич Гройнд

Курносов Штин Соколов Иванова
Зав. НИЛКЭС Гл. специал Гл. инж. пр Руков. гр

Энергосетьпроект
Северо-Западное отделение
г. Ленинград

П1-2

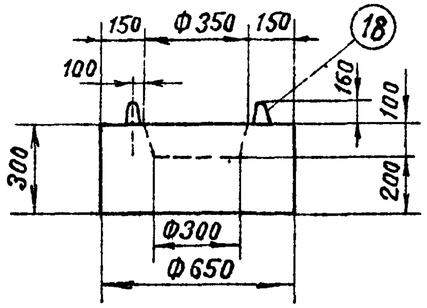

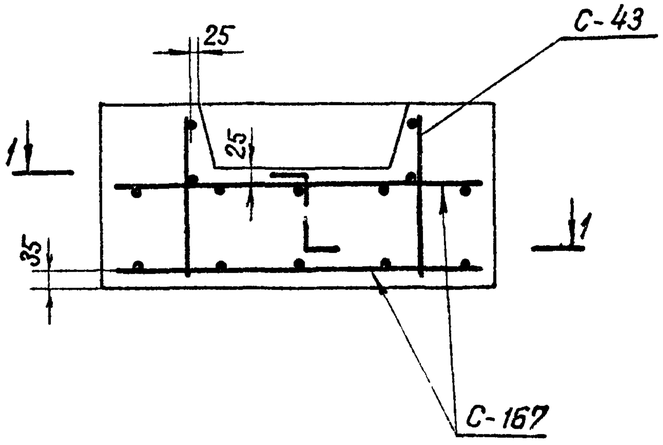

1-1

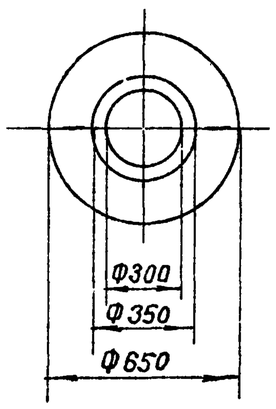

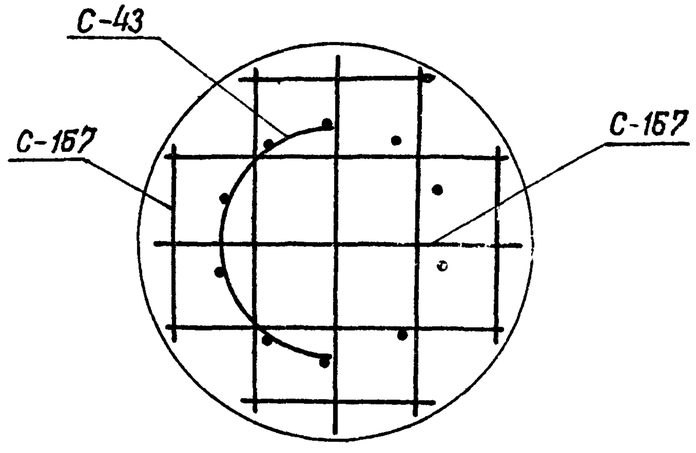

Ведомость марок и №№ листов

28

Наименов марок	К-во	Вес в кг		№№ листа	Примечание
		1 шт	Всего		
С-43	1	4	4	КЖ-30	
С-167	2	4	1	КЖ-32	
Отдельные стержни 18	2	1	2	КЖ-77	Выпуск 2

Выборка стали на арматуру, закладные детали и анкерные болты на 1 подпятник

Наимен. эл-та	Арматура								Закладные детали			Общий вес кг
	Класс А-I			Класс А-III			Класс А-I марка ВСт 3сп		Марка ВСт 3			
	Ф12 А-I	—	—	—	—	—	Ф12 А-I	—	—	—	—	
П1-2	12	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	14

Расход материалов на 1 подпятник

Наимен эл-та	Бетон		Сталь, кг					Содержание арматуры кг/м³	Вес эл-та т
	Марка	Кол-во м³	Арматура			Закладные детали			
			Класс А-I	Класс А-III	Класс А-I Марка ВСт 3сп		Марка ВСт 3		
П1-2	200	0.09	12	—	2	—	—	133	0,23

Примечания

1. Общие примечания стали смотри листы 2-3.

ТК 1975г	Подпятник П1-2	Серия 3.407-115 Выпуск 5 Лист КЖ-20

П1-3

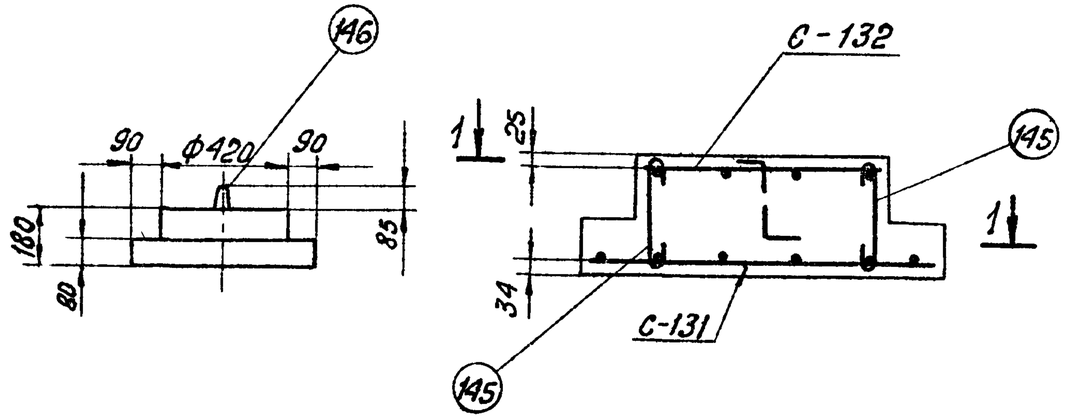

1-1

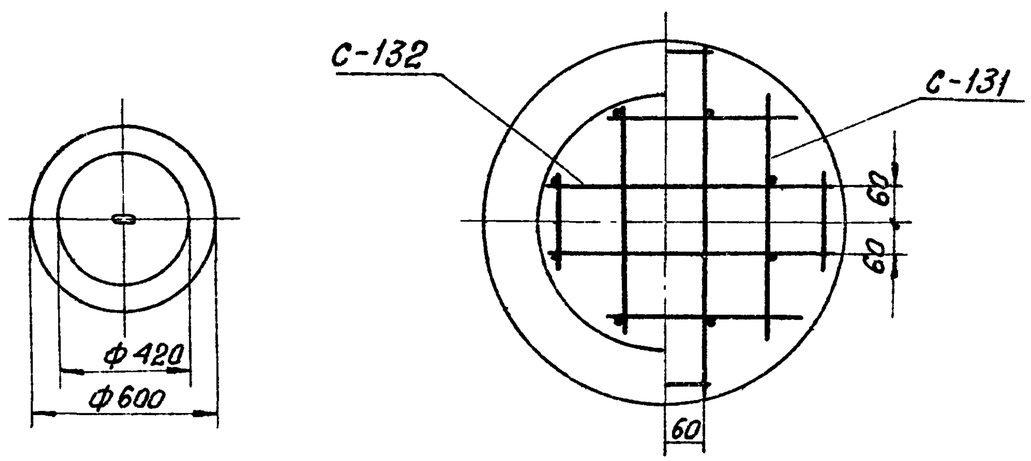

Ведомость марок и NN листов

29

Наименов. марок		кол-во	Вес в кг		NN листа	Примечание
			1 шт	Всего		
С-131		1	2	2	КЖ-32	
С-132		1	1	1	КЖ-32	
Отдельн. стержни	145	8	0,1	1	КЖ-32	
	146	1	1	1	КЖ-32	

Выборка стали на арматуру, закладные детали и анкерные болты на 1 подпятник

Наимен. эл-та	Арматура								Закладные детали			Общий вес кг
	Класс А-I			Класс А-III			Класс А-I Марка ВСт3сп		Марка ВСт3			
	ф8 А-I	—	—	—	—	—	ф12 А-I	—	—	—	—	
П1-3	4	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	5

Расход материалов на 1 подпятник

Наимен. эл-та	Бетон		Сталь, кг					Содержание арматуры кг/м³	Вес эл-та т
	Марка	К-во м³	Арматура			Закладные детали			
			Класс А-I	Класс А-III	Класс А-I Марка ВСт3сп	Марка ВСт3			
П1-3	300	0038	4	—	1	—	—	105	0,095

Примечания:

1. Общие примечания смотри листы 2-3.

ТК 1975г	Подпятник П1-3	Серия 3.407-115 Выпуск 5 Лист КЖ-21

Гл. инженер проекта ... Куроносов
Гл. спец. Шитин
Гл. инж. пр. Соколов
Руковод. гр. Иванова
Нач. КЭС ...
Гл. спец. ...
Гл. инж. пр. ...
Руковод. гр. ...
Хоб. НИИ КЭС
Проверил Сотникова
Н. контр. ...
Северо-Западное отделение
г. Ленинград

Энергосетьпроект
Северо-Западное отделение
г. Ленинград

Исполнил	Григорьев	
Проверил	Сотникова	
Гл. специал.	Курносов	
Гл. инж. пр.	Штин	
Рук. груп.	Соколов	
Зав. НИЛКЭС	Иванова	

П1

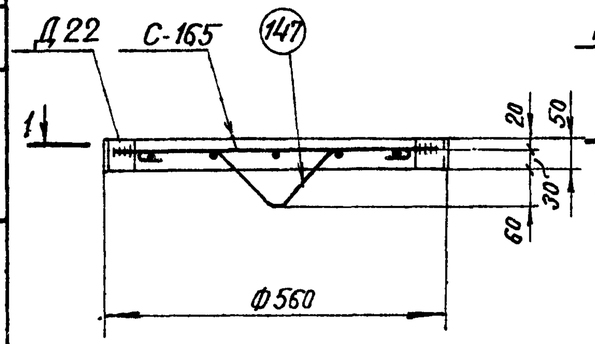

П2

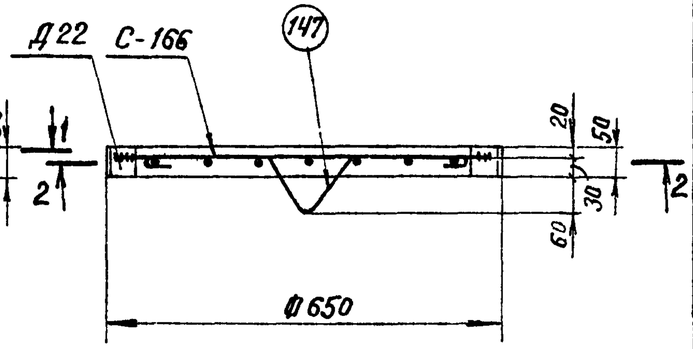

1-1

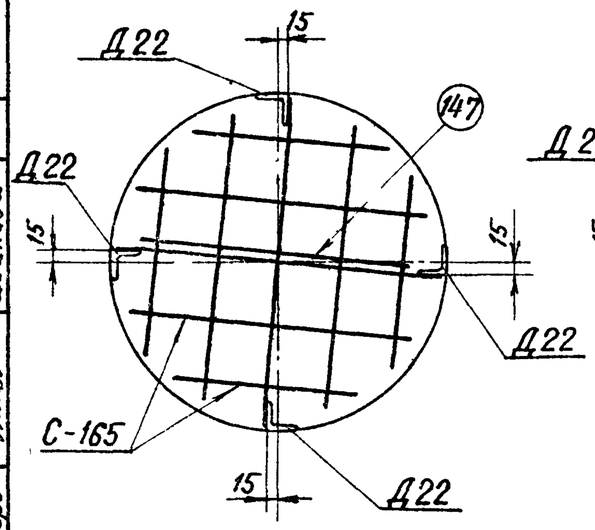

2-2

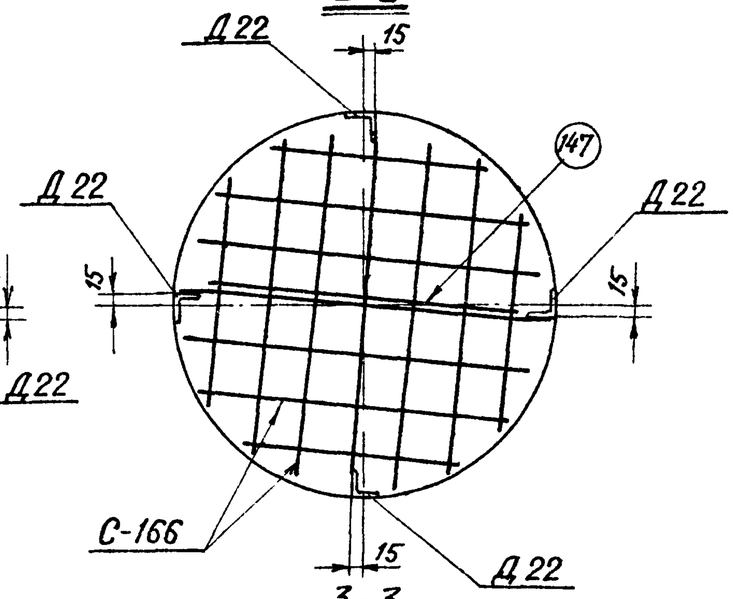

П3

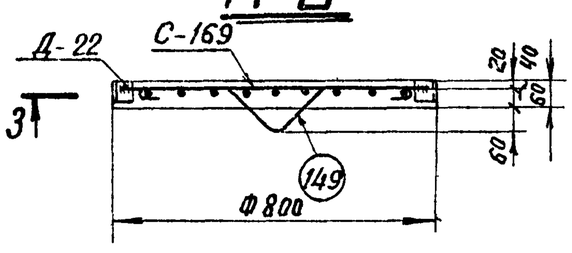

3-3

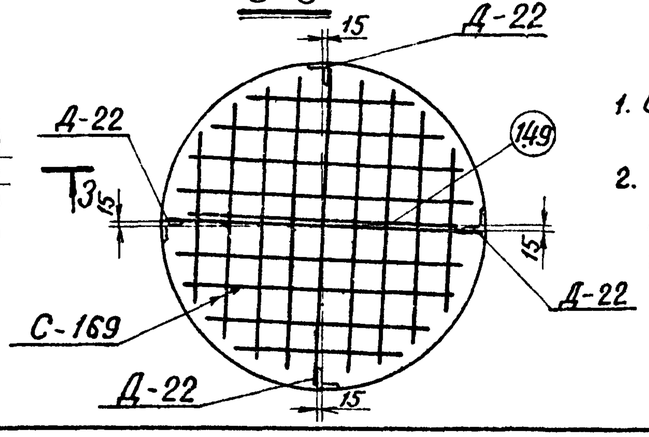

Ведомость марок и NN листов

30

Наимен. эл-та	Наименов. марок		К-во	Вес в кг 1шт	Вес в кг всего	NN листа	Примечания
П1	С-165		1	2	2	КЖ-32	
	Отдел. стержни	147	1	0.3	—	КЖ-32	
		Д-22	4	0.2	1	КЖ-36	
П2	С-166		1	3	3	КЖ-32	
	Отдел. стержни	147	1	0.3	—	КЖ-32	
		Д-22	4	0.2	1	КЖ-36	
П3	С-169		1	5	5	КЖ-29	
	Отдел. стержни	149	1	0.3	—	КЖ-29	
		Д-22	4	0.2	1	КЖ-36	

Выборка стали на арматуру, закладные детали и анкерные болты на 1 подпятник

Наимен. эл-та	Арматура								Закладные детали			Общий вес кг
	Класс А-I			Класс А-III			Класс А-I марка ВСт3сп		Марка ВСт3			
	Ф8 А-I	—	—	—	—	—	Ф8 А-I	—	L50×5	—	—	
П1	2	—	—	—	—	—	0,3	—	1.0	—	—	3.3
П2	3	—	—	—	—	—	0,3	—	1.0	—	—	4.3
П3	5	—	—	—	—	—	0,3	—	1.0	—	—	6.3

Расход материалов на 1 подпятник

Наимен. эл-та	Бетон		Сталь, кг					Содержание арматуры кг/м³	Вес эл-та т
			Арматура			Закладные детали			
	Марка	К-во м³	Класс А-I	Класс А-III	Класс А-I марка ВСт3сп		Марка ВСт3		
П1	200	0.012	2.0	—	0.3	—	1.0	167	0.028
П2	200	0.017	3.0	—	0.3	—	1.0	176	0.041
П3	300	0.03	5.0	—	0.3	—	1.0	167	0.072

Примечания:

1. Общие примечания смотри листы 2-3.
2. П1 и П2 заимствованы из проекта 3082тм-т2, а П3 из проекта N 7275тм-т1.

ТК	Подпятники П1, П2, П3	Серия 3.407-115
1975г.		Выпуск 5 / Лист КЖ-22

7271тм-V-31

Исполнил Григорьев
Проверил Сытина
Григорьев
Сотникова
Куносов
Штин
Соколов
Иванова
Зав НИЛКЭ
Гл спец.
Гл инж. пр.
Руков гр.

ПК-1

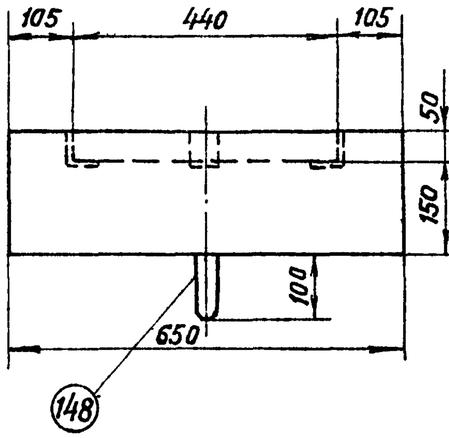

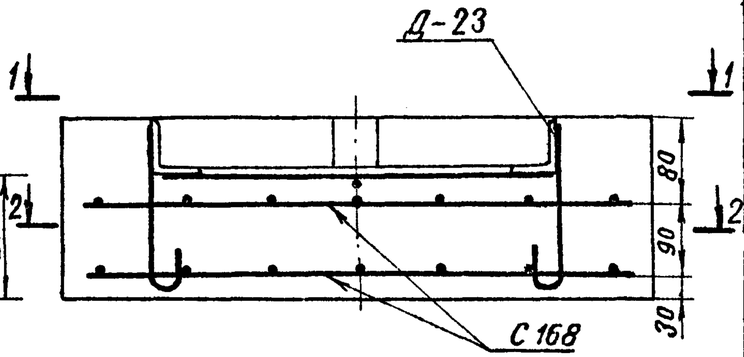

1-1; 2-2

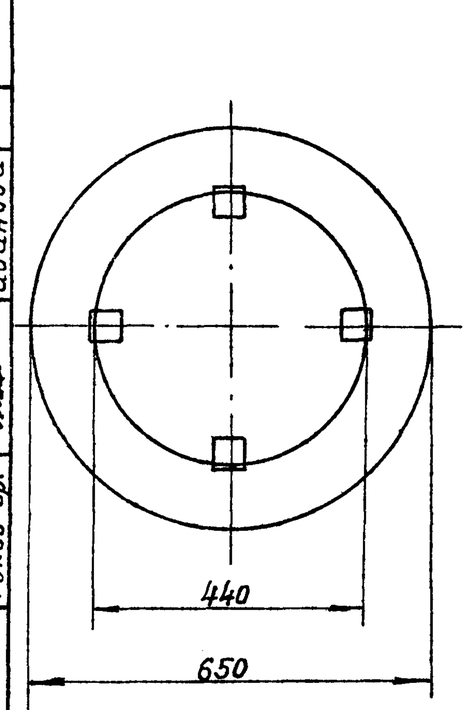

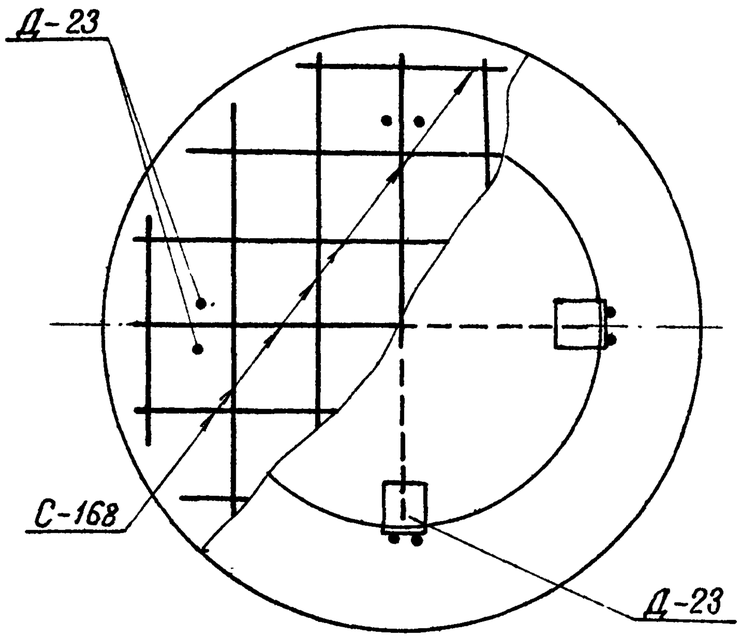

Ведомость марок и NN листов

31

Наименов марок	К-во	Вес, кг 1 поз.	Вес, кг Всего	N листа	Примечание
С-168	2	2	4	КЖ-32	
Д-23	2	1	3	КЖ-36	
Отдел. стерж. 148	1	0 3	0,3	КЖ-32	

Выборка стали на арматуру, закладные детали и анкерные болты на 1 подпятник

Наимен. эл-та	Арматура: Класс А-I Марка ВСт.3		Класс А-III		Класс А-I Марка ВСт3пс		Закладн детали: Класс А-III	Марка ВСт3		Общий вес кг
ПК-1		—	Ф8	—	Ф8		Ф8	L50×5	—	7.3
			4		0,3		2	1		

Расход материалов на 1 подпятник

Наимен эл-та	Бетон: Марка	К-во м³	Сталь, кг: Арматура Класс А-III	Арматура Класс А-I Марка ВСт3сп	Закладные детали Класс А-III	Закладные детали Марка ВСт3	Содержание арматуры кг/м³	Вес эл-та т
ПК-1	300	0 06	4	0,3	2	1,0	122	0 15

Примечания:

1 Общие примечания смотри листы 2÷3.

2 ПК-1 заимствован из проекта N 7068 тм-т3.

Энергосетьпроект Северо-Западное отделение г. Ленинград

ТК	Подпятник ПК-1	Серия 3.407-115
1975г.		Выпуск 5 / Лист КЖ-23

12'11 тм-У-32

С-95

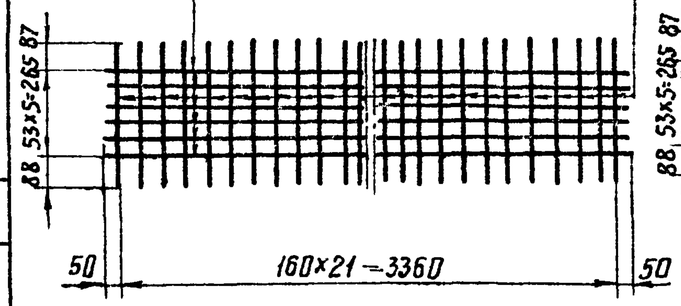

С-96

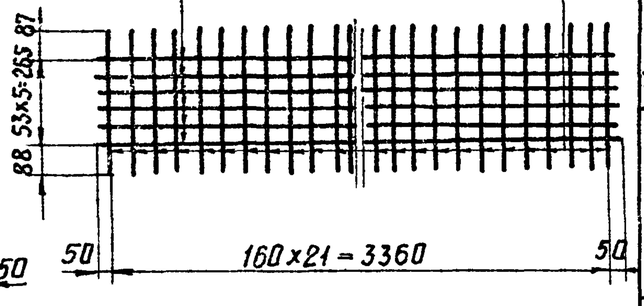

С-129

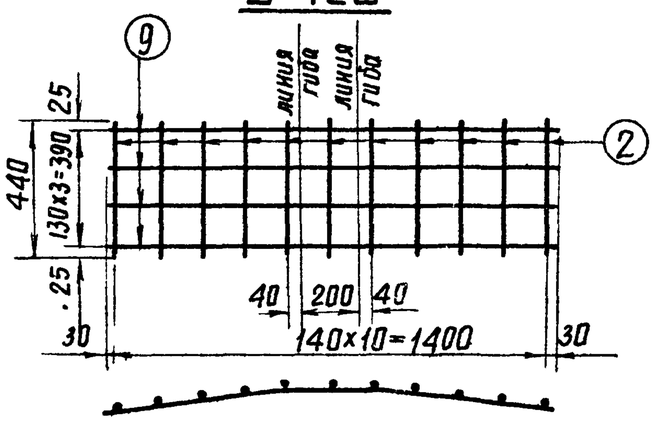

С-130

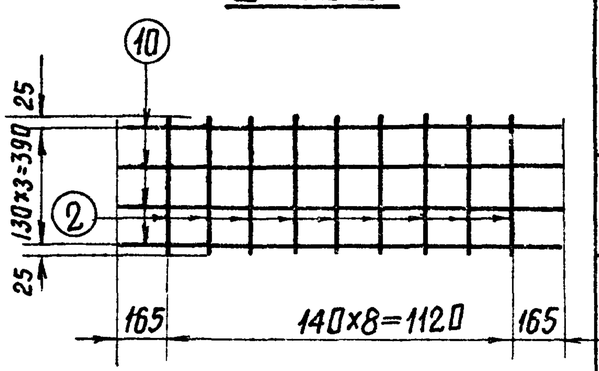

С-97

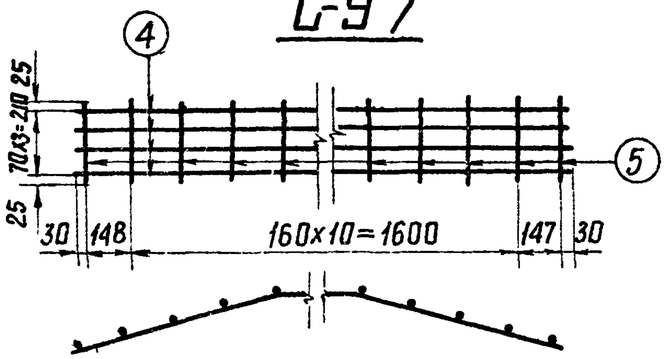

С-98

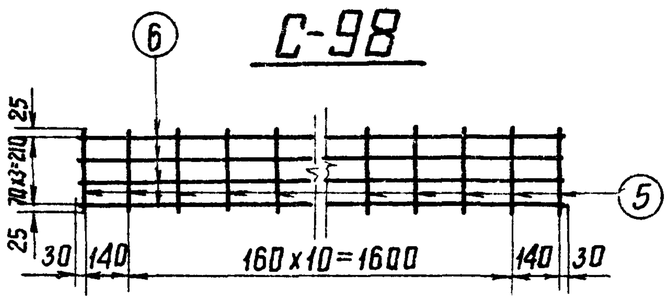

С-99

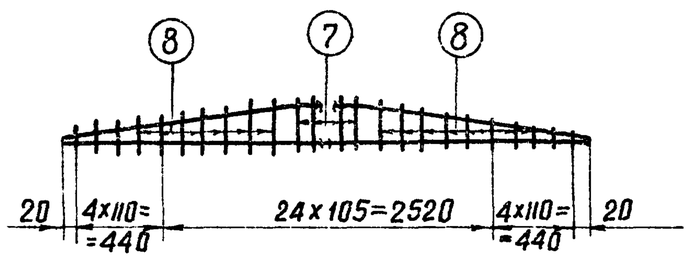

Спецификация арматуры

32

Марка сетки	Сечение	NN позиций	Сечение мм	Длина стержня мм	Кол-во	Общая длина мм.	Вес в кг: поз.	Вес в кг: всего
С-95	1125 1200 1125 107 1120	1	ф16А III	3450	6	20.7	33	35
	440	2	ф 6А I	440	22	9,7	2	
С-96	440	2	ф 6А I	440	22	9 7	2	35
	3440	3	ф16А III	3440	6	20 6	33	
С-97	728 500 727 110 720	4	ф12 III	1955	4	7.8	7	8
	260	5	ф6А I	260	13	2 4	1	
С-98	260	5	ф6А I	260	13	2 4	1	8
	1940	6	ф12А III	1940	4	7 8	7	
С-99	1125 1200 1125	1	ф16А III	3450	1	3.5	6	12
	3440	3	ф16А III	3440	1	3.4	5	
	150	7	ф 6А I	150	13	2.0	1	
	ℓср=75	8	ф 6А I	75	20	1.5		
С-129	630 200 630 65 625	9	ф12А III	1460	4	58	5	6
	440	2	ф6А I	440	11	4.8	1	
С-130	1450	10	12А III	1450	4	58	5	6
	440	2	ф6А I	440	9	4.0	1	

ГК 1975г	Сетки С-95 ÷ С-99, С-129, С-130	Серия 3.407-115 Выпуск 5 Лист КЖС-24

Гл. спец. Шпин
Гл. инж. пр. Соколов
Рук гр-пы Иванова

Северо-Западное отделение г. Ленинград

7271тм-ТМ-33

С-100

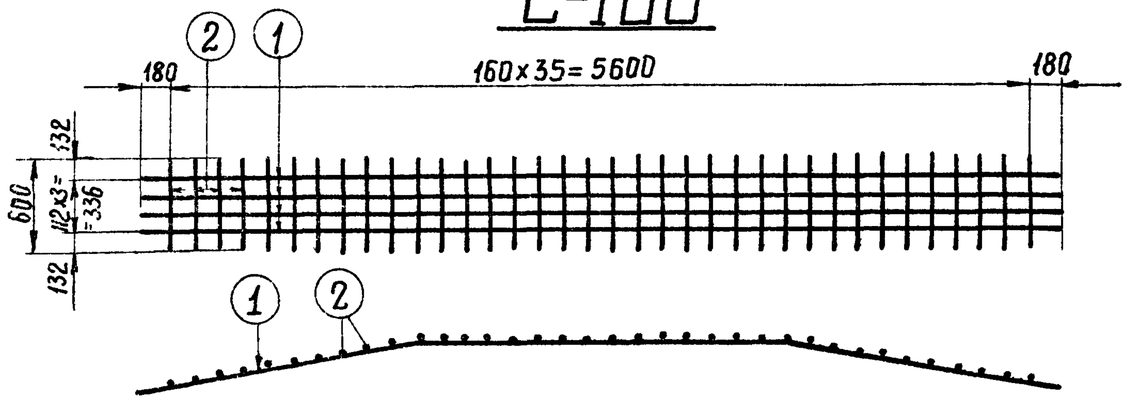

С-101

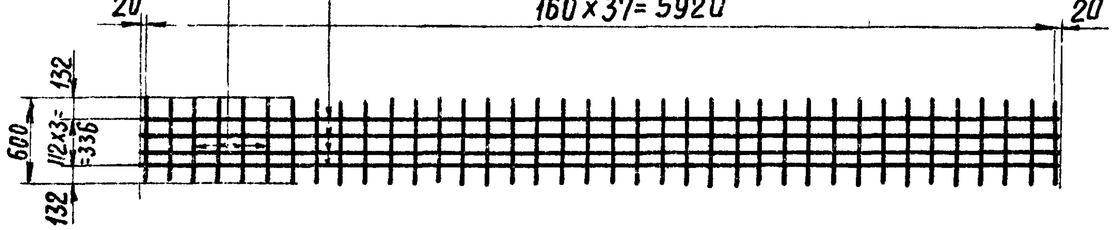

С-102

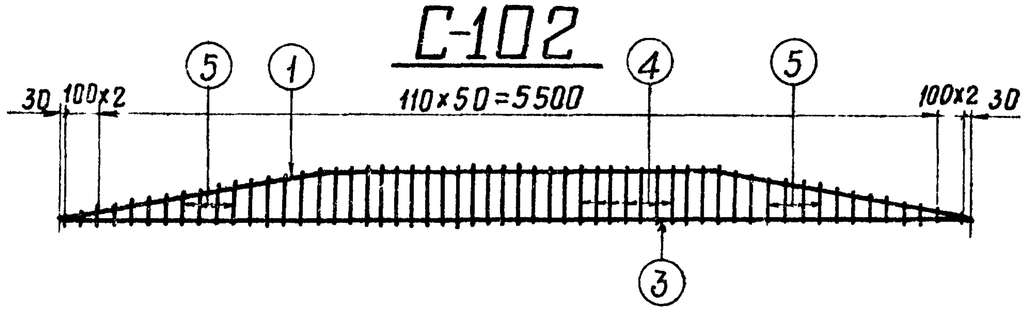

Спецификация арматуры

33

Марка	Сечение	№ поз	Сечение мм	Длина стержней мм	Кол-во шт.	Общая длина м	Вес в кг: 1 поз.	Вес в кг: Всего
С-100	1750 2500 1750, 270	1	ф20А III	6000	4	24,0	59	64
	600	2	ф6А I	600	96	21,6	5	
С-101	5960	3	ф20А III	5960	4	23.8	59	64
	600	2	ф6А I	600	38	22 8	5	
С-102	1750 2500 1750	1	ф20А III	6000	1	6.0	15	33
	5960	3	ф20А III	5960	1	6 0	15	
	310	4	ф6А I	310	23	7.1	2	
	от 310 до 90 $\ell_{ср.}=200$	5	ф6А I	$\ell_{ср}=200$	32	6 4	1	
Отдельные стержни	60, 450, 100	142	ф12А I	1100	1	1.1	1,0	1
	250, R 30, 250, 250	143	ф18А I	1330	1	1 3	2 6	2

Исполнил	Прожегодская		
Проверил	Капелевская		
Зав. НИЛ КЭС	Курносов		
Гл. спец.	Штин		
Гл. инж. пр.	Соколов		
Рук. гр-пы	Иванова		

ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ
Северо-Западное отделение
г. Ленинград

ТК	Сетки С-100 ÷ С-102	Серия 3.407-115
1975г	Отдельные стержни 142, 143.	Выпуск 5 / Лист КЖ-25

7271тм-ТМ-34

Гл. инж. пр.	Григорьев	Каплевская
Испалнит.	Григорьев	Каплевская
Проверил	Григорьев	Каплевская
Зав. НИЛ КЗС	Журносов	
Гл. спец.	Шмин	
Гл. инж. пр.	Соколов	
Руков. гр.	Иванова	

Энергосетьпроект
Северо-Западное отделен.
г. Ленинград

С-133

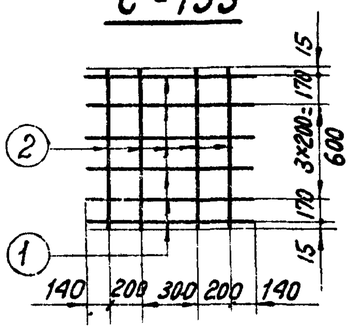

С-134

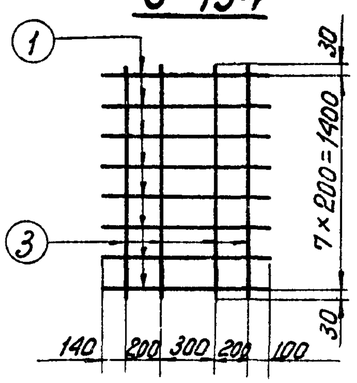

С-135

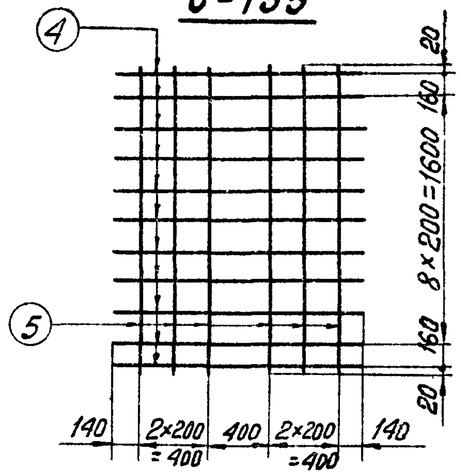

С-136

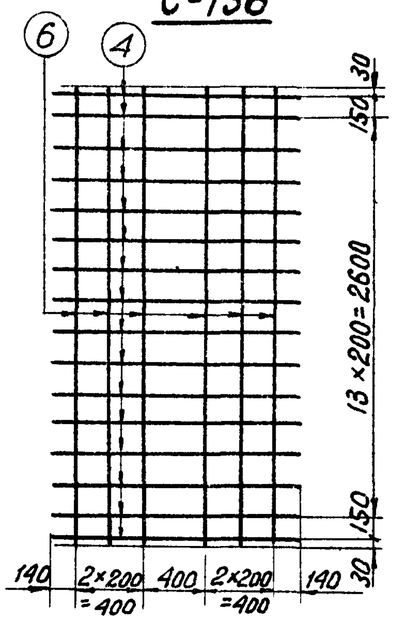

С-137

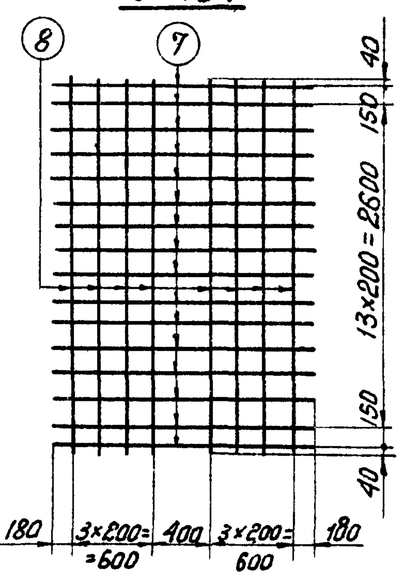

С-138

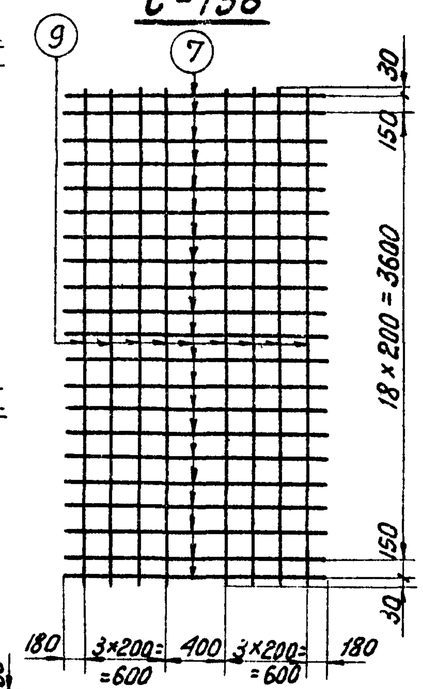

С-141

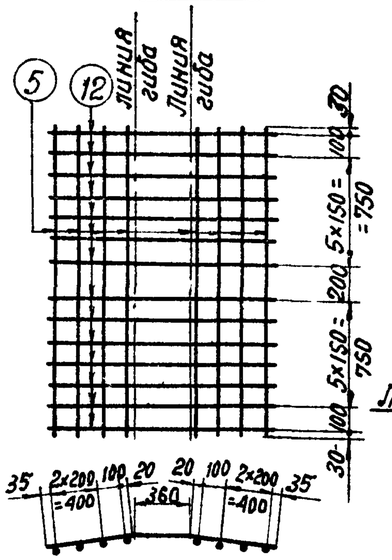

С-140

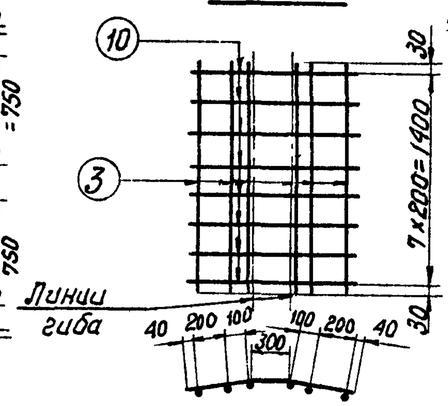

С-139

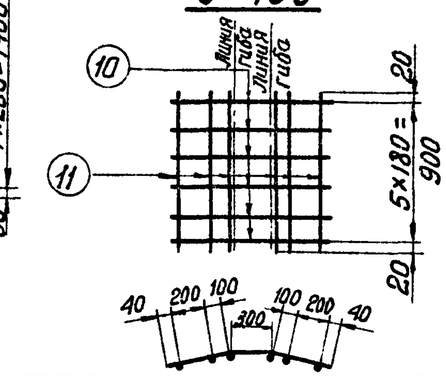

Спецификация арматуры

34

Марка сетки	Эскиз стержня	№№ поз.	Сечение мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Вес в кг: 1 поз	Вес в кг: Всего
С-133	980	1	ф8 А III	980	6	5,9	2	3
	970	2	ф6 А I	970	4	3,9	1	
С-134	980	1	ф8 А III	980	8	7,8	3	4
	1460	3	ф6 А I	1460	4	5,8	1	
С-135	1440	4	ф8 А III	1480	11	16,3	6	9
	1960	5	ф6 А I	1960	6	11,8	3	
С-136	1440	4	ф8 А III	1480	16	23,7	9	13
	2960	6	ф6 А I	2960	6	17,8	4	
С-137	1960	7	ф8 А III	1960	16	31,7	13	22
	2980	8	ф8 А I	2980	8	23,8	9	
С-138	1960	7	ф8 А III	1960	21	41.2	16	29
	3960	9	ф8 А I	3960	8	31.7	13	
С-139	340 300 340 / 85 / 330	10	ф8 А III	980	6	5 9	3	4
	940	11	ф6 А I	940	6	5,6	1	
С-140	340 300 340 / 85 / 310	10	ф8 А III	980	8	7,8	3	5
	1460	3	ф6 А I	1460	6	8,7	2	
С-141	555 360 555 / 85 / 550	12	ф8 А III	1470	14	20,6	8	11
	1960	5	ф6 А I	1960	8	11,8	3	

ТК 1975 г	Сетки С-133 ÷ С-141	Серия 3.407-115 Выпуск 5 Лист КЖ-26

7271тм-V-35

С-142

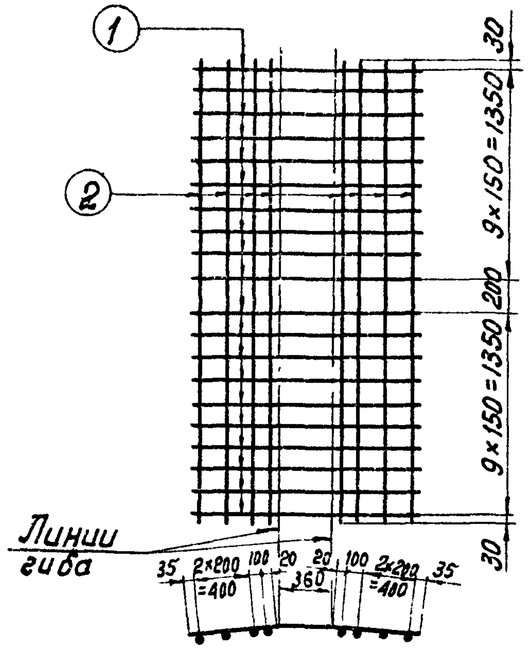

С-144

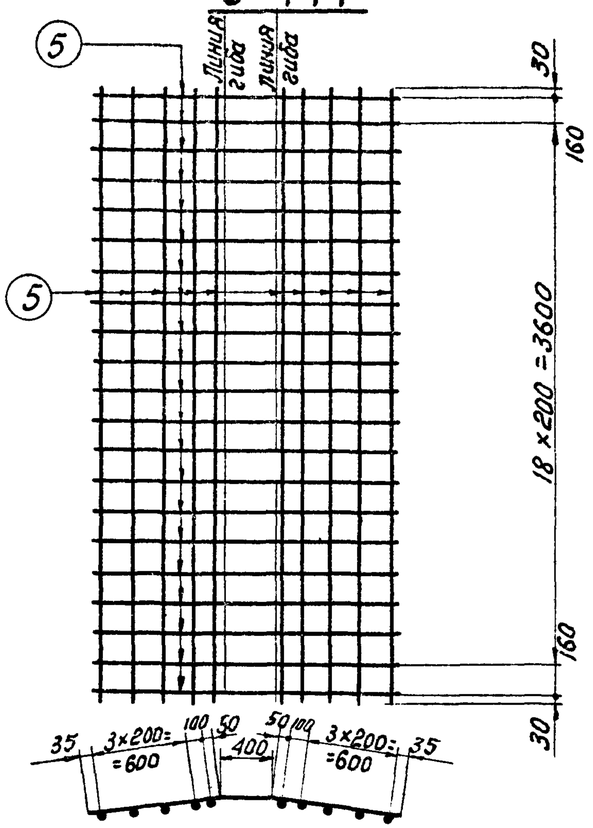

С-143

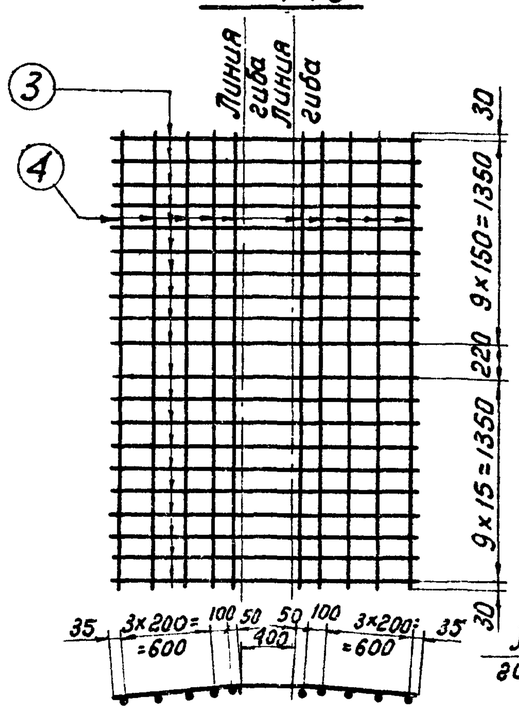

С-145

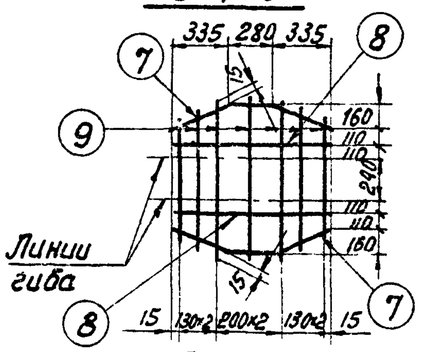

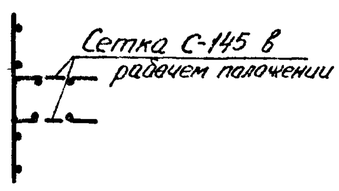

С-146

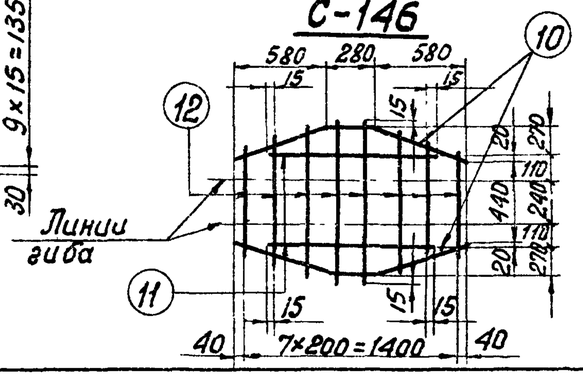

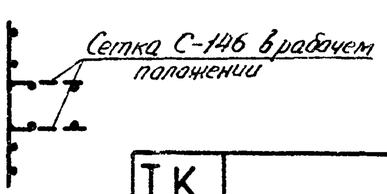

Спецификация арматуры

35

Марка сетки	Эскиз стержня	№№ поз	Сечение мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Вес в кг: 1 поз.	Вес в кг: Всего
С-142	555 360 555; 85; 550	1	ф8 А III	1470	20	29.4	12	15
	2960	2	ф6 А I	2960	8	14.9	3	
С-143	785 400 785; 70; 780	3	ф8 А III	1970	20	39.4	16	23
	2980	4	ф6 А I	2980	10	29.8	7	
С-144	785 400 785; 70; 780	5	ф12 А III	1970	21	41.4	37	46
	3980	6	ф6 А I	3980	10	39.8	9	
С-145	370 280 370; 160; 335	7	ф8 А III	1020	2	2.0	1	4
	950	8	ф8 А III	950	2	1.7	1	
	от 730 ÷ 1030	9	ф8 А I	ср 880	7	6.2	2	
С-146	640 300 640; 290; 580	10	ф12 А III	1580	2	3.1	3	7
	1030	11	ф12 А III	1030	2	2.1	2	
	510 ÷ 1030	12	ф8 А I	ср 770	8	6.2	2	

Гип. Каплевская
Проверил Ковалев
Зав. ниж. Курносов
Гл. спец. Ситин
Гл. инж. пр. Соколов
Рук. гр. Иванова

Госстрой СССР
Северо-Западное отделение
г. Ленинград

ТК 1975г

Сетки С-142 ÷ С-146

Серия 3.407-115
Выпуск 5
Лист КЖ-27

7271 тм-У-36

С-147

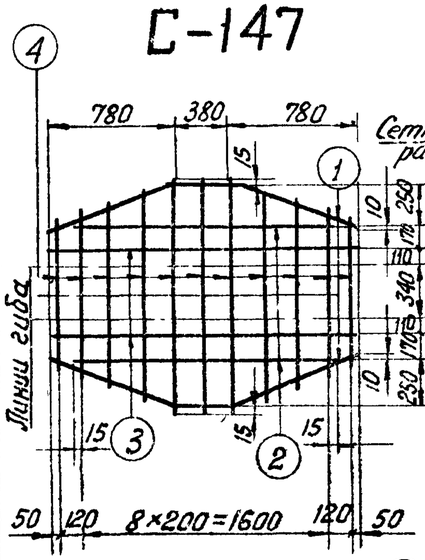

С-148

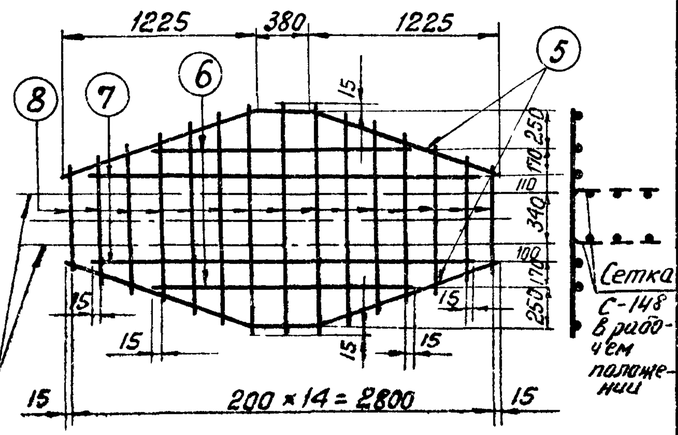

С-149

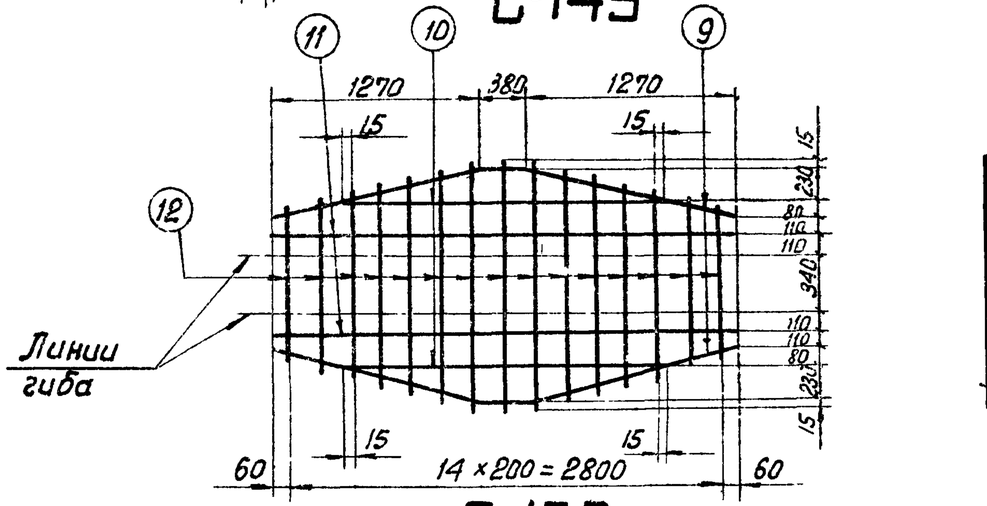

С-150

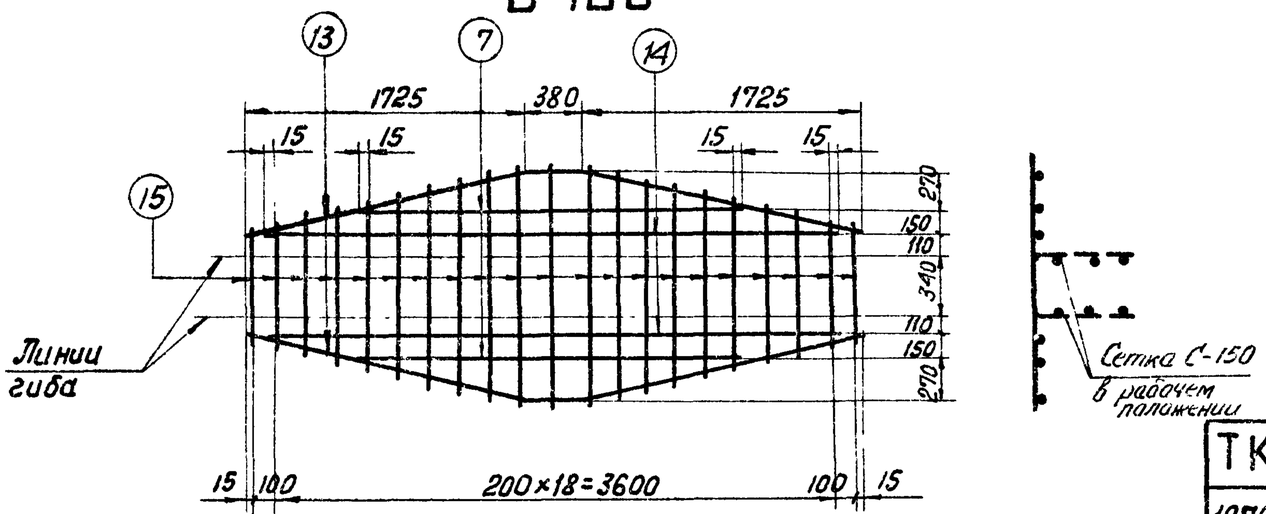

Спецификация арматуры

36

Марка сетки	Эскиз стержня	№ поз.	Сечение мм	Длина мм	К-во шт	Общая длина м	Вес в кг: 1 поз.	Вес в кг: Всего
С-147	820 380 820 260 780	1	ф12 А III	2020	2	4.0	4	20
	1630	2	ф12 А III	1630	2	3,2	3	
	1940	3	ф12 А III	1940	2	3.9	3	
	930 ÷ 1430	4	ф12 А I	$l_{ср}$=1180	11	13.0	10	
С-148	1295 380 1295 420 1225	5	ф18 А III	2970	2	5,9	12	34
	1630	6	ф18 А III	1630	2	3,3	6	
	2430	7	ф18 А III	2430	2	4,9	10	
	590 ÷ 1430	8	ф8 А III	$l_{ср}$=1010	15	15,1	6	
С-149	1305 380 1305 310 1270	9	ф18 А III	2990	2	6,0	12	33
	2030	10	ф18 А III	2030	2	4,1	8	
	2920	11	ф18 А III	2920	2	2,9	6	
	840 ÷ 1430	12	ф8 А III	$l_{ср}$=1135	15	17.0	7	
С-150	1775 380 1775 420 1725	13	ф22 А III	3930	2	7.9	30	85
	2430	7	ф22 А III	2430	2	4.9	18	
	3630	14	ф22 А III	3630	2	7,3	28	
	600 ÷ 1430	15	ф8 А I	$l_{ср}$=1035	21	21,7	9	

Энергосетьпроект	Зав. НИЛКЭС	Григорьев
Северо-Западное отделение	Гл. спец.	Капелевская
г. Ленинград	Гл. инж. пр.	Курносов
	Руков. гр.	Штин
	Исполнит.	Соколов
	Проверил	Шачава

ТК	Сетки С-147 ÷ С-150	Серия 3.407-115	
1975 г.		Выпуск 5	Лист КЖ-28

7271тм-V-37

Главный инж. Григорьев
Гл. спец. Сайн
Исполнил Сотникова
Проверил

Зав. НИЛ КЗС Курносов
Гл. спец Шпин
Гл. инж. пр Соколов
Рук. гр. Иванова

Энергосетьпроект
Северо-Западное отделение
г. Ленинград

С-17

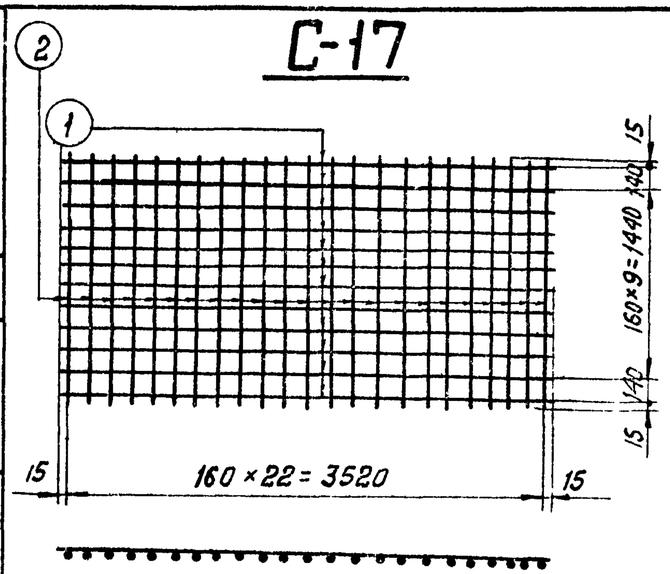

С-18

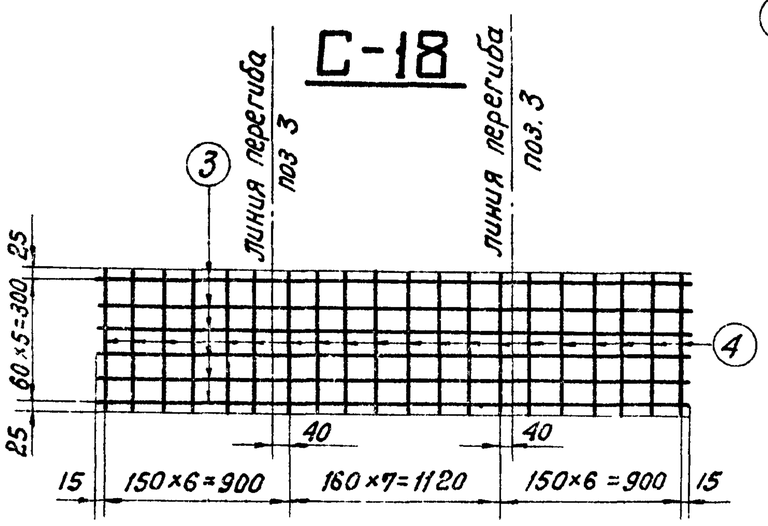

С-163

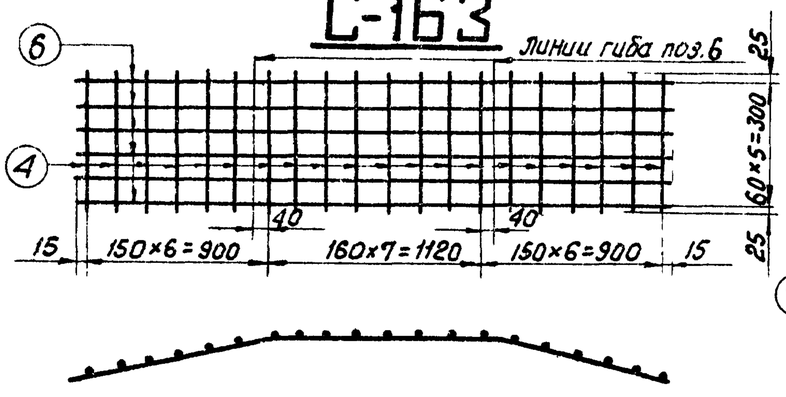

С-19

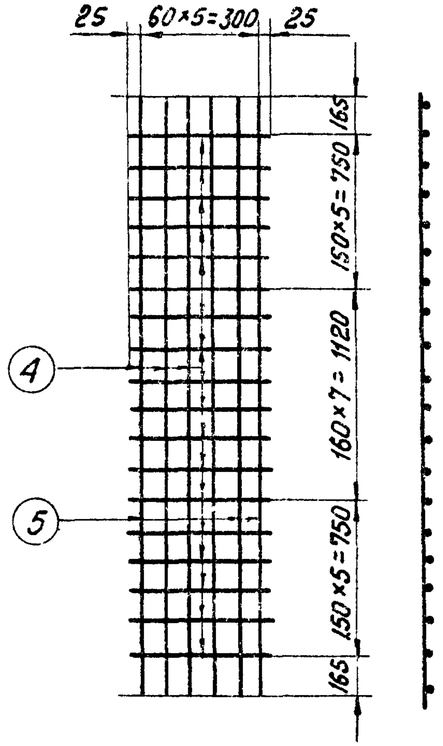

С-164

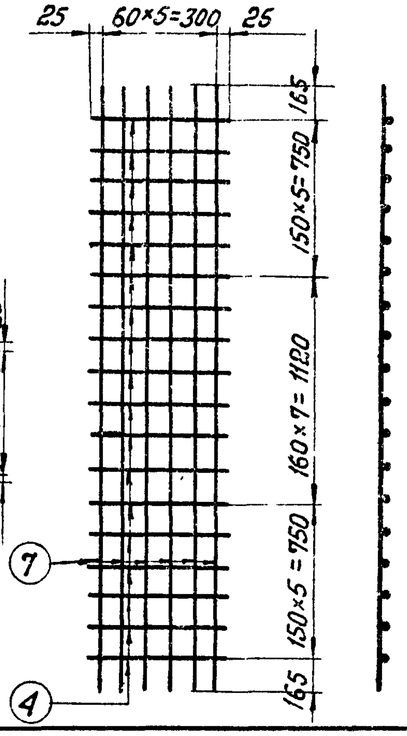

С-169

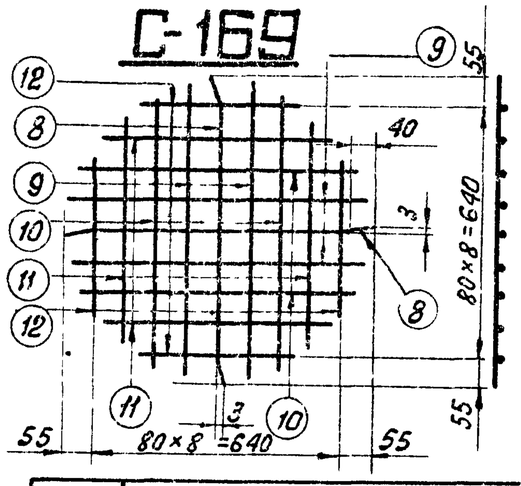

Спецификация арматуры

37

Марка сетки	Эскиз стержня	№№ поз.	Сечение мм	Длина стержня мм	К-во	Общая длина м	Вес, кг: 1 поз.	Вес, кг: Всего
С-17	3550	1	ф12 AIII	3550	12	42,6	38	74
	1750	2	ф12 AIII	1750	23	40.3	36	
С-18	915 1120 915; 125; 910	3	ф12 AIII	2950	6	17.7	16	18
	350	4	ф6 AI	350	20	70	2	
С-19	2950	5	ф12 AIII	2950	6	177	16	17
	350	4	ф6 AI	350	18	6.3	1	
С-163	915 1120 915; 125; 910	6	ф16 AIII	2950	6	17.7	28	30
	350	4	ф6 AI	350	2.0	7.0	2	
С-164	2950	7	ф16 AIII	2950	6	17.7	28	29
	350	4	ф6 AI	350	18	6.3	1	
С-169	25; 40; 670	8	ф8 AI	750	2	1,5	1	5
	730	9	ф8 AI	730	4	2,9	1	
	670	10	ф8 AI	670	4	2.7	1	
	570	11	ф8 AI	570	4	2.3	1	
	380	12	ф8 AI	380	4	1,5	1	
Отдел стержни	150 200 150; 145; 145; R6	149	ф8 AI	800	1	0,8	0,3	—

ТК 1975г

Сетки С-17 ÷ С-19, С-163, С-164, С-169
Отдельный стержень 149

Серия 3.407-115
Выпуск 5
Лист КЖ-29

7271тм-У-38

ГИП	Григорьев	
Исполнит.	Гребенкина	
Нач. отд.	Курносов	
Гл. спец.	Штин	
Гл. инж. пр.	Соколов	
Рук. гр.	Иванова	
Зав. лаб.	Сотникова	
Гл. спец.	Кедо	

С-32

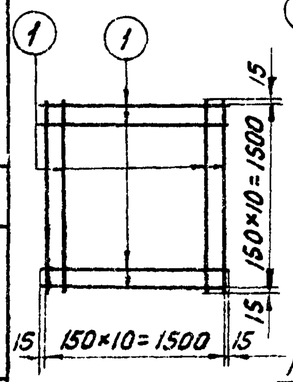

С-33

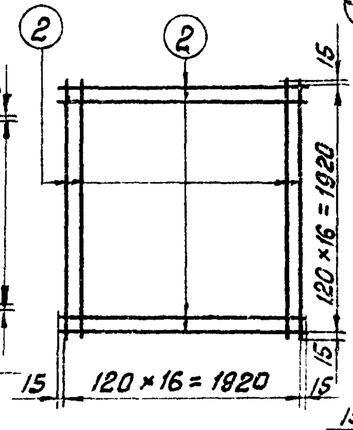

С-34

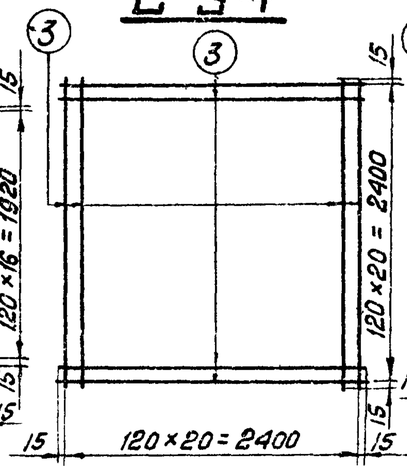

С-35

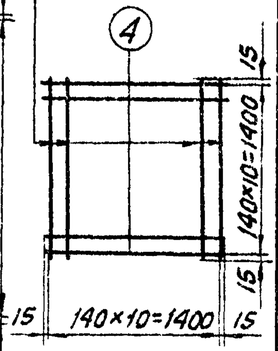

С-36

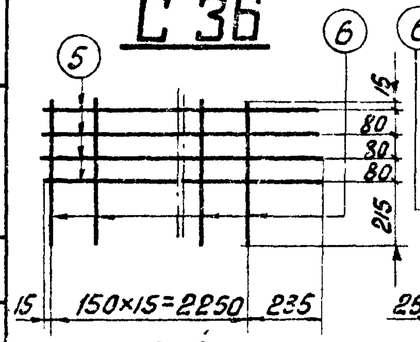

С-37

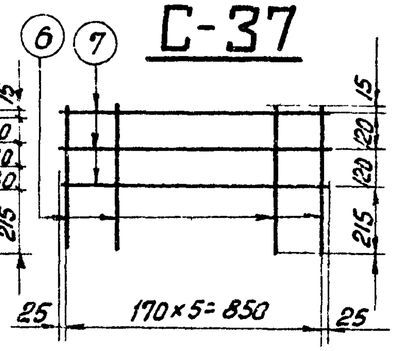

С-38

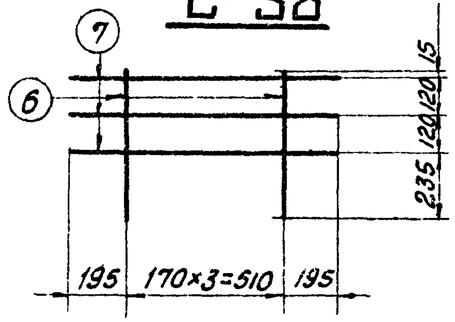

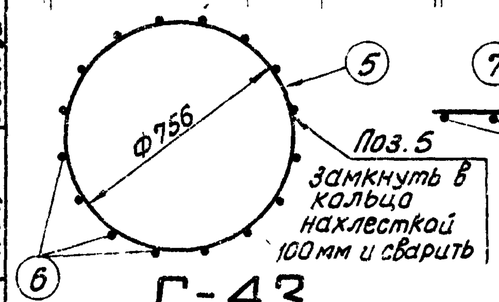

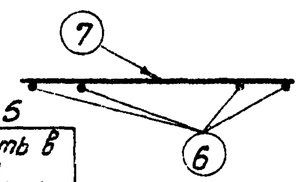



С-43

С-44

С-45

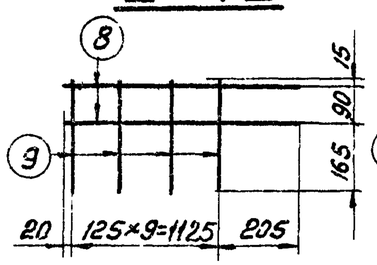

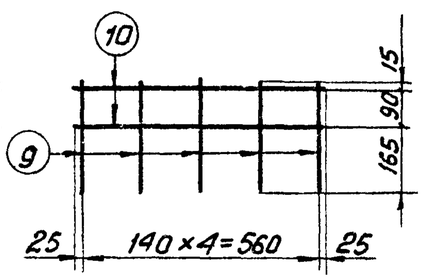

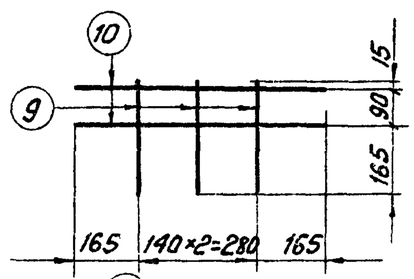

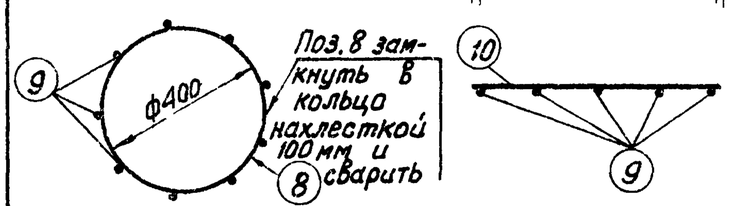



Спецификация арматуры

38

Марка сетки	Эскиз стержня	N поз.	Сечение	Длина стержня (мм)	К-во	Общая длина (м)	Вес (кг) 1 поз.	Вес (кг) Всего
С-32	1530	1	ф8 А III	1530	22	33,7	13,4	13
С-33	1950	2	ф8 А III	1950	34	66,3	26,2	26
С-34	2430	3	ф8 А III	2430	42	102,1	40,5	41
С-35	1430	4	ф12 А III	1430	22	31,5	28,0	28
С-36	2500	5	ф8 А III	2500	4	10,0	3,9	7
	470	6	ф8 А III	470	16	7,5	2,9	
С-37	900	7	ф8 А III	900	3	2,7	1,1	2
	470	6	ф8 А III	470	6	2,8	1,1	
С-38	900	7	ф8 А III	900	3	2,7	1,1	2
	470	6	ф8 А III	470	4	1,7	0,7	
С-43	1350	8	ф8 А III	1350	2	2,8	1,1	2
	270	9	ф8 А III	270	10	2,7	1,1	
С-44	610	10	ф8 А III	610	2	1,2	0,5	1
	270	9	ф8 А III	270	5	1,4	0,6	
С-45	610	10	ф8 А III	610	2	1,2	0,5	1
	270	9	ф8 А III	270	3	1,4	0,6	
Отдел. стержни	250	150	ф8 А III	250	1	0,3	0,1	0,1
	120	151	ф8 А III	120	1	0,1	0,04	0,04
	80	152	ф8 А III	80	1	0,1	0,04	0,04

Энергосетьпроект
Северо-Западное отделение
г. Ленинград

ТК	Сетки С-32 ÷ С-38; С-43 ÷ С-45	Серия 3.407-115
1975 г	Отдельные стержни 150 ÷ 152	Выпуск 5 / Лист КЖ-30

7271-м-V-39

С-39

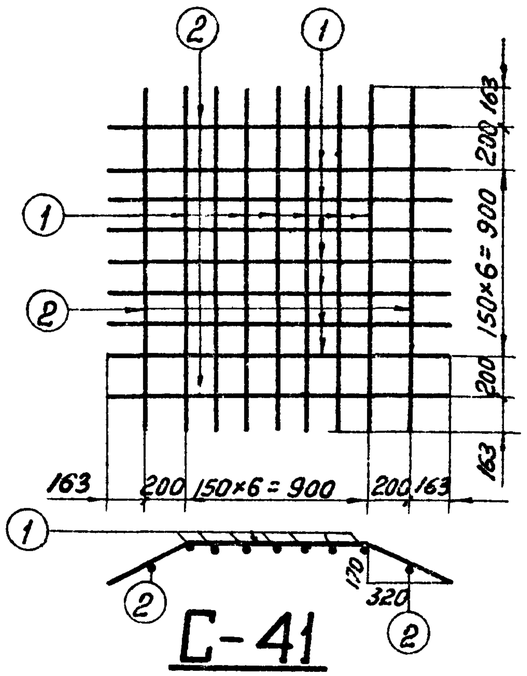

С-40

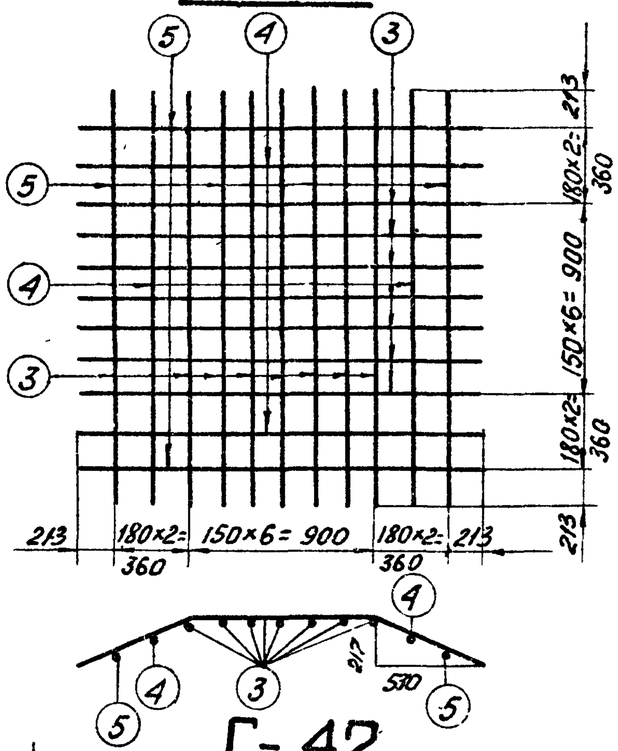

С-41

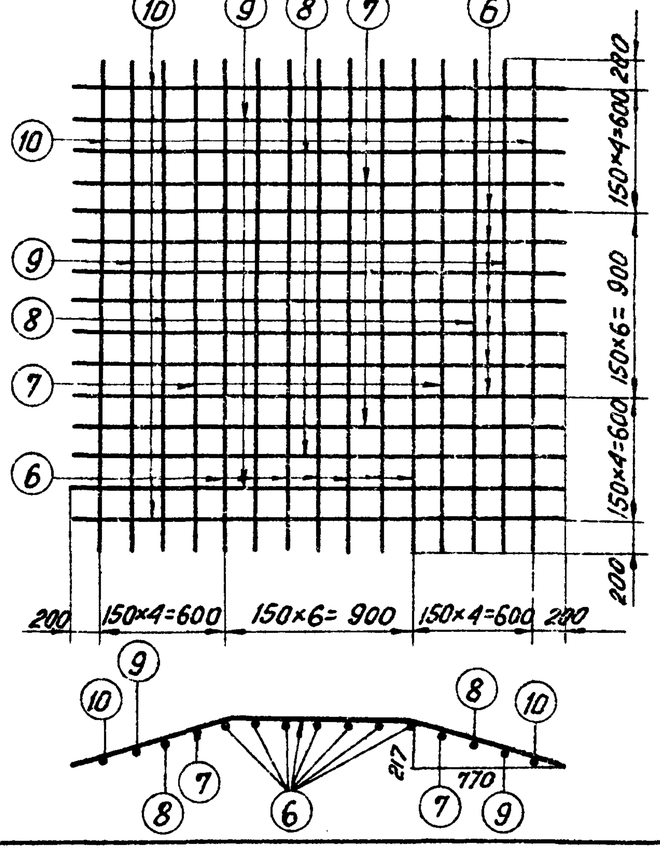

С-42

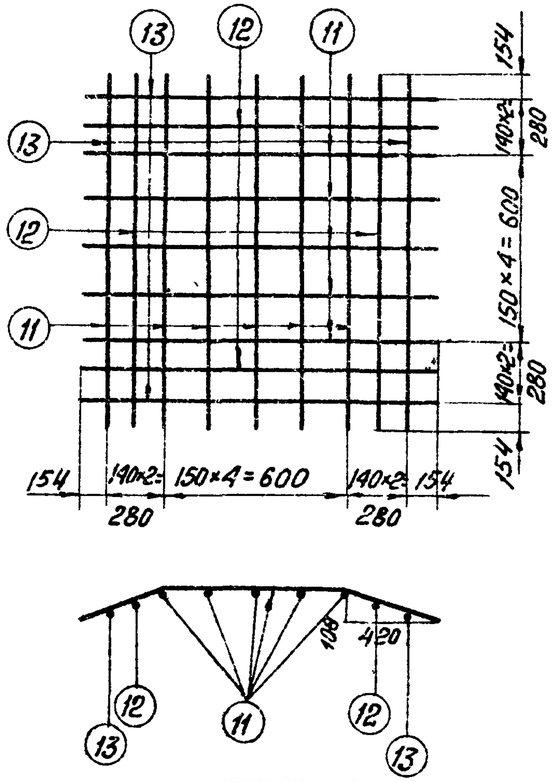

Спецификация арматуры

39

Марка сетки	Эскиз стержня	N поз	Сечение	Длина стержня мм	К-во	Общая длина м	Вес, кг: 1 поз	Вес, кг: Всех
С-39	900, 363, 170, 320	1	ф8 А III	1625	14	22,8	9	11
	1280, 140, 60, 125	2	ф8 А III	1560	4	6,2	2,4	
С-40	900, 573, 217, 530	3	ф8 А III	2045	14	28,6	11,3	18
	1240, 387, 143, 360	4	ф8 А III	2015	4	8,1	3,2	
	1600, 187, 65, 175	5	ф8 А III	1975	4	7,9	3,1	
С-41	900, 800, 217, 770	6	ф8 А III	2500	14	35,0	13,9	29
	1180, 644, 175, 620	7	ф8 А III	2470	4	9,9	3,9	
	1480, 488, 130, 470	8	ф8 А III	2455	4	9,8	3,9	
	1780, 332, 90, 320	9	ф8 А III	2445	4	9,8	3,9	
	2080, 176, 49, 170	10	ф8 А III	2430	4	9,7	3,8	
С-42	600, 434, 108, 420	11	ф8 А III	1470	10	14,7	5,8	10
	860, 289, 72, 280	12	ф8 А III	1440	4	5,8	2,3	
	1140, 144, 36, 140	13	ф8 А III	1430	4	5,7	2,3	

Гл. спец.	Штин		
Гл. инж. пр.	Соколов		
Руков. гр.	Иванова		

Северо-Западное отделение г. Ленинград

ТК 1975	Сетки С-39 ÷ С-42	Серия 3.407-115	
		Выпуск 5	Лист КЖ-31

7271тм-Т-40

Гл. инж. проекта	Григорьев	
Исполнит.	Сотникова	
Нач. отд.	Журносов	
Проверил	Штин	
Гл. спец.	Соколов	
Зав. НИЛ КЗС	Иванова	
Гл. инж. пр.	Адамит	
Руков. гр.	Тилк	

Энергосетьпроект
Северо-Западное отделение
г. Ленинград

С-165

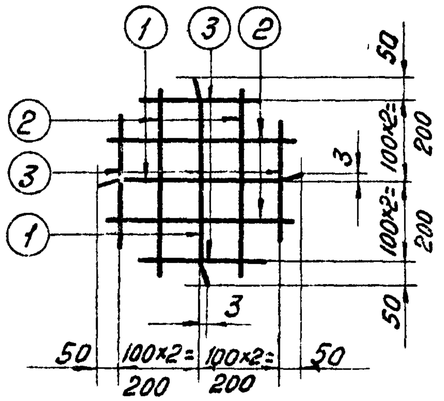

С-166

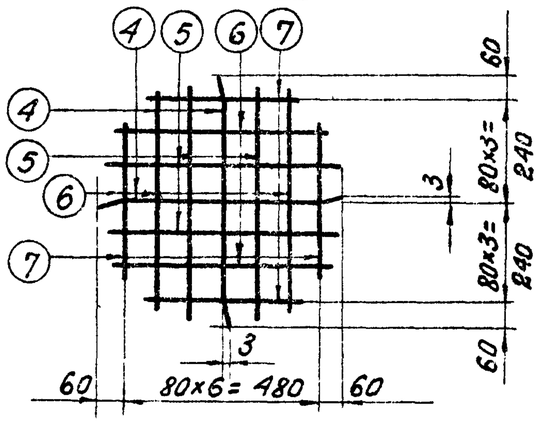

С-167

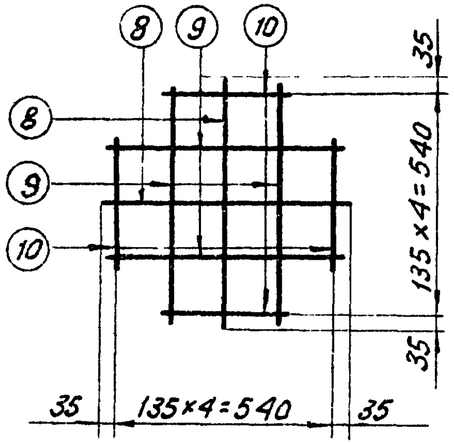

С-131

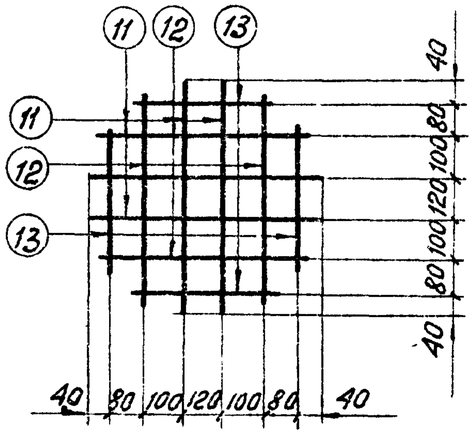

С-132

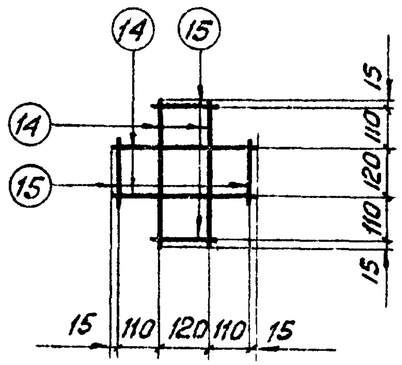

С-168

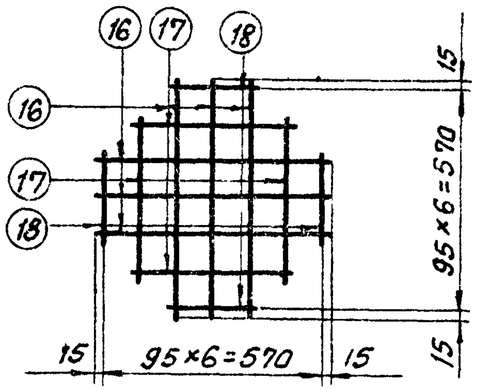

Спецификация арматуры

40.

Марка сетки или отдел. стержн	Эскиз стержня	NN поз.	Сечение мм	Длина стержня мм	К-во	Общая длина м	Вес, кг: 1 поз.	Вес, кг: всего
С-165	3, 10, 420	1	ф8 AI	500	2	1,0		2
	460	2	ф8 AI	460	4	1,8	1	
	310	3	ф8 AI	310	4	1,2	1	
С-166	3, 30, 520	4	ф8 AI	600	2	1,2		3
	580	5	ф8 AI	580	4	2,3	1	
	520	6	ф8 AI	520	4	2,1	1	
	330	7	ф8 AI	380	4	1,5	1	
С-167	610	8	ф12 AI	610	2	1,2	1	4
	560	9	ф12 AI	560	4	2,2	2	
	330	10	ф12 AI	300	4	1,2	1	
С-131	560	11	ф8 AI	560	4	2,2	1	2
	440	12	ф8 AI	440	4	2,2	1	
	320	13	ф8 AI	320	4	1,3	—	
С-132	370	14	ф8 AI	370	4	1,5	1	1
	220	15	ф8 AI	220	4	0,9	—	
С-168	600	16	ф8 AIII	600	6	2,4	1	2
	410	17	ф8 AIII	410	4	1,6	1	
	220	18	ф8 AIII	220	4	0,9	—	
Отдельные стержни	145, 255	145	ф8 AI	255	1	0,3	0,1	0,1
	250, 2=30, 250, 1100	146	ф12 AI	1100	1	1,1	1	1
	150, 200, 150, R20, R6, 800	147	ф8 AI	800	1	0,8	0,3	0,3
	100, 200, R18, 100, 200, 770	148	ф8 AI	770	1	0,7	0,3	0,3

ТК 1975г

Сетки С-165 ÷ С-168, С-131, С-132
Отдельные стержни 145 ÷ 148

Серия 3.407-115
Выпуск 5
Лист КЖ-32

7271тм-У-41

Д-107

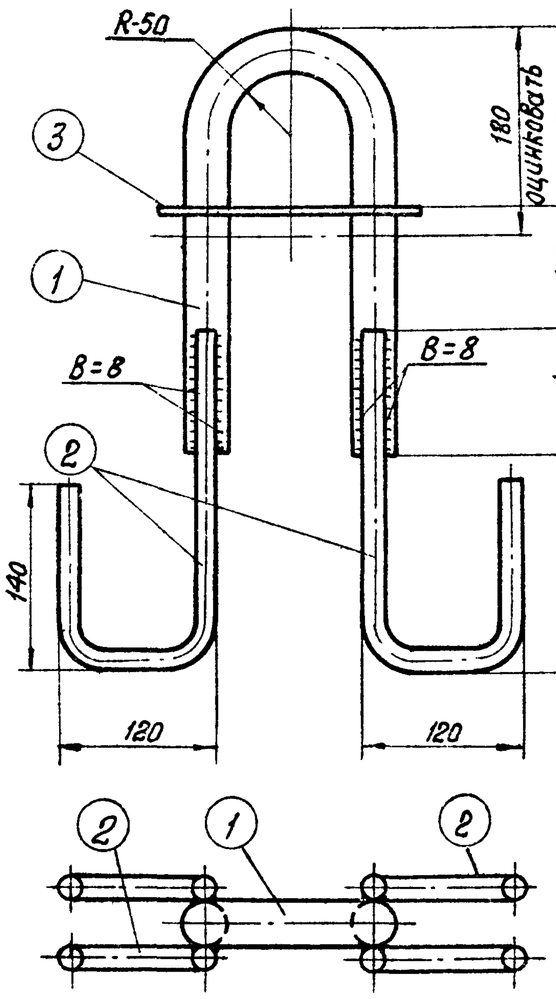

Деталь 3

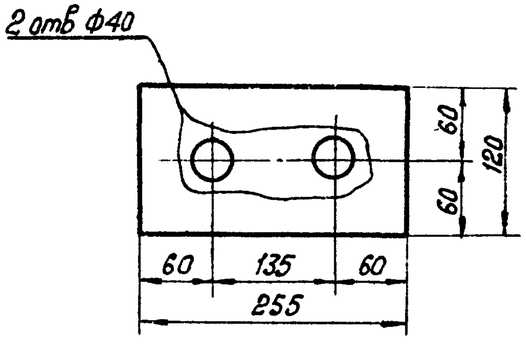

Д-108

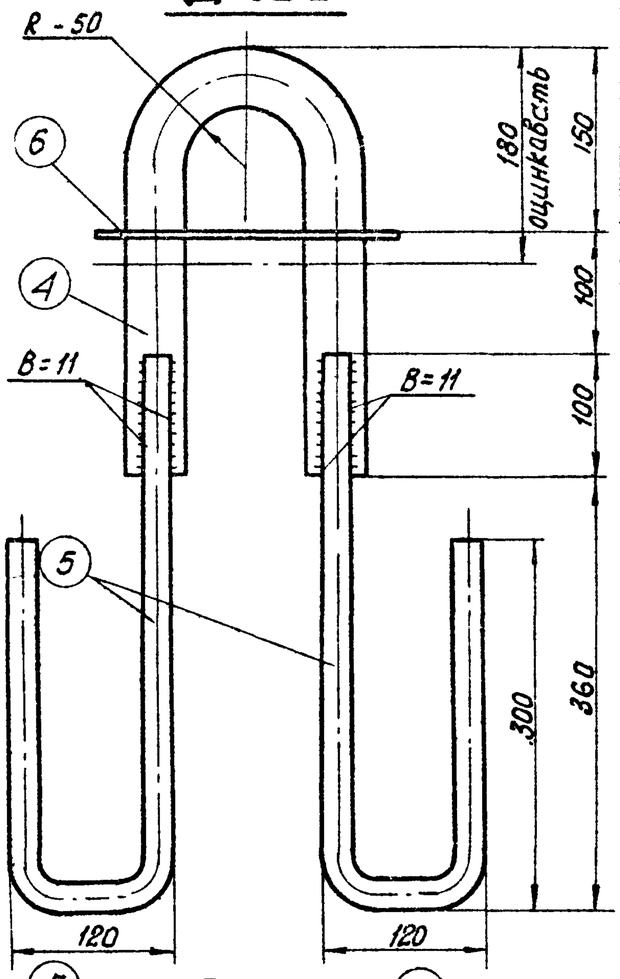

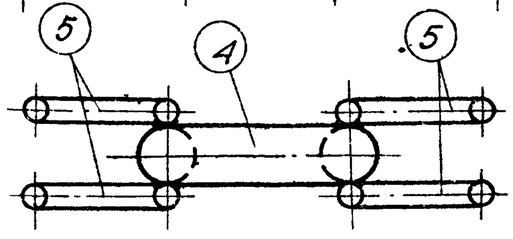

Деталь 6

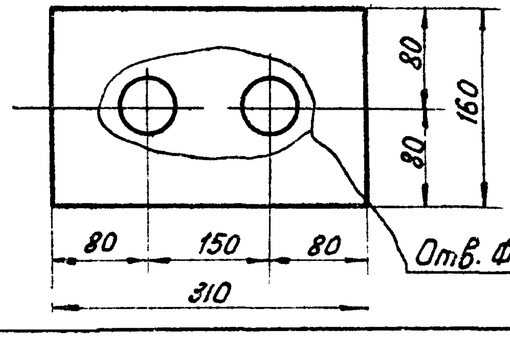

Спецификация

41

Марка	№№ дет.	Сечение	Длина мм	К-во т	К-во н	Вес в кг 1 дет.	Вес в кг всех	Вес в кг марки	Примечание
Д-107	1	• Ф36 AI	760	1	—	5,9	6	11	
	2	• Ф16 A III	560	4	—	0,9	4		
	3	— 120×6	255	1	—	1,2	1		
Д-108	4	• Ф48 AI	735	1	—	10,4	10	22	
	5	• Ф22 A III	880	4	—	2,6	10		
	6	— 160×6	310	1	—	2,3	2		

Примечание:

1. Поз. 1 и 4 гнуть в горячем состоянии.

Зав НИЛ КЭС	Курносов		
Гл. спец.	Штин		
Гл. инж. пр	Соколов		
Руков. гр.	Иванова		
Проверил	Калевская		

Энергосетьпроект
Северо-Западное отделение
г. Ленинград

ТК 1975г	Закладные детали Д-107, Д-108	Серия 3.407-115 Выпуск 5 Лист КЖ-33

7271тм-У-42

А1-1

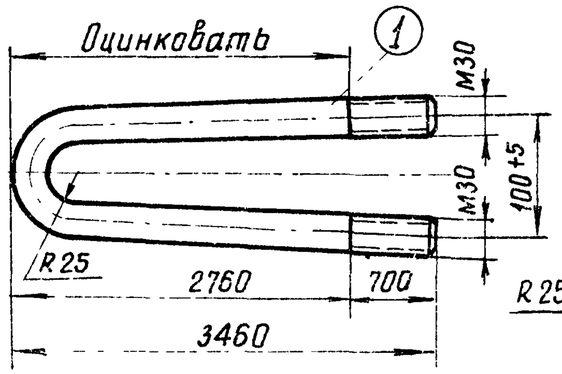

А1-2

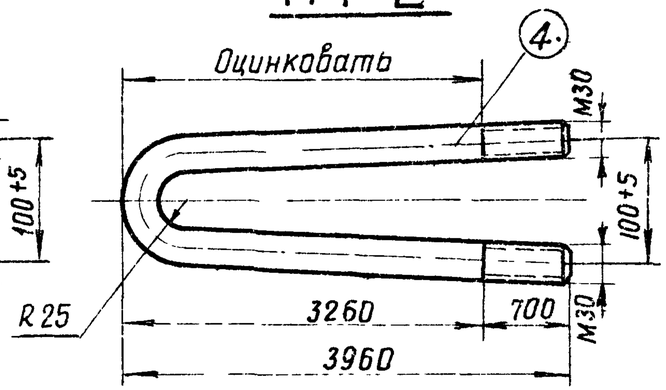

А2-1

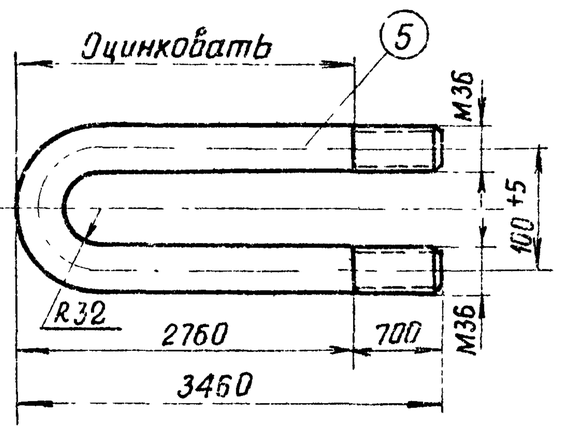

А2-2

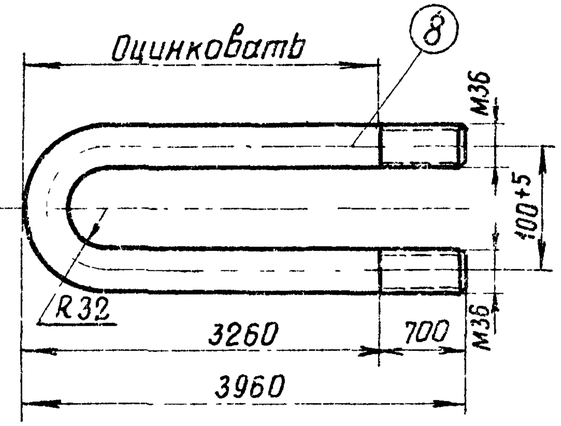

А3-1

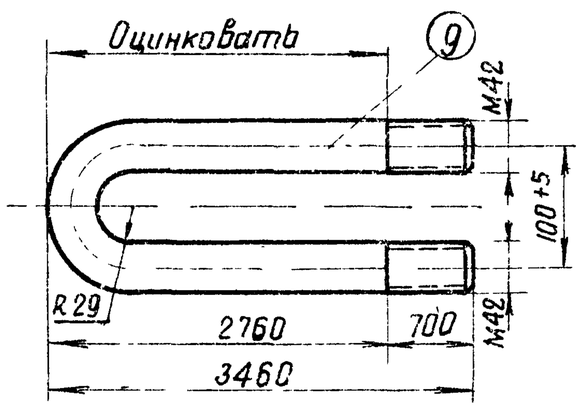

А3-2

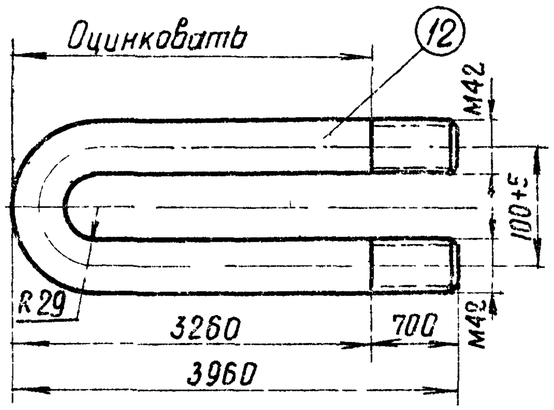

Спецификация

42

Марка	NN поз.	Сечение	Длина мм	Кол-во т	Кол-во н	Вес в кг 1поз	Вес в кг Всех	Марки	Примечание
А1-1	1	Болт М30	7000	1		38,8	39	40	
	2	Гайка М30	—	4		0,2	1		
	3	Шайба 30	—	2		0,1	—		
А1-2	4	Болт М30	8000	1		44,4	44	45	
	2	Гайка М30	—	4		0,2	1		
	3	Шайба 30	—	2		0,1	—		
А2-1	5	Болт М36	7000	1		55,0	56	58	
	6	Гайка М36	—	4		0,4	2		
	7	Шайба 36	—	2		0,1	—		
А2-2	8	Болт М36	8000	1		63,9	64	66	
	6	Гайка М36	—	4		0,4	2		
	7	Шайба 36	—	2		0,1	—		
А3-1	9	Болт М42	7000	1		76,1	76	78	
	10	Гайка М42	—	4		0,6	2		
	11	Шайба 42	—	2		0,2	—		
А3-2	12	Болт М42	8000	1		87,0	87	89	
	10	Гайка М42	—	4		0,6	2		
	11	Шайба 42	—	2		0,2	—		

Ст техник	Мишайлова	
Проверил	Сотникова	
	Кузнецов	
	Шитин	
	Соколов	
	Иванова	
Зав КИЛКЗС		
Гл спец		
Гл инж пр		
Рук гр		

ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ
Северо-Западное отделение
г Ленинград

ТК 1975г

Анкера А1-1, А1-2, А2-1, А2-2, А3-1, А3-2

Серия 3.407-115
Выпуск 5
Лист КЖ-34

7271тм-У-43

КР-1

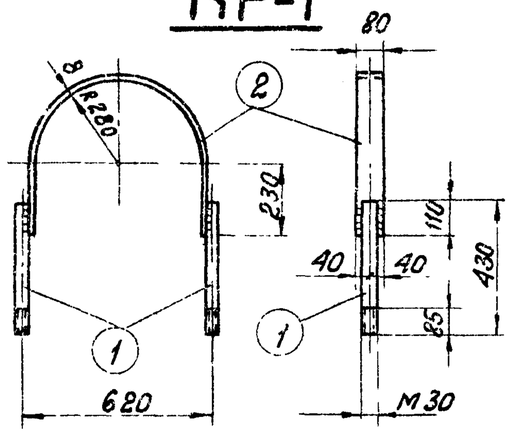

КР-5

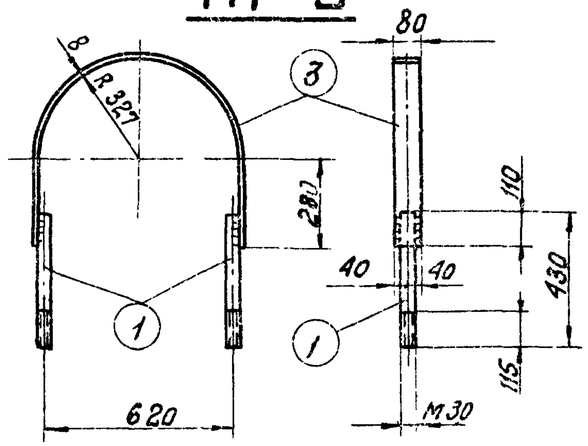

КР-6

КР-8

Деталь 7

А – А

Спецификация металлических деталей

43

Марка	NN поз.	Сечение	Длина мм	К-во Т	К-во Н	Вес, кг 1дет.	Вес, кг Всех	Вес, кг Марки	Примечание
КР-1	1	• ф30	430	2	—	2,3	5	13	
	2	— 80×8	1360	1	—	6,8	7		
		Гайка М30	—	4	—	0,3	1		ГОСТ 5915-70*
		Шайба 30	—	2	—	0,06			ГОСТ 11371-68*
КР-5	1	• ф30	430	2	—	2,3	5	14	
	3	— 80×8	1600	1	—	8,1	8		
		Гайка М30	—	4	—	0,3	1		ГОСТ 5915-70*
		Шайба 30	—	2	—	0,06	—		ГОСТ 11371-68*
КР-6	4	• ф30	480	2	—	2,7	5	14	
	5	— 80×8	1500	1	—	7,5	8		
		Гайка М30	—	4	—	0,3	1		ГОСТ 5915-70*
		Шайба 30	—	2	—	0,06	—		ГОСТ 11371-68*
КР-8	6	• ф42	630	2	—	6,9	14	33	
	7	— 140×8	1950	1	—	17	17		
		Гайка М42	—	4	—	0,6	2		ГОСТ 5915-70*
		Шайба 42	—	2	—	0,2	—		ГОСТ 11371-68*

Примечания:

1 Общие примечания смотри листы 2÷3.

2 Все марки оцинковать

3 Все швы $\delta = 15$ мм, $h = 8$ мм, кроме оговоренных.

Зав НИЛ КЭС	Григорьев	
Гл спец	Сотникова	
Гл инж пр	Григорьев	
Руков гр	Гусев	
Исполнил	Григорьев	
Проверил	Гусев	
	Курнасов	
	Шитин	
	Соколов	
	Иванова	

Энергосетьпроект
Северо-Западное отделение
г. Ленинград

ТК 1975	Детали крепления ригелей КР-1, КР-5, КР-6, КР-8	Серия 3.407-115	
		Выпуск 5	Лист КЖ-35

КР-7

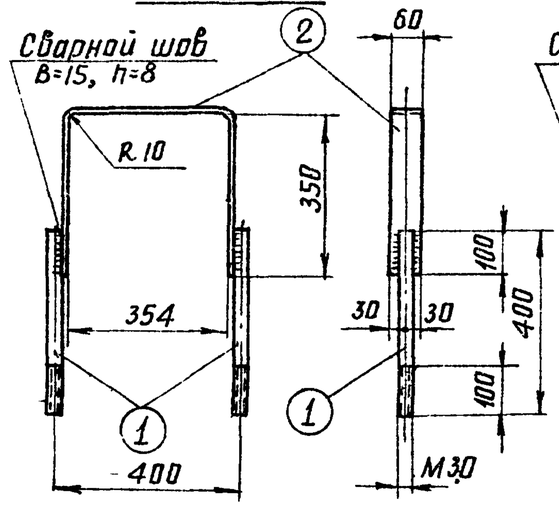

КР-9

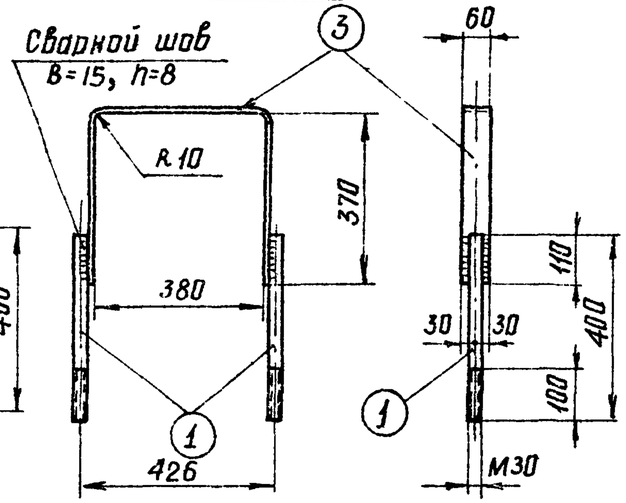

Д-12

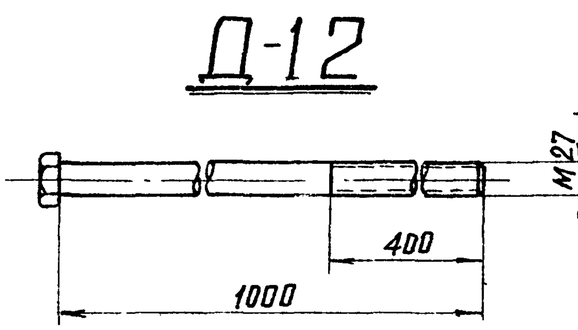

Д-13

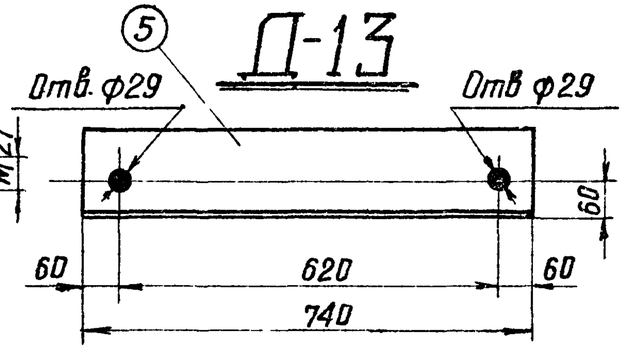

Д-20

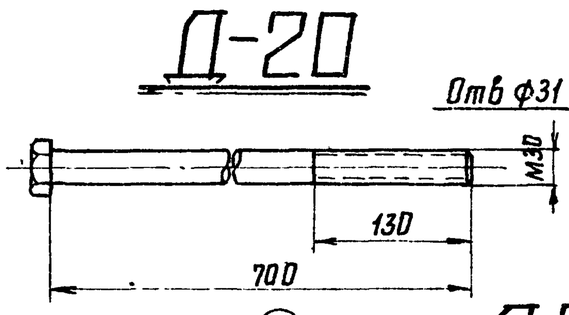

Д-21

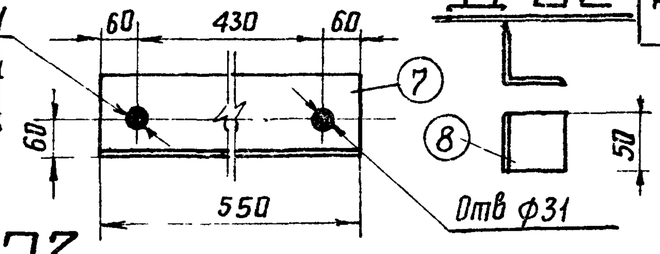

Д-22

Д-23

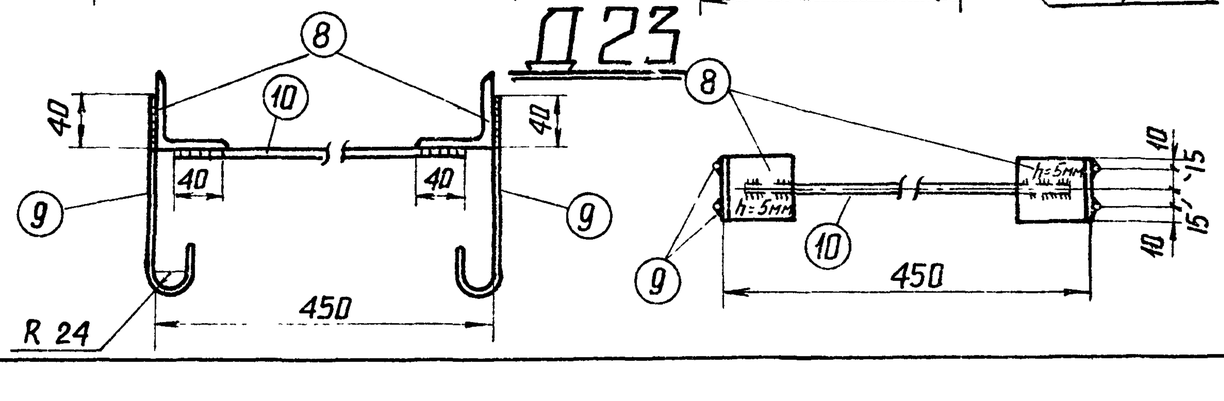

Д-110

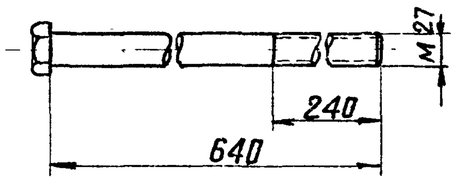

Спецификация металлических деталей

44

Марка	NN дет	Сечение	Длина мм	К-во т	К-во н	Вес кг 1 дет	Вес кг всех	Вес кг Марки	Примечание
КР-7	1	• ф30	400	2	—	2 2	4	9	
	2	— 60×8	1060	1	—	4 1	4		
		Гайка М30	—	4	—	0 3	1		ГОСТ 5915-70*
		Шайба 30	—	2	—	0 06	—		ГОСТ 11371-68*
КР-9	1	• ф30	400	2	—	2 2	4	9	
	3	— 60×8	1125	1	—	4 2	4		
		Гайка М30	—	4	—	0 3	1		ГОСТ 5915-70*
		Шайба 30	—	2	—	0 06	—		ГОСТ 11371-68*
Д-12		Болт М27	1000	1	—	4.6	5	5	
		Гайка М27	—	2	—	0 2	—		ГОСТ 5915-70*
	4	Шайба 60×12	60	1	—	0 3	—		Оцинковать
Д-13	5	∟ 125×8	740	1	—	11 5	11	11	
Д-20		Болт М30	700	1	—	4 1	4	5	
		Гайка М30	—	2	—	0.3	1		ГОСТ 5915-70*
	6	Шайба		1	—	0 06	—		
Д-21	7	∟ 125×8	550	1	—	8.5	9	9	
Д-22	8	∟ 50×5	50	1	—	0 2	—	—	
Д-23	8	∟ 50×5	50	2	—	0.2	0,4	1	
	9	• ф8 А III	250	4	—	0 1	1		
	10	ф8 А III	430	2	—	0.2			
Д-110		Болт М27	640	1	—	3.0	3	3	
		Гайка М27	—	2	—	0.2	—		ГОСТ 5915-70*
	4	Шайба 60×12	60	1	—	0 3	—		Оцинковать

Примечания: 1. Общие примечания смотри листы

2. Марки КР-7 и КР-9 оцинковать

Гл спец.	Штин	
Гл инж. пр	Соколов	
Руков. гр	Иванова	

Северо-Западное отделение г. Ленинград

ТК 1975г

Детали крепления ригелей КР-7, КР-9, Д-12, Д-13, Д-20÷Д-22, Д-110

Серия 3.407-115 Выпуск 5 Листа КЖ-36

7271тм-Т-45

Р37

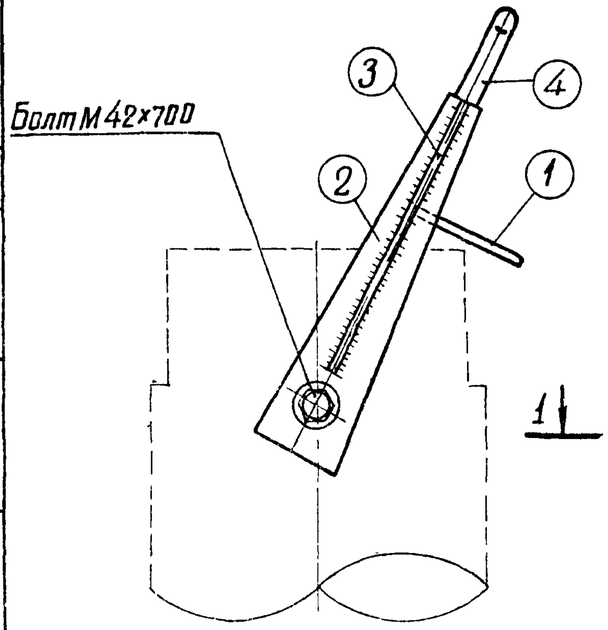

1-1

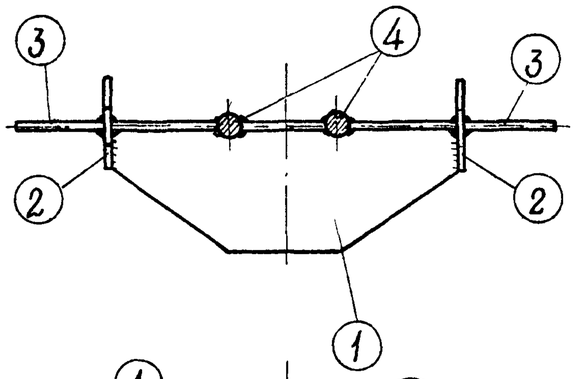

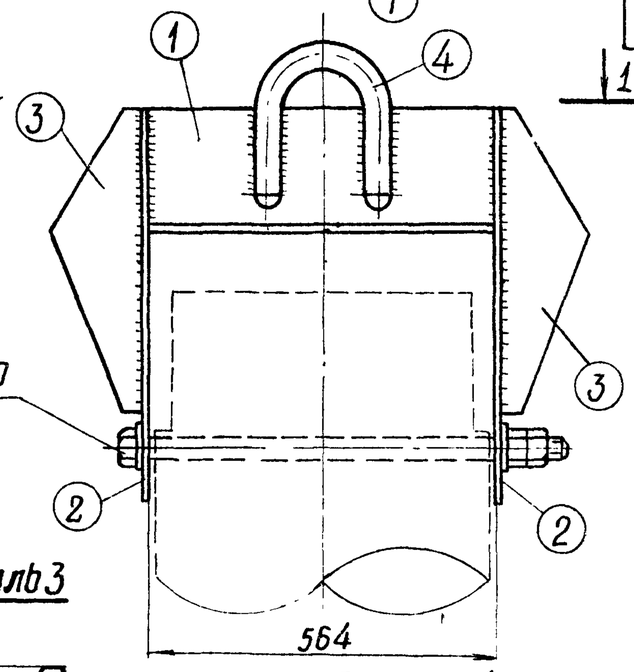

Спецификация

45

Марка	NN дет.	Сечение	Длина мм	Кол-во т	Кол-во н	Вес в кг 1 дет	Вес в кг Всех	Вес в кг Марки	Примечан
Р37	1	∟ 200×16	564	1	—	24,9	25	72	
	2	— 150×16	660	2	—	6,9	14		
	3	— 150×16	500	2	—	5,6	11		
	4	ф 42	550	1	—	5,9	6		
		Болт М42	700	1	—	13,8	14		
		Гайка М42	—	2	—	0,6	2		ГОСТ 5915-70*
		Шайба 42	—	2	—	0,2			ГОСТ 11371-68*

Деталь 1

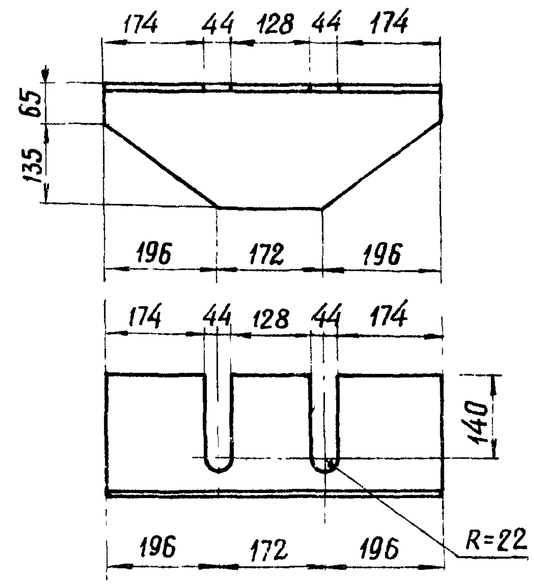

Деталь 2

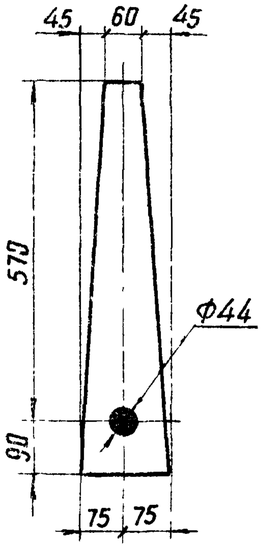

Деталь 3

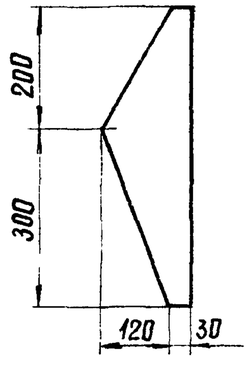

Деталь 4

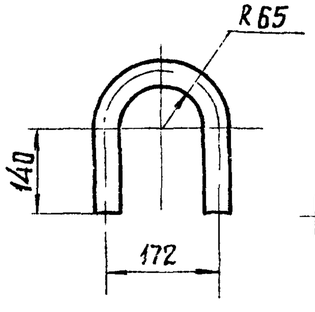

Болт М42×700

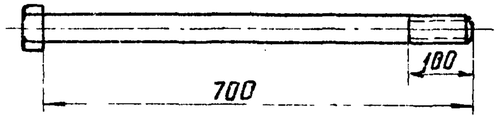

Примечания:

1. Все швы h=8мм, кроме оговоренных
2. Электроды типа Э42А

ГИП	Михайлова		
Нач. Кам.	Каплевская		
Исполнит. Ст. инженер	Курносов	Шпиц	Соколов
Зав. ниПКЭС	Иванов		
Гл. специал.	Иванов		
Гл. инж. пр.	Соколов		
Рук. группы	Иванов		

ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ
Северо-Западное отделение
г. Ленинград

ТК 1976г	Металлическая деталь Р37	Серия 3.407-115 Выпуск 5	Лист КЖ-37

7271тм-V-46

Р38

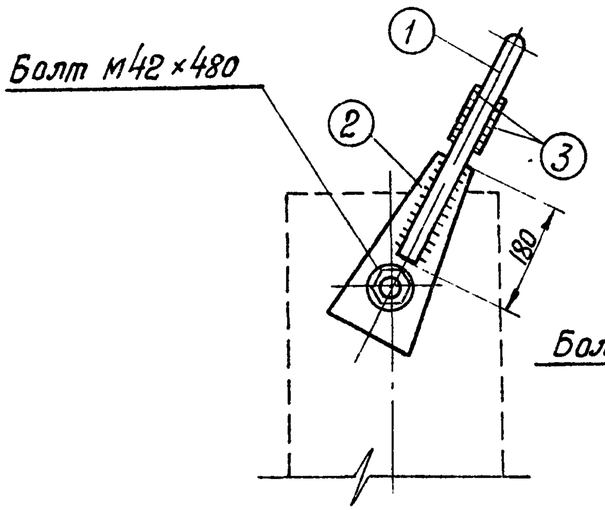

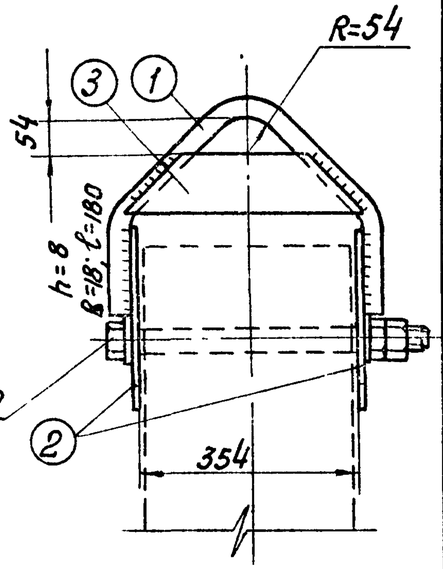

Деталь 1

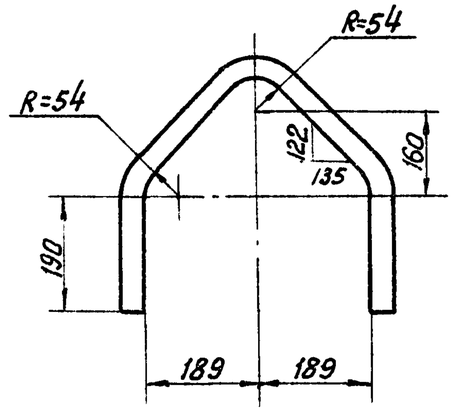

Деталь 2

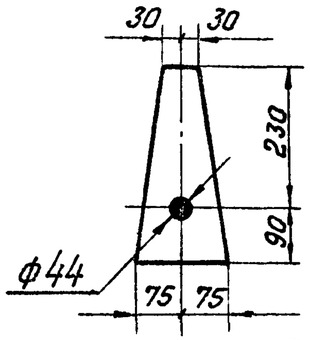

Болт м42×480

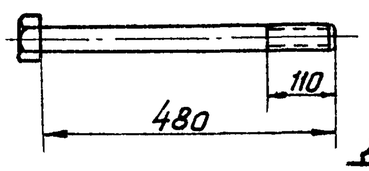

Деталь 3

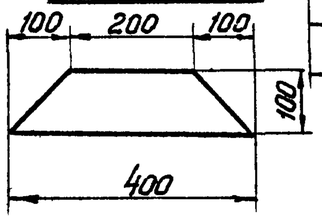

Р41 (Р42)

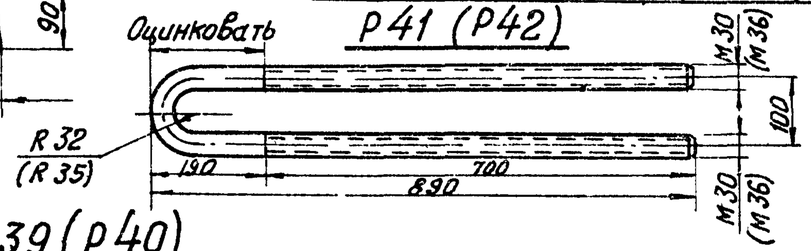

Р39 (Р40)

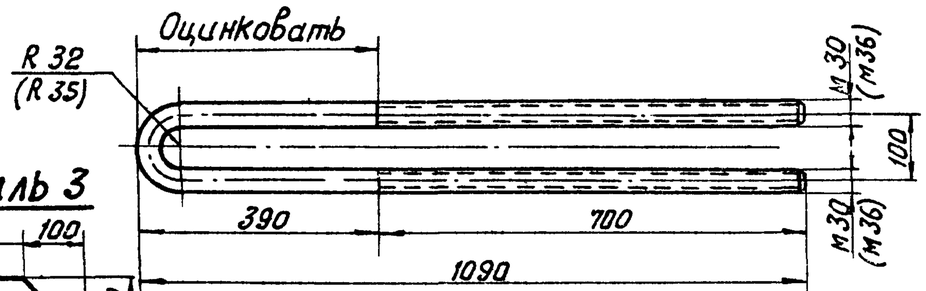

Спецификация

(46)

Марка	№№ дет.	Сечение	Длина мм	кол-во т	кол-во н	Вес в кг 1 дет.	Вес в кг всех	Марки	Примечан.
Р38	1	ф36	970	1	—	7,8	8	28	
	2	— 150×12	320	2	—	3,2	6		
	3	— 100×12	400	1	—	2,8	6		
		Болт м42	480	1	—	5,9	6		
		Гайка м42	—	2	—	0,6	2		ГОСТ 5915-70*
		Шайба 42	—	2	—	0,2			ГОСТ 11371-68*
Р39		Болт м30	2200	1	—	12,2	12	13	
		Гайка м30	—	4	—	0,2	1		ГОСТ 5915-70*
		Шайба 30	—	2	—	0,07			ГОСТ 11371-68*
Р40		Болт м36	2200	1	—	17,6	18	20	
		Гайка м36	—	4	—	0,4	2		ГОСТ 5915-70*
		Шайба 36	—	2	—	0,1			ГОСТ 11371-68*
Р41		Болт м30	1800	1	—	10,0	10	11	
		Гайка м30	—	4	—	0,2	1		ГОСТ 5915-70*
		Шайба 30	—	2	—	0,07			ГОСТ 11371-68*
Р42		Болт м36	1800	1	—	14,4	14	16	
		Гайка м36	—	4	—	0,4	2		ГОСТ 5915-70*
		Шайба 36	—	2	—	0,1			ГОСТ 11371-68*

Примечания:

1. Все швы $h = 5$ мм, кроме оговоренных.
2. Электроды типа 42А.

Зав. НИПКЭС	Курносов	
Гл. специал.	Штин	
Гл. инж. пр.	Соколов	
Рук. группы	Иванова	
Ст. инженер	Киплевская	

Энергосетьпроект
Северо-Западное отделение
г. Ленинград

ТК	Металлические детали Р38, Р39, Р40÷Р42	Серия 3.407-115
1976г.		Выпуск 5 / Лист КЖ-38